


Q4 sketch of 63 kVA transformer of Hagare town

QTC: 435405

$$\begin{aligned} & \underline{2.T.V.R} \\ 2.T.V.R & \rightarrow 10 \times 0.05 + 80 \times 0.25 \\ & \quad + 25 \times 0.15 \\ & = 0.5 + 20 + 3.75 \\ & = 9.25 \times 0.6 \\ & = 5.5\% \end{aligned}$$

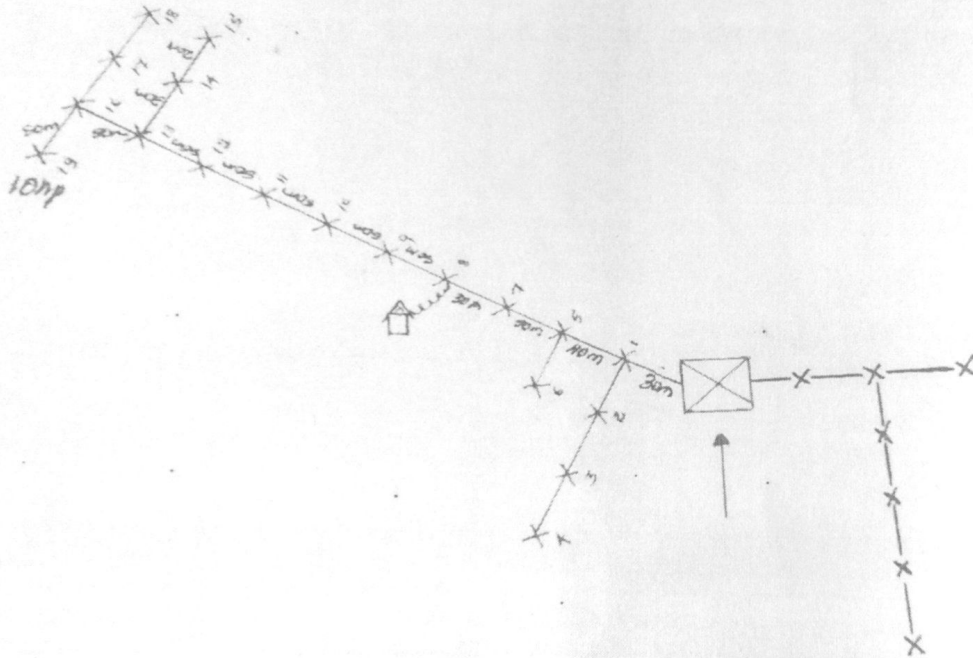

Chel

INDEX: -

	Existing 63kVA Tc
	Existing LT line
	Proposed installation

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

1451303230017(119) / 02/03/2023
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ (ಸಂಹಿತೆ) 1993

Adhaar Card

(9)

అనుబంధం 1

4. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor Existing

Cellor :Sqmtr
Ground :Sqmtr
1st Floor :Sqmtr
2nd Floor :Sqmtr
3rd Floor :Sqmtr
4th Floor :Sqmtr
5th Floor :Sqmtr

.....Sqmtr
3.0x4.0 - 12.00Sqmtr
.....Sqmtr
.....Sqmtr
.....Sqmtr
.....Sqmtr
.....Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66111419 MBS

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 05

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 631419A ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 20k

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any

- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಕ್ಚರ್ಸ್ MS Building & Layout
- * Lay out & Layout & Layout & Layout
- * Transmission Line & Layout
- * Development Charges & Layout
- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಕ್ಚರ್ಸ್ & Layout

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

.....
.....
.....
.....

03KVA lighting installation in the house Smt. Vinoda W. Malleiah at Hagar

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451303230017 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 0910612023

ಪ್ರಮಾಣ 0210312023 ದಿನಾಂಕ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ರಕ್ತ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ ರಕ್ತ 3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಡಿಫಿನಿಷನ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಪ್ಪಾಕೆಯಾಗಿ

ಇನ್ವೇನಾರೊ ಇದ್ದರೆ (ಒದಗಿಸಿರಿ)

ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇನ್ವೇನಾರೊ ಇದ್ದರೆ

ಮೊತ್ತ

ವಿಧಾನ

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

(ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. ದಿನಾಂಕ

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

ಬಡ್ಡಿತ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ದಿನಾಂಕ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಆ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೇವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ೧. ಅಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.

೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೂ. (ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ರೂ.

೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಮೊಬಲಗು ರೂ. (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ರೂ.

೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ ಆವರ ಹೆಸರಿನ ಮಾಲೀಕರು

115-03X200-600/

600/

ಪೂರ್ಣ

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 63 ರೂ. 10hp + 20KVA 100 ರೂ. 03KVA 100 ರೂ. 03KVA 100 ರೂ.

HL-28131, DTC-435403

9.1.2023

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹೂರು)

ಗಾತ್ರದ

ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ, ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು