

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶೀ. 900000000 S/o 1451303230042 (1132) ರೂ. 10710312023
ವಿಳಾಸ: ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ (ಬಹಿರಂಗ) ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4 mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 20 (ii) - OIND

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) DIKHO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) KH-14

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ 1st Floor ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Ut

and if any) : ಸುನಿರ್ಮಿತ ರಟ್ಟುಡಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ

ರಟ್ಟುಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 43x27 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1269- Sq feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	<u>43x27-1269</u> Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MESS ಘರಾಟೆ ಹೆಸರು ನಿಲಯ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357 NTJ

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ನಿಲಯ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 41

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 20KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ನಿಲಯ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
- * Layout ಅರಣ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯ
- * Transmission line ರಸ್ತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
- * Development charges ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
- * ನಿಲಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.


ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ :-

ಕೊಮಗುಡನಹಳ್ಳಿ

2515VA; 01.1.66

435741

Rajiv
435741
Rajiv

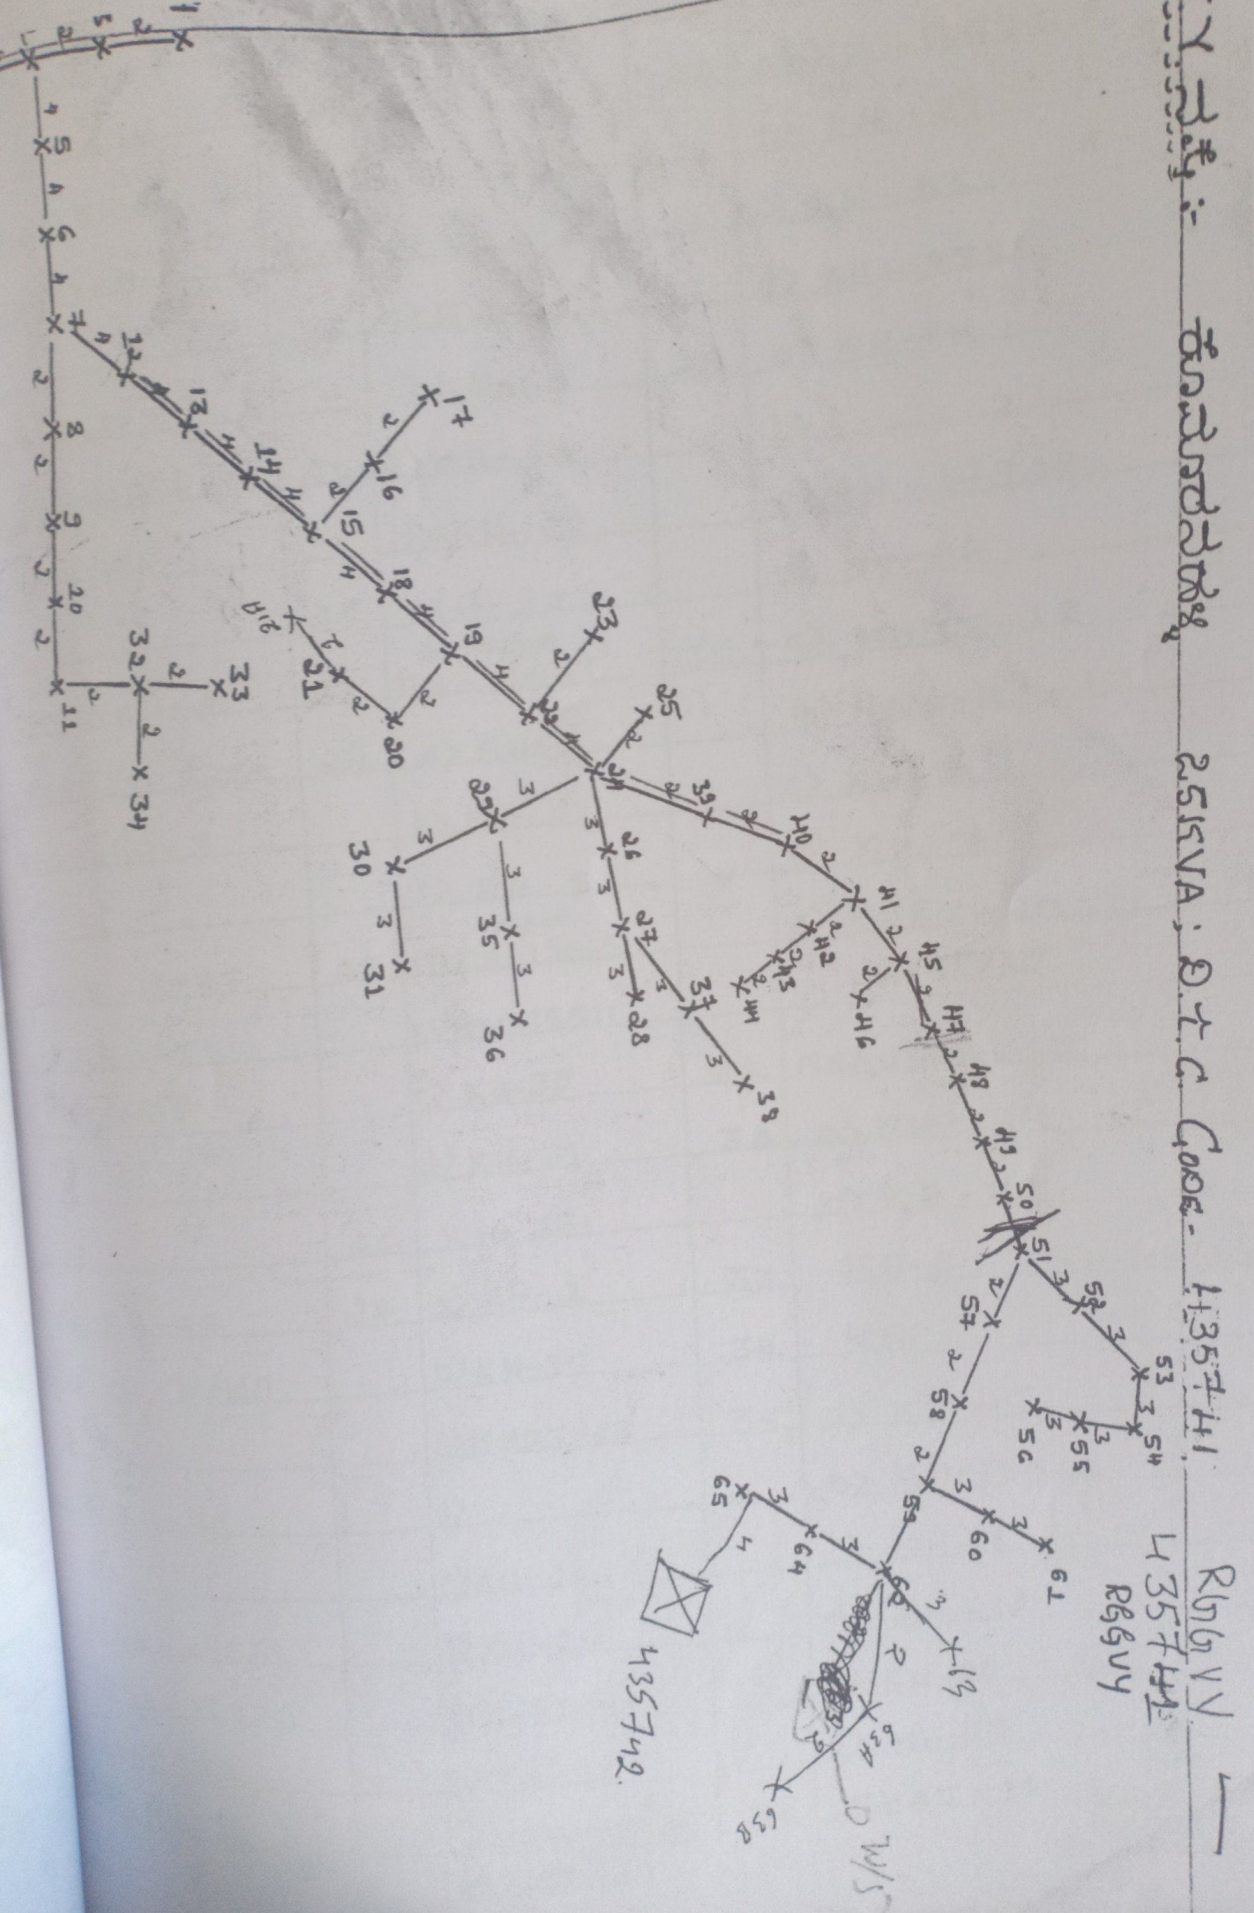

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ (ನಿಯಮಿತ)

ಈಗೂ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ [ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ]

1451303 230042/1132
07/03/2023

APS to

01NO. 01KW Domestic lighting installation
HC-143 in favour of Sri. Omkarappa S/o
Late Shivarappa at
Kommagahally Village

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ
ದಿನಾಂಕ

HC-143 in
21/03/2023

ವಿವರ 01KW ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ದಿನಾಂಕ

ಸಿಂ ಫೇಸ್ 5-30. ಅಂಪ್ಸ್
3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

01NO. meter should be purchased
by consumer

Ls-200/-

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
ಜೋಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
ಒದಗಿಸಿರಿ

ವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇಲ್ಲ
ರೂ. 400/-
ರೂ. 750/-

ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

Rps-200/-

ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
ರುಪ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್
ಕೇಬಲ್ ಸಿ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್
ದಾಖಲೆ ರಸ್ತೆ / ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ
? [ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ]

☐
☒
☐
☐
☐

ಪರಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಡ್ ಡಿಪ್ಯೂರನಲ್
ಕ್ಯಾಪ್ 25.8 ಲಿ.ಲಿ
ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಡ್ 20KW
ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಡ್ ಹೊಂದಿಸಿ
ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಡ್ 01KW ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ಡ್
ಹೊಂದಿಸಿ
DTC-435441
KH-14

(ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
ವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ
ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

10 ಸಿಂ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 25mm ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.
ಸಿಂ.ಫೇಸ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 42mm ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ[ಅ]
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400 - ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿ - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು [ತಾಂತ್ರಿಕ]
ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಲನಿ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು / ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ / ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ / 3

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
0 ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
1 ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ