



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN) : U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೆಲೂರು.
ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : HLC-153

ದಿನಾಂಕ : 23/03/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಬಿ.ಎ.ಆರ್.

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 23/03/2023

ಶ್ರೀ ಯು.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ Late ಕೊಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗ್ರಾಮದ
ಸರ್ವೆ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಬಿ.ಎ.ಆರ್. ಗಿಟಿ ಲಾಕ್ IP
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 432526
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 10hp + 5hp - 5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 15hp
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ :
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕಿ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
- c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.


ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

Lat - 13.167248°
Long - 75.999853°

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

HIP-18818

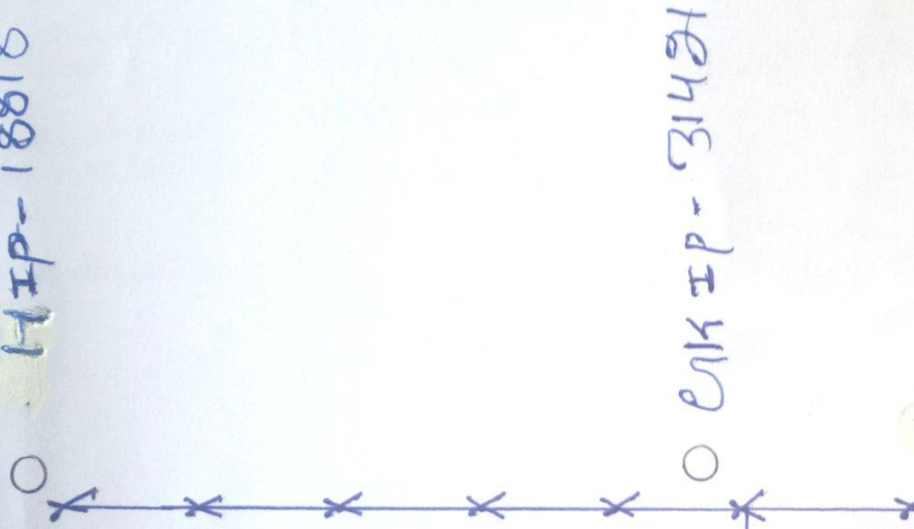

DTC-432526

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

Ch

INDEX:-

☒	Existing 25KVA DTC
—	Existing 11 KV line
✕	Existing KT line
○	Existing IP sch

Aps to... DI No... 5hp... Ip... Set installation

ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
45130393 0063 (465)
09/31/2023

in favour of Smt. puttamma w/o Late Kuntabhoovi
ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ Hc-153
ದಿನಾಂಕ 23/03/2023

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
Late Kuntabhoovi
ರವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಸರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 5hp
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಆಂಪ್ 3x5-30
ಆಂಪ್
ದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
ಟೆಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

DI No - 1900/-

Ip Box - 330/-

HS - 470/-

ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

ಬೇಕಾದ ಹಣ
ನಿಗಮದ ಪಾಲನೆ

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಇದ್ದರೆ

Rps - 2000/-

ವಿಧಾನ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್

[]
[]
[]
[]

ಪರಾ
ಲೈಟ್‌ಹೌಸ್ ಕಾರ್ಡ್
ಗ್ರಾಡ್ 25KV A
ಲೈಟ್‌ಹೌಸ್ ಕಾರ್ಡ್
ಲೈಟ್‌ಹೌಸ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲದ್ದರಿಂದ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್.
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ಮೆಟ್ಟಿ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

1. ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ

ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ