


4428⁵ x HIP-613

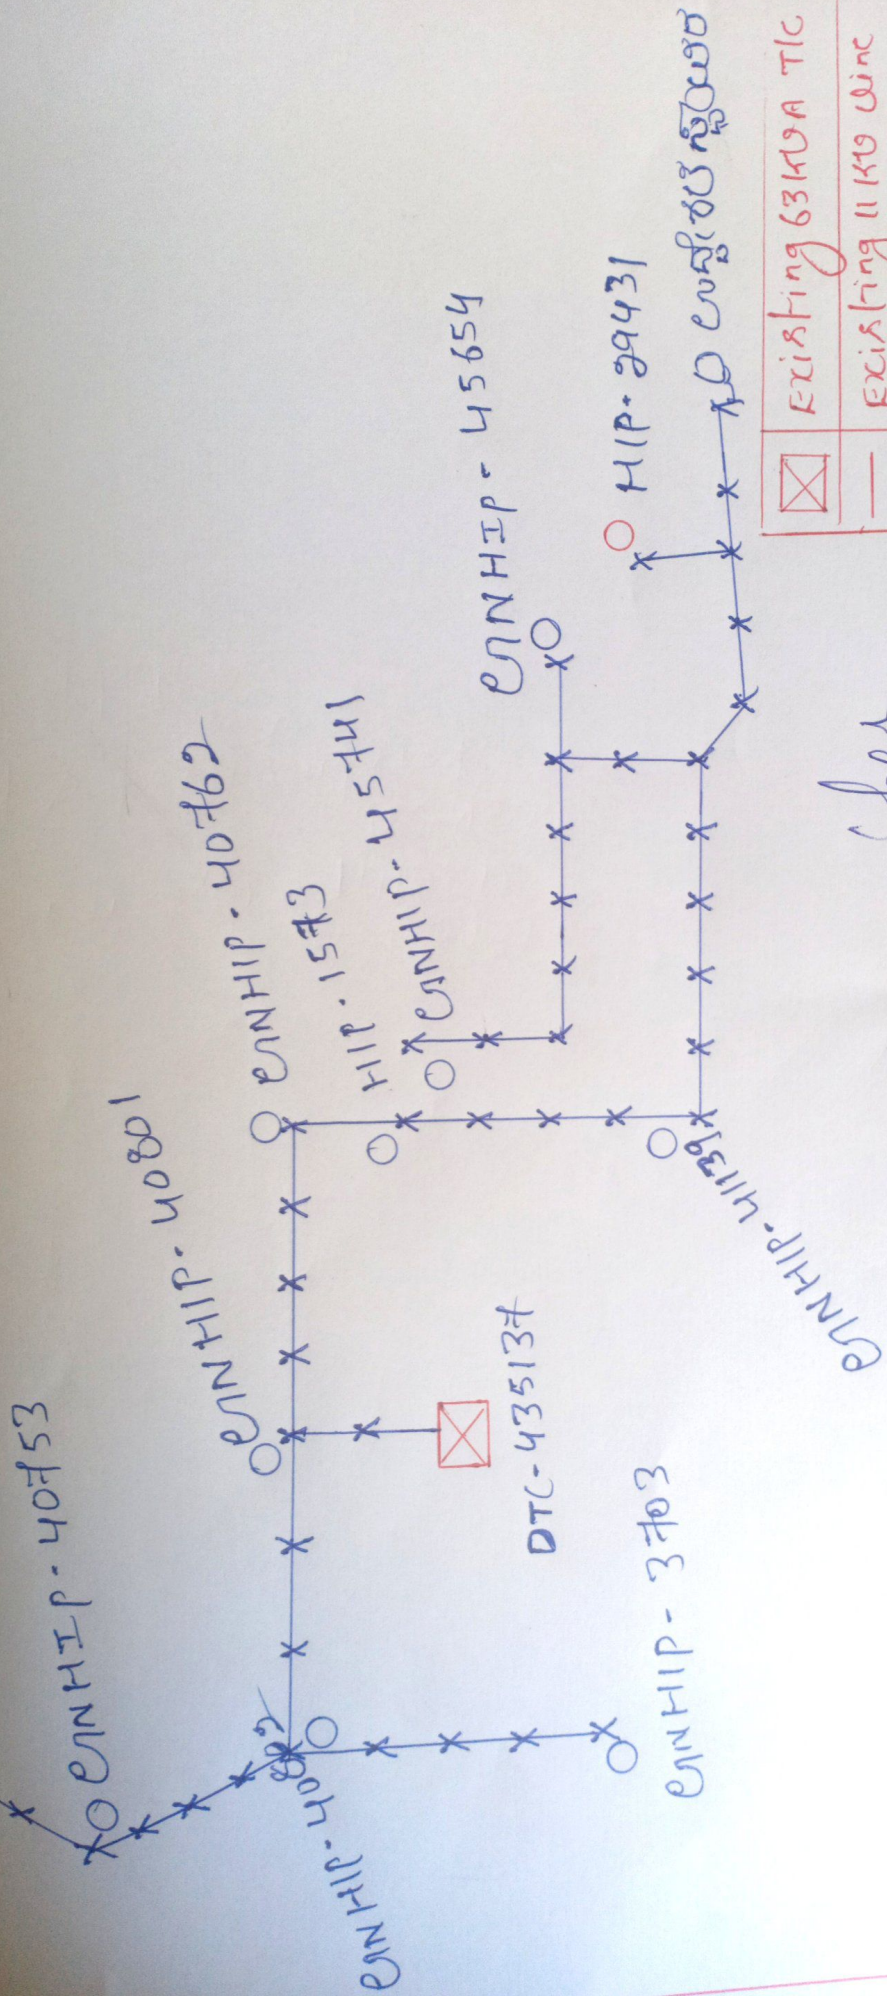

for

ಶ್ರೀಮದ್ವಿಠಲಾಚಾರ್ಯ (ವಿ)
ಇವರ ಕಾವ್ಯದ ಮಹತ್ವ
ಅವರ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವ

☒	Existing 63KVA TL
—	Existing 11 KV line
—	Existing LT line
○	Existing IP set

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

09KA2004SGC035177

ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

ನಕಲ್

70017

mysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್, ಬೆಲೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aechnbelur@rediffmail.com

/ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : HC-3

ದಿನಾಂಕ : 31/04/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಯ ಹೆಸರು : ರೂರ

ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 31/04/2023

ಶ್ರೀ ಬಿನ್/ಕೋಂ ಶ್ರೀ H.R. ರವರ ಗ್ರಾಮದ

99/2 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ

ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಸಿದ್ಧಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp

ರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಬೇಟುಗು

ರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435141 - ಬೇಟುಗು

ರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA

ರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 60hp + 5hp

ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

Total - 65hp

ಕೃದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಚಾಲನಾ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕಿ.ಮೀ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ದು

Lat - 13.100097°

Long - 75.969582°

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಿ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಅಂದಾಜು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ [ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ]

1451303230065 (463)

9/03/2023

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ

HC-03

ದಿನಾಂಕ

03/4/2023

ApS to DINO Shp TP set installation in favour of Smt. Raja laxmi. K.R. 10/0 H.R. Shidhara village.

ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಮಾಪಕ ಸಿಂ ಫೇಸ್	5hp ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು	ಪರಿಮಾಣ ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ದಿನಾಂಕ
ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್	ಅಂಪ್ಸ್		
ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್	3x5-30A	01NO - 1200/-	
ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್		T/P Box - 330/-	
ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ		L/S - 470/-	
ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ			
(ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)			
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ			ಇಲ್ಲ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು			ರೂ. 400/-
			ರೂ. 750/-
ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ			[ಆ]
ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ		Rps - 2000/-	

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್
ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್
ರಸ್ತೆ / ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ / ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ
ಇಲ್ಲವೇ? [ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ]

☐
☐
☐
☐
☐

ಪರಾ
ಬಿ.ಗು.ಲಿ.ಬಿ.ರೂ.ಲಿ.
ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ
63 ಕೆ.ಬಿ.ಲಿ. - ಬಿ.ಬಿ.ಲಿ.ಕೆ.ಬಿ.ಲಿ.
ಬಿ.ಬಿ.ಲಿ. ಸಂಪರ್ಕ ನಿಲ್ದಾಣ
DTC - 435137

ಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ
ನಿಗದಿತ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
30 ಸಿಂ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.
6mm ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ
ದರಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಚ್. / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

[Signature]
ಶಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿ

ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ
ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಲೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ[ಆ]
ಒಟ್ಟು ರೂ. ದಿನಾಂಕ
ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಡಿ "14,400 - ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐಸಿ - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು [ತಾಂತ್ರಿಕ]
ದಿನಾಂಕ
ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು / ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ / ಸಿಂ
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪ
ರಿಸಿದ್ದು ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
ಮೊಬಲಗು ರೂ.