

of Utility area and if any) : ಸಿವಿಲಿ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಇಂಧನ, ನೀರು, ಅಂಚೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್, ಇತ್ಯಾದಿ.

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30X40 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1200 - Sq feet

<u>Floor</u>	<u>Existing</u>	<u>Newly Construted</u>
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	<u>30x40-1200</u> Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಉಗ್ರಾಡ್ ಪೀಡರ್ ಹೆಸರು ಉಗ್ರಾಡ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಉಗ್ರಾಡ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 02

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಟೋಡ್) : 40hp + 50 KVA


17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)


- * ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತ
- * Lay out ಛಾಲ್ಯದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
- * Transmission line ರೀಡ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್
- * Development charges ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Diagase 100KVA - TOWN - L35402

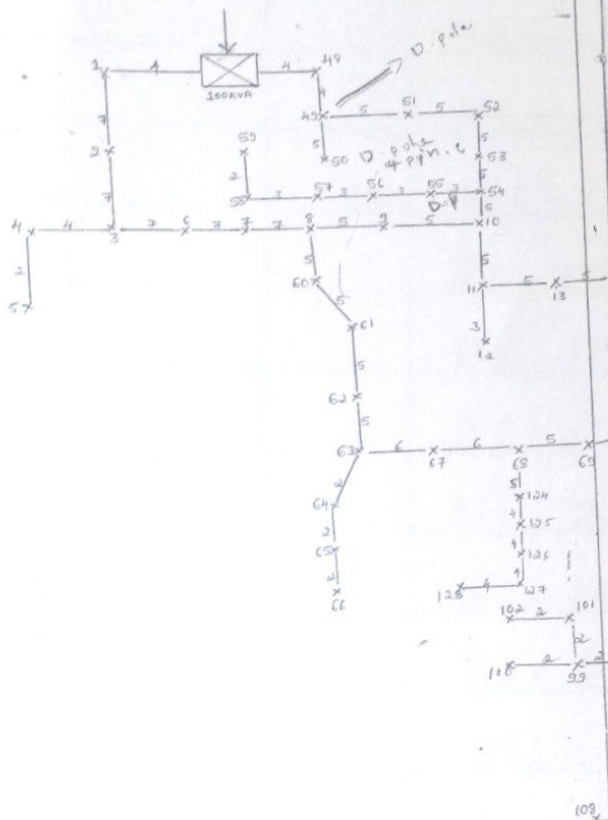

PAGE NO.
DATE
EXP. NO.

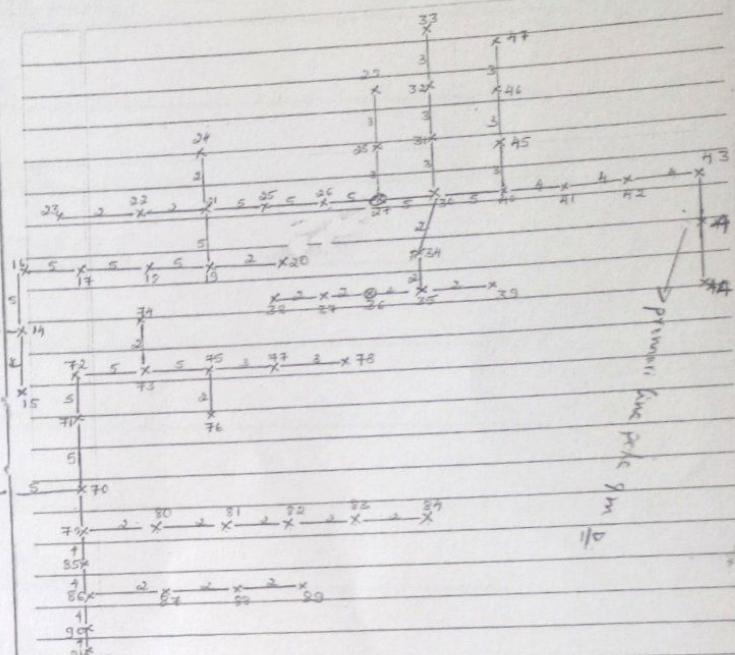

INDEX

	Existing 100KVA TC
	Existing 11KV Line
	Existing LT-Line

Cher

Aps to oino. 21KW Domestic Lighting

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) installation in
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451303230098 (1182) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-08
 ಪ್ರಮಾಣ 2010312023 ದಿನಾಂಕ 06/04/2023

ರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಸಂಕೀತ ಸಂಖ್ಯೆ 21KW ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಫೇಸ್ 5-30A ಅಂಪ್ಸ್
 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಫೋಲ್ ಪ್ರೂವ್
 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
 ಕರ್ನಾಟಕ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಸಿರಿ)

oino. meter should be
 purchased by consumer.

LIS - 200/-

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲ
 ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ದರೂ ಇದ್ದರೆ

ನ ಪರಾ
 ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ವಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

☐
☒
☒
☐
☐

Rps - 200/-
 1000/1000 ರೂ. 100 ರೂ. 100
 40hp + 50hp
 02KW
 02KW

DTC - 435402

ವಾಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು
 ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 21KW ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

9250 ಎ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಗಾತ್ರದ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)
 Sri. Madhu. H.C
 S/o Chandragouda
 at Hagar - Dargu

೧. ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) +
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
 ಬಡ್ಡಿತ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯ
 ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ಆರ್. ಆರ್
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ. (ಅ)
 ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ
 ೧. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ೧. ಆಯ್ಕೆಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.
 ೨. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಿ
 ಮತ್ತು ರೂ.
 (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು
 ೩. ಮೊದಲಿನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮೊಬಲಗು ರೂ. ೪. ಸಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಂ.
 ೫. ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ೬. ಮೊದಲಿನ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ
 ೭. ಮೊದಲಿನ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ
 ೮. ಮೊದಲಿನ ಬಿಲ್ಲು ಸಂಖ್ಯೆ