

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ್ ಹೆಚ್ 46 5/0 ಗೋಕುಲಾಚಾರಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451303230106 (1183) ದಿನಾಂಕ 21/05/2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ: ಕುಗ್ಗೇ ಗ್ರಾಮ, ಮೊಡಕು, ಕ್ರಿ. 21/05/2023

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು ✓

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) ~~.....~~ (d) ~~.....~~

(b) ~~.....~~ (e) ~~.....~~

(c) ~~.....~~ (f) ~~.....~~

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು :

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 12a(ii) 01NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 1kw.

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1ø

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HL-17185

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any): ಇದಂ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ

ಗುರುಪುರ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 12.92x 3.44 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		
Ground:		
1st Floor:		
2nd Floor:		
3rd Floor:		
4th Floor:		
5th Floor:		

41.94

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : MSB ಚಗರೆ ಹಬ್ ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಚಗರೆ ಹಬ್
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 66/11 kVA ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4350

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಚಗರೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 05
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 kVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 10 hp + 10

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ MS Building ಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

* Layout ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

* Transmission line ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

* ಸಿಬಿಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ

Development Charges ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

Chel

d.T.V.R


$$d.T.V.R = 10 \times 0.05 + 180 \times 0.05$$

$$+ 85 \times 0.15$$

$$= 0.5 + 8.75$$

$$= 9.25 \times 0.6$$

$$= 5.5\%$$

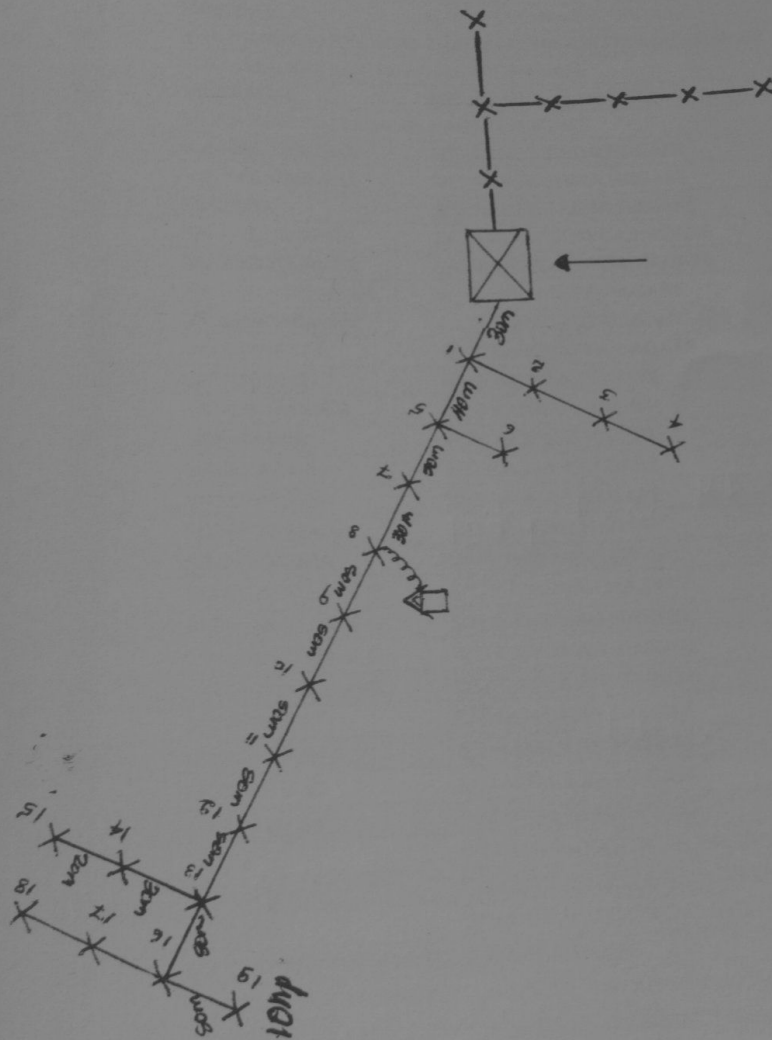

INDEX:-

	Existing 63kVA Tc
	Existing LT line
	Proposed installation

ಶಾಂತಿಪ್ರಸಾದ್ (ವಿ)
ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್
ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್

Ap8 to 01NO 1kw Commercial Lighting Installation

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451303230106(1183) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-61 ಪ್ರಮಾಣ 1kw (21-03-2023) ದಿನಾಂಕ 05/05/2023

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 1kw ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5.30 ಅಂಪ್ಸ್
3 ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಮೋರ್ಟ್ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಒದಗಿಸಿರಿ)

01NO meter should be purchased by Consumer

L/S - 200x1 - 2001

ವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

22 - 2001

ವಿಧಾನ

ಪರಾ

☐
☐
☐
☐
☐
☐

ಶುಕ್ರವಾರ 63 kvA ಮೊಬಲಗು
10 kv + 20 kv ಮೊಬಲಗು
1kw ಮೊಬಲಗು
DTC - 435405 - 63 kvA

ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಸುಧೀರ್ಘ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ರೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಸ್ಟ್ರಾಪಾಡಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

(ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ರೂಗ/ಅವರ ಪುತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

1kw

ಶುಕ್ರವಾರ 63 kvA ಮೊಬಲಗು

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿ. ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
J. Jay Kumar H-6 SLB
Gopalechari of Hagaru village

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂನೆ
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
(ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಅ)
ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
ಆರ್.ಎ.

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಮೊಬಲಗು
ವೆಚ್ಚ ರೂ.
ಅನುಮೋದನೆ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
3. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
ಮೊಬಲಗು ರೂ.
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.