

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ ಗುಣೇಶ್ವರಿ R S/o H/o ರವೇಗೌಡ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451303230134 (1235) | 31/03/2023 ದಿನಾಂಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಿಳಾಸ: ರೈಲ್ವೆ ಲೇಔಟ್ ಗ್ರಾಮ, ಲೋಕೇಶ್ವರ, ಹೊಸ ರೋಡ್, ಹಾಸನ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect: Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT(9)ii - 02NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 1KVA + 1KVA

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) 7KLN - 4114

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

9. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಅಂಶಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂಶಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

10. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

11. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀಡಿಂಗ್

ರೈಲ್ವೆಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30X

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Existing

Floor

Sqmtr

Cellor:

Sqmtr

Ground:

Sqmtr

1st Floor:

Sqmtr

2nd Floor:

Sqmtr

3rd Floor:

Sqmtr

4th Floor:

Sqmtr

5th Floor:

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4353

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ರೆಫರೇನ್ಸ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 81

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್):


ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಸಮಗ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತ
* Lay out ಪ್ಲಾನ್ ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತ
* Transmission line ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತ
* Development charges ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತ

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು

DTC- 435381
63KV

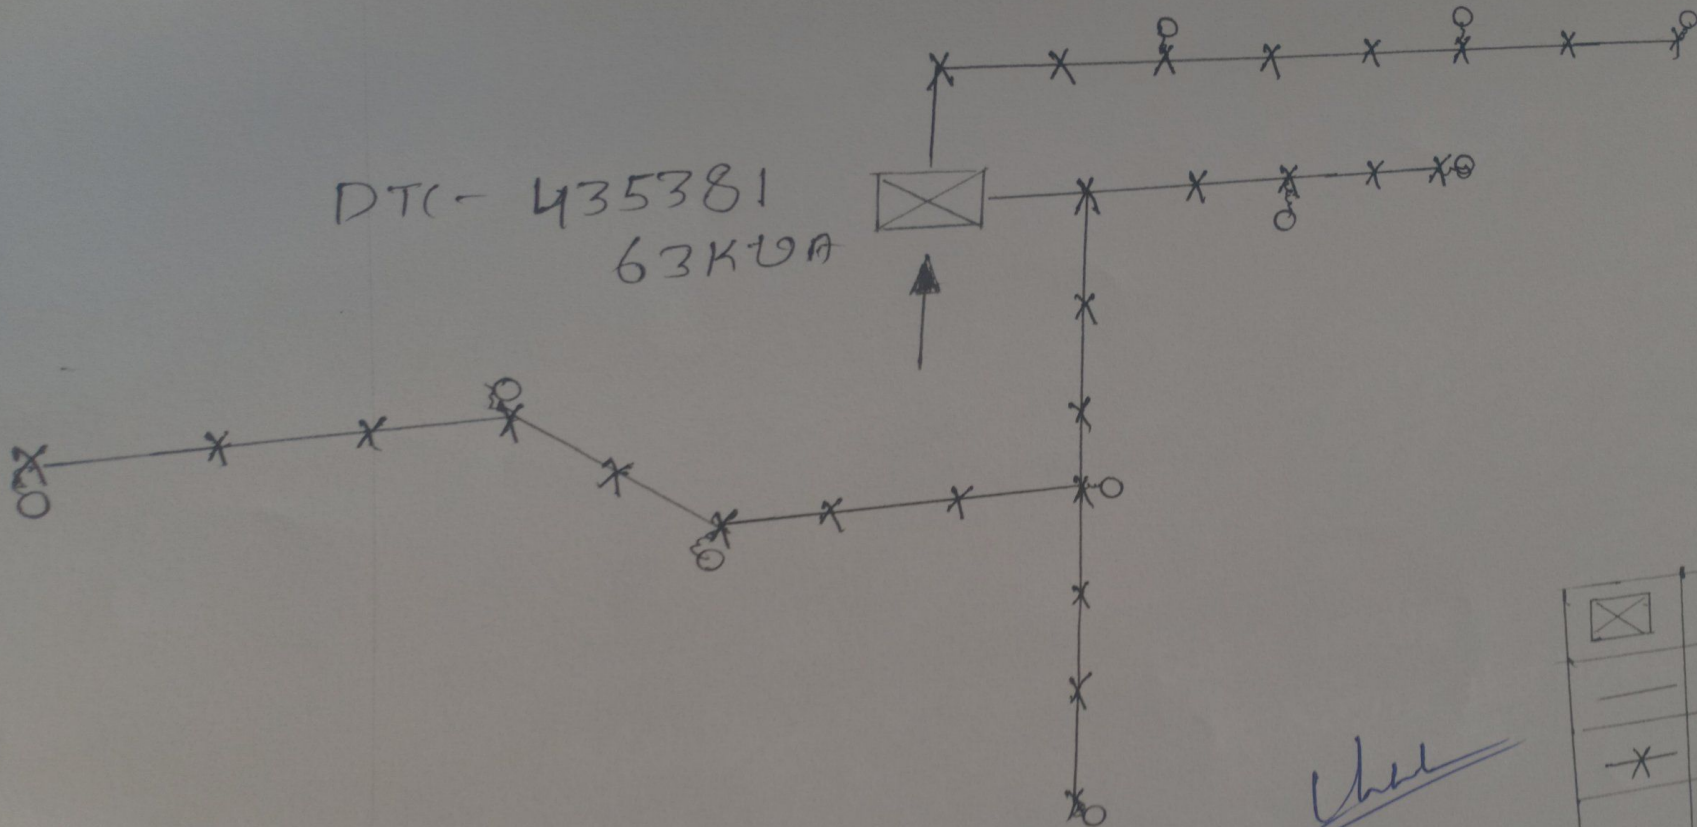

INDEX:-

	Existing 25KV bus
	Existing 11KV line
	Existing LT line

Chell

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)