


අනුමැතිය 63 වැනි පිටුවේ සිට පිටුව 63 දක්වා

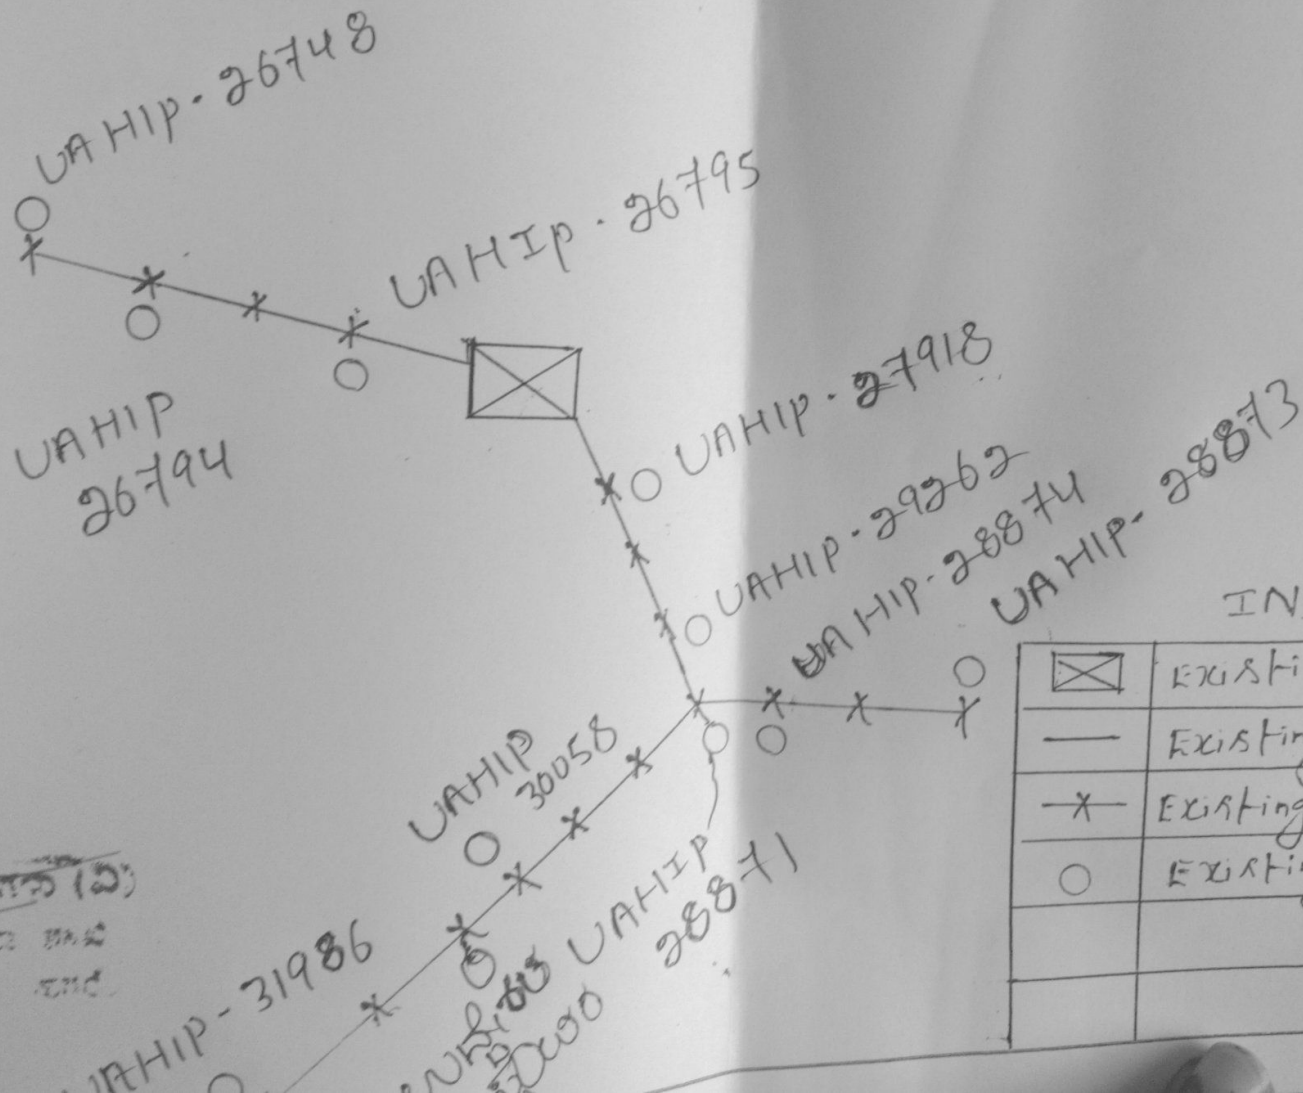

INDEX :-

	EXISTING 63KV A TL
—	EXISTING 11KV line
-X-	EXISTING LT line
○	EXISTING IP SET

සහතික (2)
 18.03.2024
 18.03.2024



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮ

(CIN): U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಸಿಗ್, ಬೀದರ್

ಫೋ.ನಂ. 08177-222223

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ... HC-94

ದಿನಾಂಕ : 08/06/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ... ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : ... 08/06/2023

ಶ್ರೀ ಇಮ್ಮಡಿ ಗೌಡ ಬಿನ್/ಕೋಂ ಲಿಲೈ ಗೌಡ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಸರ್ವೆ ನಂ. 914 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಲಿಲೈ ಗೌಡ, ಗೋಲಂಬೆ ಗೌಡ IP
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435395
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಗಾತ್ರ : 63KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 50hp + pro - 7.5hp
Total - 57.5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :
7. ಚಕ್ರದ ಅರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ :
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಬಾಕಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಕರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳದ ಕೃಷಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ... ಕಿ.ಮೀ.
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ... ಕಿ.ಮೀ. + 01 ಸಂಖ್ಯೆ
- c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ... ಕಿ.ಮೀ.

Latitude - 13.159205

Longitude - 75.9987

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳದ ಕೃಷಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Cher
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ವಿಭಾಗ
ಸಿಗ್, ಬೀದರ್

AP.S. to aINa 7.5hp Ip set installation in future of Sri. Chandragouda S/o Thimmegouda
 1451304230008 (06) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-94 or Siddanahally
 04/04/2023 ದಿನಾಂಕ 08/06/2023 in Hagar section
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 7.5hp ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಸಿ. ಫೇಸ್. 3x5-30 01NOV 2020/-

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಸವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ) T/p Box - 330/-

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ Rps - 2000/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
 ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ []
 ಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ []
 ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ []
 ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್ []
 ದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ []
 ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ. []

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 /ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 6mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ
 7.5hp ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ಎದ್ದುತನ್ನ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

BLU 19

- ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
- ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....
 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣೆ)
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸಿಂ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದಿರು)
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್
 ವಜ್ಜ ರೂ.
 ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕುವುದು

ರವಿನ್ಯಾ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1.
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	ಮ
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....	ಮ
ಮೊಬಲಗು ರೂ.	(
4. ಮಾರ್ಗ ಕವಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.	ಆಗುವುದು.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)
 ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ (ಕಛೇರಿ/ಮೊಹರು)