


N.I.Y. 25 KVA; D. T. G CODE - 435745.
- 435745

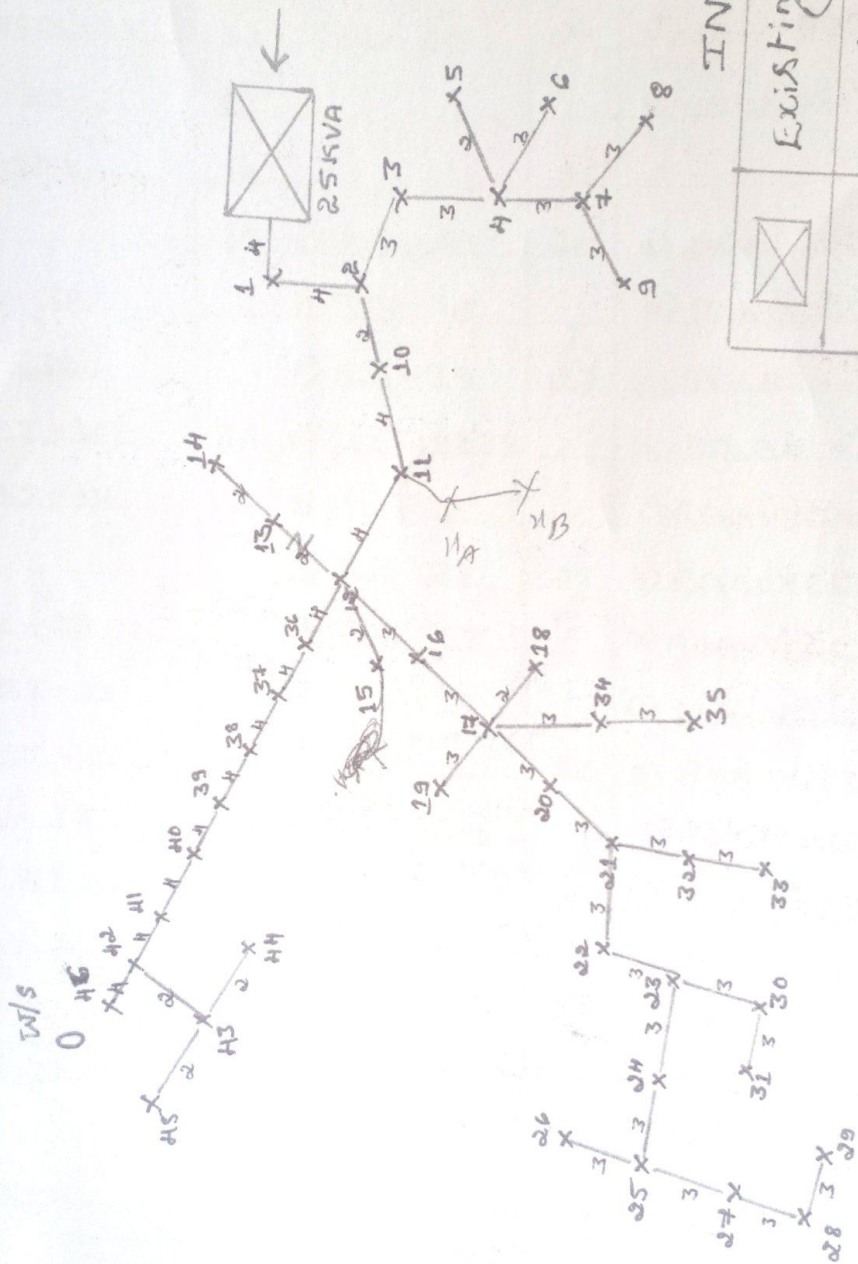

INDEX :-

	Existing 25 KVA TL
	Existing 11 KV Line
	Existing LT Line

Chell
S. S. S. S. S.
S. S. S. S. S.

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಸಿಬಿಎಸ್‌ಸಿಐ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲೇತ ವರದಿ

ಲಿಂಕುಂಡೇ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ / ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451304230017 (04) 10104/2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ಛಾಸ... ಸಿಬಿಎಸ್‌ಸಿಐ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, ಲಿಂಕುಂಡೇ (ಕೆಎಂ)

ಸ್ಥಾಪಕ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾಪಕ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾಪಕರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4^{2mm}

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾಪಕರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT₆ (b) - 01X0

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾಪಕರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01X0

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾಪಕರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾಪಕರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾಪಕರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.)

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ :

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall,

Sharing of Utility area and if any) : ಸಿಬಿಎಸ್‌ಸಿಐ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಲಿಂಕುಂಡೇ

ಲಿಂಕುಂಡೇ ಸ್ಥಾಪಕರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ

ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : Sqmtr.

ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sq
Ground :	Sqmtr	Sq
1st Floor :	Sqmtr	Sq
2nd Floor :	Sqmtr	Sq
3rd Floor :	Sqmtr	Sq
4th Floor :	Sqmtr	Sq
5th Floor :	Sqmtr	Sq

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KVA MUSS - ಬಂಗಲೆ ಸುಲಾ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ನಿಜಗಿರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 45

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20KVA + 5KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿವಿಲ್ ನೋಟರಿಯಲ್ MS Building or Regd
- * Lay out ಅಥವಾ ಬೀದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
- * Transmission line ರೇಟ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು
- * Development Charges ಬಗ್ಗೆ
- * ಸಿವಿಲ್ ನೋಟರಿಯಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಿಸಿದ (ಎ)

Aps to 0.1NO 1KW Street light installation

ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)

1451304230017(04)

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ

HC-48

10/04/2023

ದಿನಾಂಕ

21/4/2023

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

5.30

0.1NO meter should be purchased by consumer

ಗರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಎರಿಯಲ್ ಕಟ್‌ಟೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

L/s- 200/-

ಡಬ್ಬಿಕಾದ ಹಣ ದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ

ಇಲ್ಲ ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಇದ್ದರೆ

Rps- 200/-

ವಿಧಾನ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

[-]

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

[-]

3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸು

[-]

3/ಸಿ ಫೇಸು

[-]

ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಒಂದಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

[-]

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

DTC-435745

3/3 ಫೇಸು ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

Dr. P. at Siddanahally

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು)

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸು ಒಟ್ಟು

ವೆಚ್ಚ ರೂ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ

1. ಆಸ್ತಿಯ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಡಳಿಗೆ