

ಬಾಹ್ಯಾಂತರೀಕ್ಷಿಣಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ  
ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

1451304230047 (38) | 17/04/2023  
ಲಿನ್ಸೆಂಸೆಡ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್, ಲಿಂವಿ(ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್) (ಹೊಂ)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೊದು / ಇಲ್ಲ  
(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೊದು / ಇಲ್ಲ  
(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೊದು / ಇಲ್ಲ  
(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೊದು / ಇಲ್ಲ  
(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೊದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) ..... (d) .....  
(b) ..... (e) .....  
(c) ..... (f) .....

ನಿಶ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4 mm

ನಿಶ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (a) ii - 01NO

ನಿಶ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KH2

ನಿಶ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) VDL - 71

ನಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ

ನೀ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ..... ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನೀ ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

ನಿವರಿ ರಿಟುನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅನುಮತಿ  
ಸ್ಥಾವರ ಗ್ರಾಂಟಿ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :  
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

10X10 Sqmtr.  
 100 - sq feet

Newly Construted

| Floor       | Existing | Sqmtr |             | Sqmtr |
|-------------|----------|-------|-------------|-------|
| Cellor :    |          | Sqmtr | 10X10 - 100 | Sqmtr |
| Ground :    |          | Sqmtr |             | Sqmtr |
| 1st Floor : |          | Sqmtr |             | Sqmtr |
| 2nd Floor : |          | Sqmtr |             | Sqmtr |
| 3rd Floor : |          | Sqmtr |             | Sqmtr |
| 4th Floor : |          | Sqmtr |             | Sqmtr |
| 5th Floor : |          | Sqmtr |             | Sqmtr |

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :  
 15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 6611 KVA MUSS ಹಗರೆ ಸುಬ್ಬರಾಜು  
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354


16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :  
 ಸ್ಥಳ : ಲಾಡ್ಜ್‌ರೂಮ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 38  
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 20hp

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)
- \* ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಚರ್‌ಗಳು MS Building ಗೆ ಸೇರಿವೆ.
  - \* Lay out ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿವೆ.
  - \* Transmission Line ಗೆ ಸೇರಿವೆ.
  - \* Development charges ಸೇರಿವೆ.
  - \* ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಚರ್‌ಗಳು ಗ್ರಾಂಪಲ್ ಸೇರಿವೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Chau

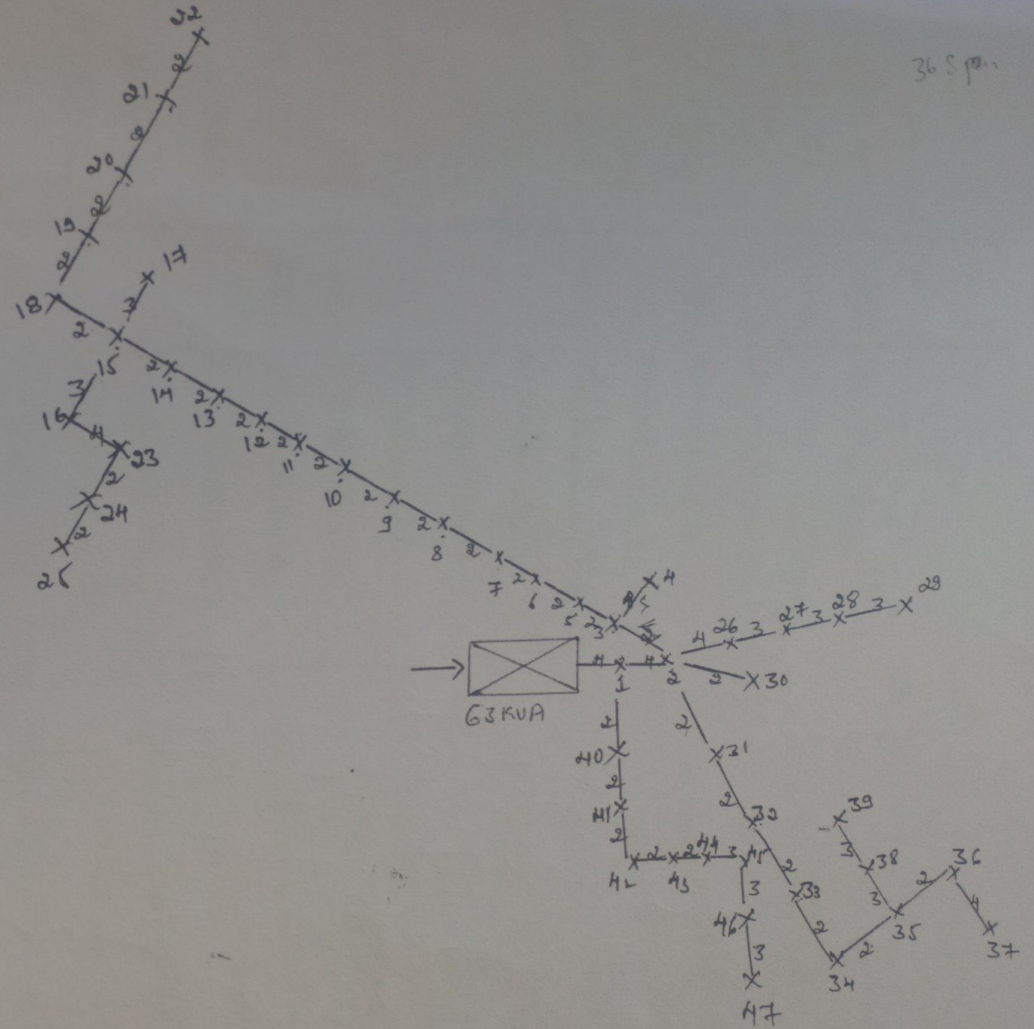

34

ApS to OINO. DIKHO Domestic Weight

1451304230047 (38)  
1710412023

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ..... HC-34  
ದಿನಾಂಕ..... 19/4/

|      |      |                               |    |                                  |                                                            |
|------|------|-------------------------------|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ವಿವರ | 11Kw | ಸಿರಿಮಾನ್ರಿ<br>ಸಂಕೀತ<br>ಸಂಖ್ಯೆ | ದರ | ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ<br>ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು | ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ<br>ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ<br>ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ |
| 5-30 |      |                               |    |                                  |                                                            |

2. 01 No. meter should be purchased by consumer.

LIS-200/

ಇಲ್ಲ  
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750  
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rps - 200/

ಪರಾ

၁။ နေပြည်တော်  
 ၂။ နေပြည်တော်  
 ၃။ နေပြည်တော်  
 ၄။ နေပြည်တော်  
 ၅။ နေပြည်တော်  
 ၆။ နေပြည်တော်  
 ၇။ နေပြည်တော်  
 ၈။ နေပြည်တော်  
 ၉။ နေပြည်တော်  
 ၁၀။ နေပြည်တော်

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

DTC-435738

ಗೃಹಪರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ  
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ  
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ  
 ಓವರ್ ಹೆಡ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ

ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

007 of SP Temple  
 Althi maramma (ಕಛೇರಿಯ ಉಪವೃತ್ತಿಗಾಗಿ, ಮಾತೃ  
 03 de Gaddahally Temple Village  
 ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....  
 ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಬಡ್ಡಿಗೆ 14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)  
ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು  
ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಪಟ್ಟಿ ರೂ. ....  
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

1. ಮಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ....

1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....
  2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....
  3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....
- ಮೊಬಲಗು ರೂ.....

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪ

1. ಅಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.....  
ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಜು ಹಾಕಬಹುದಾದ  
ಮತ್ತು ರೂ.....  
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿರ್ಜು ಹಾಕಬಹುದಾದ)  
ಬಟ್ಟು ರೂ.....  
ಸರ್ವೀಸಿಂಗ್‌ಲಾಗಿವೆ.