


DTLMS-98516 / DTC-435706
 63KVA D.T.C. Code: (435704)
 N.Y. 60708

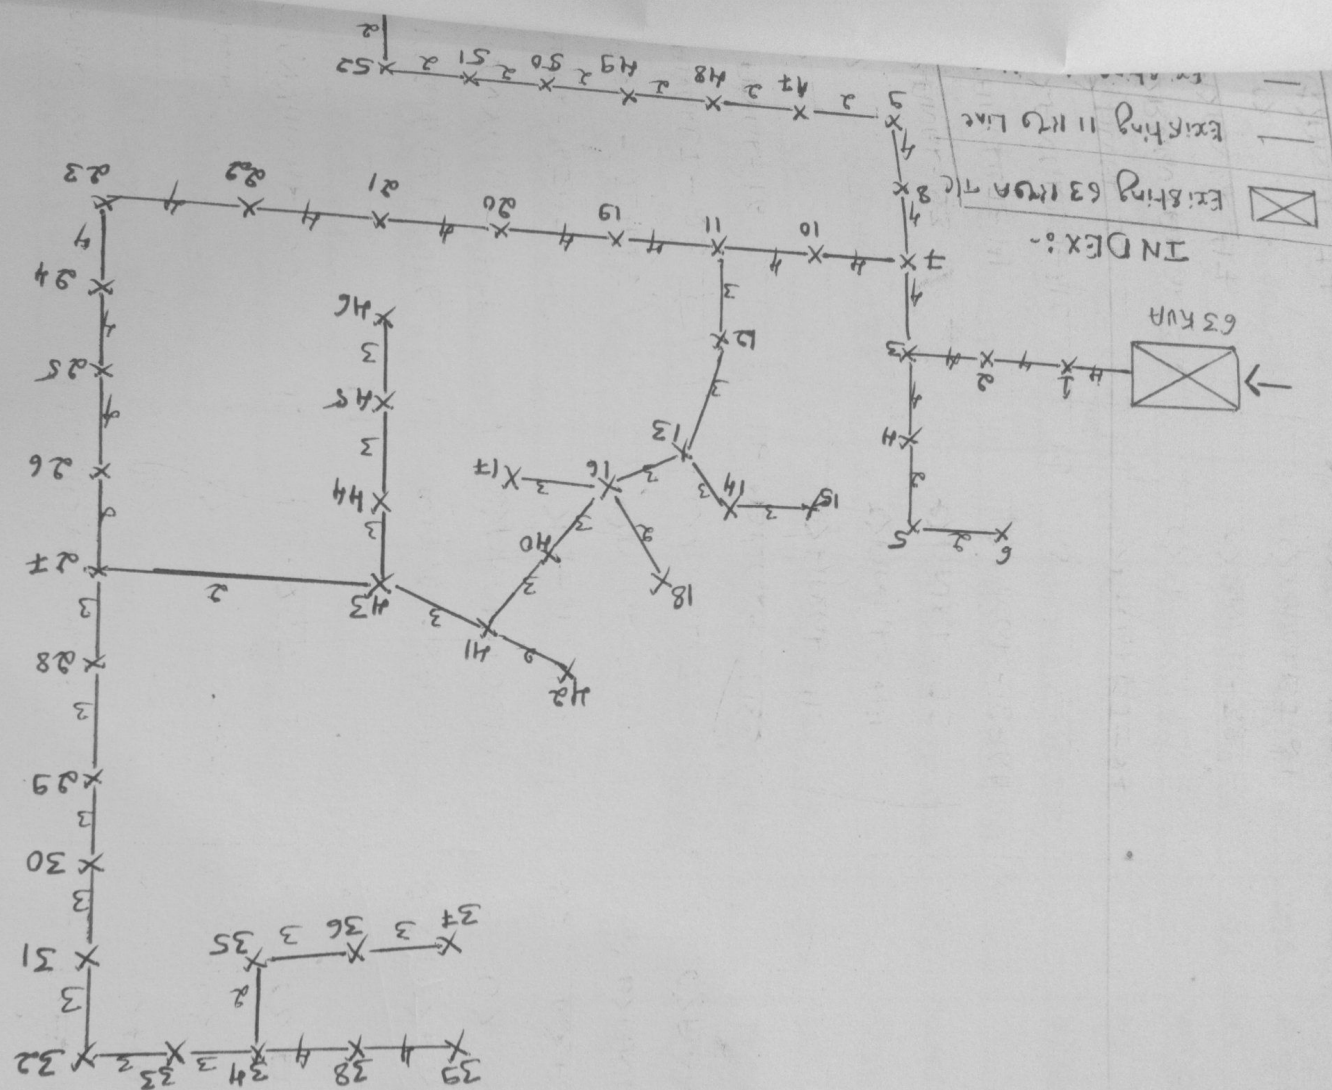

DTLMS-98516
 DTC-435706
 63KVA D.T.C. Code: (435704)
 N.Y. 60708

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೇಲೂರು

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಹೆಸರು: ಶ್ರೀಮತಿ R. S. R. Rama Shyam ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1451304 240007 (19) 102104 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಸ್ಥಳ: ಕೊಡಗಿಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ (ಆ)

- ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
- ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 62mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG (iii) - 01ND

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 3hp

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 30

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) ANESL 37

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

and if any) : ನೀರು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 15X20 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 300 - sq ft

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	
Ground :	Sqmtr	15X20 = 300
1st Floor :	Sqmtr	
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಘೇಡರ್ ಹೆಸರು

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಘೇಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 435#

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 60KV/11KV ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 06

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 40KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)


* ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building & ಇತರ

* Lay out ಅಥವಾ ಇತರ

* Transmission line ರೇಟ್ ಇತರ

* Development charges & ಇತರ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.



D. Ch. P. Pakk...
in station in
HC 6
Mangal R 510
Taothik...
Dharmacharya

(ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ)

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಪೊಂಬಲಗು ಪರಿವರ್ತನ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

oind. McF

should be purchased by con

115-5001

ಇಲ್ವೆ
ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750

5001

9

□ □

□ □

50

5

63149a
 40
 3p
 Model 8
 435706

ಹಾಕುಪೀಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
ANGL-34

ಹೇವಾಮಾಗಾದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಕೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ

...

విశ్వేశం. నిర్దేశనగా అనుగుణవಾಗಿ బి.ఎస్.బి. గురుతెనుక్కి చైరమన్
పరిషత్తుల వారసులు ఒకటింటిలో మహాభోజనము జరిగినది.

ಶ್ರೀಮದ್ಭಕ್ತರಾಜಾಚಾರ್ಯಾಃ (೧)

 α

உ.மா.கே. க.பி. க.பி. க.

ಪೊನ್/3

ಫೇಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ /ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚರಣ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ನಿಜರುತ್ತದೆ.

[illegible]

ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ | ಸಹಾಯಕ
ಪ್ರತಿ ಸೇವೆ

o
e

2025

ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀ