


and the number of the road

DTC-435418

63KVA

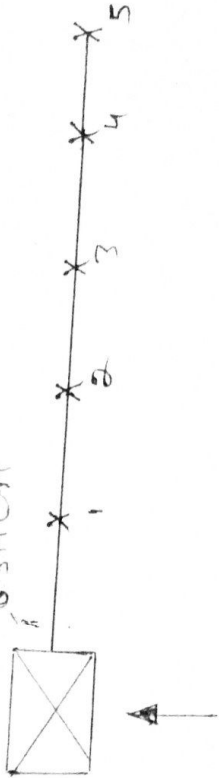

INDEX:-

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Existing 63KVA DTC |
|  | Existing 11KV line |
|  | Existing Line      |

Chil  
Bhadrachalam  
18/05/2022

# ಹಾಹುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

## ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಖಾಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ನಂ. ೬೨/೦ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ  
 15130.52300.18(109) 0510512023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ  
 ಜಾಗ: ಗ್ರಾಮ, ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ

ಸ್ಥಳ: ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ವರದಿಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- |           |           |
|-----------|-----------|
| (a) ..... | (d) ..... |
| (b) ..... | (e) ..... |
| (c) ..... | (f) ..... |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 2 (ii) - 04NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 02NO X 2KW + 02NO X 01KW = 6KW

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.)

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ : ನೀರಿನ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ : IS ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

and if any): ಸೀಸಿಂಗ್ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ

ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ

*(Signature)*

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :  $30 \times 40 = 1200$  Sqmtr.  
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :  $30 \times 40 = 1200$

| Floor       | Existing   | Newly Construted |
|-------------|------------|------------------|
| Cellor :    | .....Sqmtr | .....            |
| Ground :    | .....Sqmtr | 30X40 - 1200     |
| 1st Floor : | .....Sqmtr | 30X40 - 1200     |
| 2nd Floor : | .....Sqmtr | .....            |
| 3rd Floor : | .....Sqmtr | .....            |
| 4th Floor : | .....Sqmtr | .....            |
| 5th Floor : | .....Sqmtr | .....            |

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಬಂದ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : .....ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 43

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬಂದ್ ಶ್ರೀ ಲಯಲೇ ನಗರ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 18

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : New

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : .....ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : .....

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- \* ನಿವಾಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ MS Building ಇರುವುದಿಲ್ಲ
- \* Transmission line ರೇಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- \* Lay out ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

