

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರದಿ

ಶ್ರೀ B.M. ರಂಗನಾಥ ಸಿಂ ಲೈಟ್ ಲುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
14513052300 46 (142) / 29/5/2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು
ವಿಳಾಸ: ಚರಬೀಡು ಗ್ರಾಮ, ಲುಂಡೇಶ್ವರಿ (ಹೊ.)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT3CB - 01NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿನಾರು) 3KL9

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1Ø M-24615

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) ಇರಿಸಿದರು

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಇರಿಸಿದರು

1. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ 1st Floor ಅಂತಸ್ತುಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಡಾಗಿದೆ.

1. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall,

Sharing of Utility area and if any) : ಸೀಸಿರಿ ರೆಟ್ಟುತೆರೆ ಇಂದಿವಿಡೊಂಡಂಗೆ
ಇಂದಿವಿಡೊಂಡಂಗೆ ಇಂದಿವಿಡೊಂಡಂಗೆ

13. ಬಹಿರಂಗದ ವಿಸ್ತಾರ : 30x67 - 2010 Sqmtr. feet

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತಾರ : 30x67 - 2010 - sq feet

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	
Ground :	Sqmtr	30x67 - 2010 Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	30x67 - 2010 Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	
3rd Floor :	Sqmtr	
4th Floor :	Sqmtr	
5th Floor :	Sqmtr	

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ : _____

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MUSS ಕಾರ್ ಗೆನುಸೇ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಚ.ಎಂ.ಎ.

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : _____ ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357 NTY

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 28

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 20KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : _____ ಇನ್‌ಫೋರ್ಮ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : _____

18. ಜೇರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)


- * ನೆಹರಿ ನ್ಯೂಯಾಲ್ಟಿ MS Building ರ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * Lay out ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ
- * Transmission line ರೀತಿ ಇದ್ದು
- * Development charges ರ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

N.T.U. ನಕ್ಷೆ :- ಬೆಂಗಳೂರು, 63 K.V ; D.T.C. Code ; 435728

H35728.

21.5 pm -

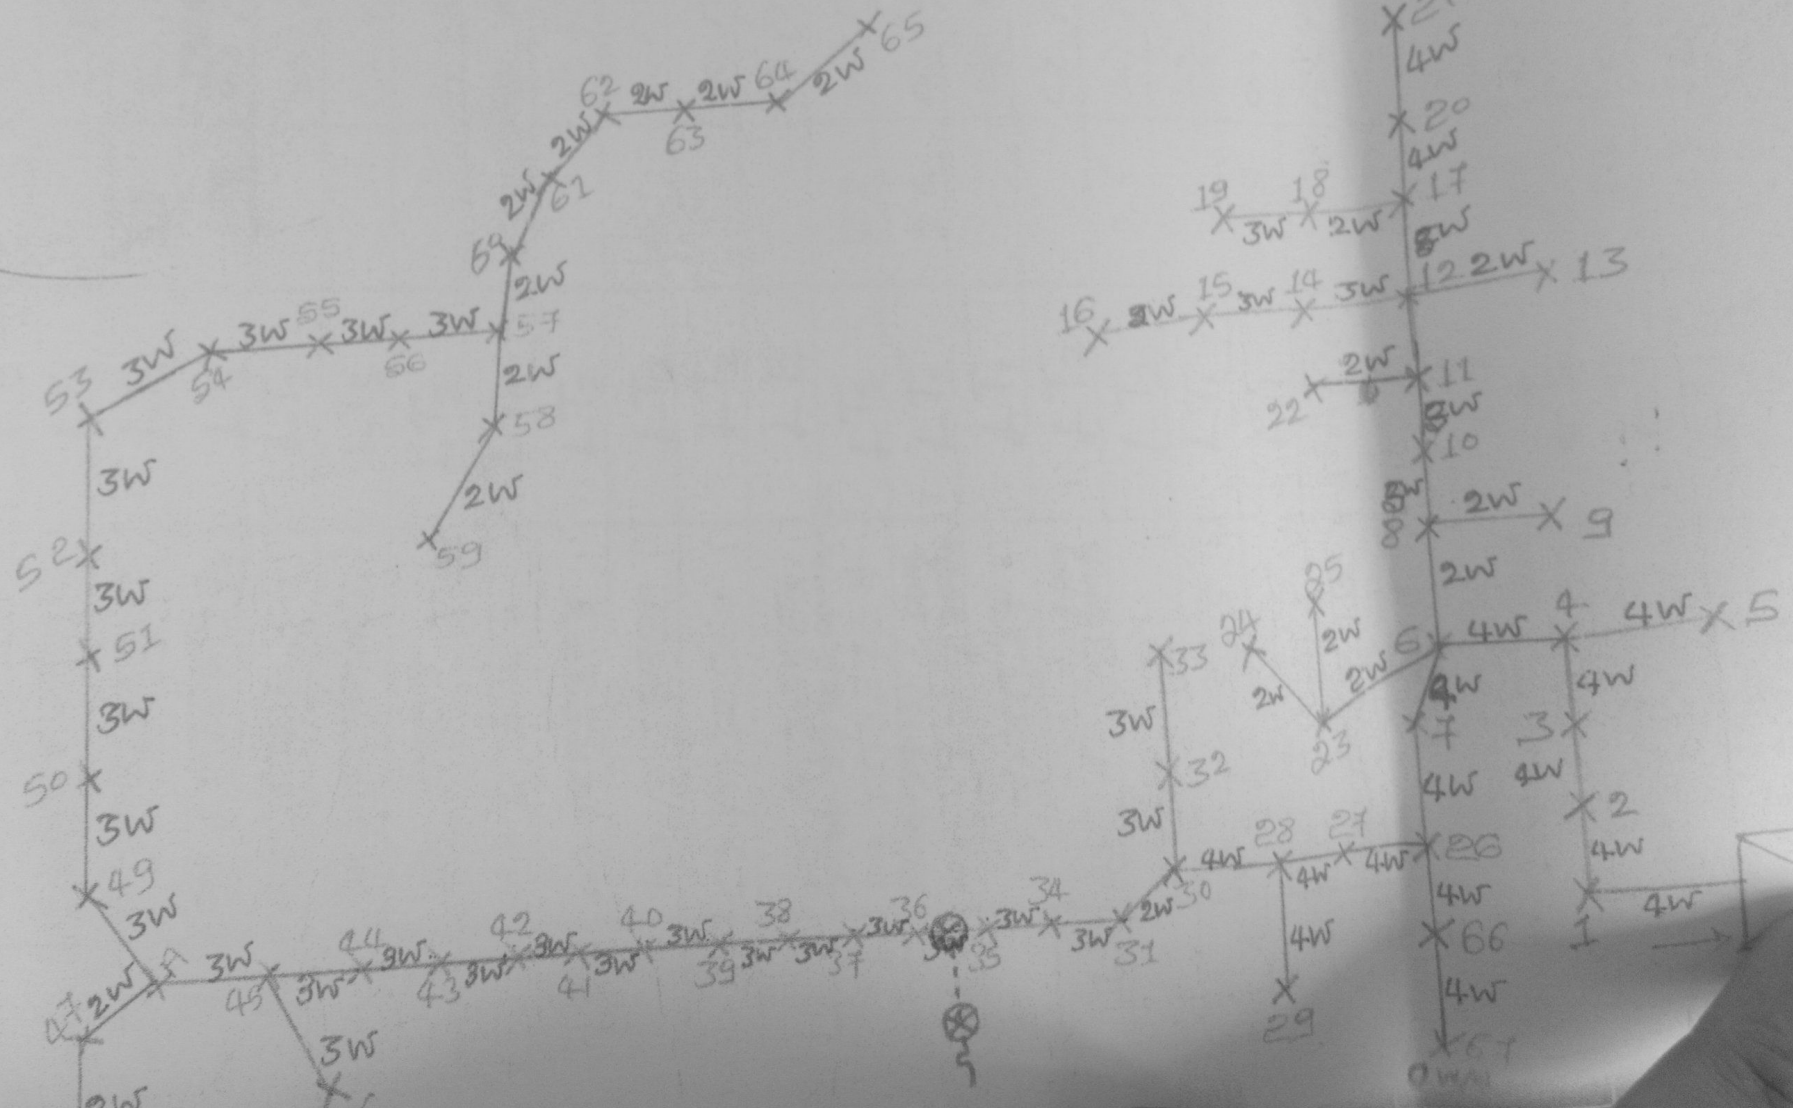

APS to OINO 03Khe Commercial Lighting installation
 ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) 11513052300461499
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 291513003 ದಿನಾಂಕ 03/06/2023
 ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕೆ.ಮು ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ
 ೧. ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್
 ೨. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫೈನ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್ ಫೈನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ೩. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

OINO Meter should be purchased by consumer

LIS- 200/-

೪. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
 ೫. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rps - 200/-

- (ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 (ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 (ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 (ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 (ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

☐
☐
☐
☐
☒

ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್
 63 ಕೆ.ಎಲ್.ಎಸ್.
 ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್
 20Khe ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
 ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್
 03Khe ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
 ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್
 03Khe ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್

ನೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ಅವರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 1. ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 4.2mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
 ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ನ
 3Khe ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)
 4.2mm ಗಾತ್ರದ

೨೫೦. ಎ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ
 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
 ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ
 ಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.
 ಮಾರ್ಗ/ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ
 ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು

ಸ್ವಾಂಪು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 Installation in Juvol
 of Sri. B.M. Ranganath
 810 Late Mangappa Harubhally Village
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)
 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)
 ದಿನಾಂಕ
 ದಿನಾಂಕ
 ದಿನಾಂಕ
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ
 ದಿನಾಂಕ
 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
 ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಮೊಬಲಗು ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
 ರವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 ೧. ಬಾಕಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 ೨. ಬಾಕಿ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 ೩. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.
 ೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ
 ತಾಳೆ ನೋಡಿದೆ
 ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿ

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 ೧. ಅಸ್ಥಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.
 (ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದ
 ಮತ್ತು ರೂ.
 (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದ
 ಮತ್ತು ರೂ.
 ೨. ಶ್ರೀಶ್ರೀಮತಿ
 ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.
 ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗೀಯ
 ಸಹಾಯಕ/ಹಿರಿ