



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮ

(CIN): U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಫೋನ್ - 570017

WWW.cestmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಿ.ಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರು

ಫೋನ್. 08177-222233

E-Mail: aeehsibelur@rediffmail.com

ದಿನಾಂಕ : 16/06/2023

ಅಂಗಾಣ ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : HC-114

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಕಾರ್ಯದ ಹೆಸರು : ಬಂಗಲೆ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 16/06/2023

ಲೋಟರಿಯೆ ಸುಗಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊರಗೂರು

ಸರ್ವೆ ನಂ. 2211 ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿರುವ ಲೋಟರಿಯೆ ಬೆಂಚ್/ವಿಲ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬದಗಿಸಲು ಅಂಗಾಣ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ

ಸಲಹಾ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಠಡಿಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಹೊರಗೂರು ರಸ್ತೆ IP
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435377 - ಬೆಂಚ್/ವಿಲ್ಡ್ ಸಂಪರ್ಕ
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಗಾತ್ರ : 25KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಬಾರ : Existing load 15hp + pload 7.5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಲೋಟರಿಯೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 22.5hp
7. ಬಿಲ್ಡ್/ಎಲ್.ಎಲ್. ಸಂಖ್ಯೆ :
8. ವಿಲ್ಡ್/ಬಿ.ಎಲ್.ಎಲ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಲೋಟರಿಯೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 7.5hp ಲೋಟರಿಯೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಬಾಲದ್ದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ

- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕೆ.ಎಂ.ಎ.
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕೆ.ಎಂ.ಎ. * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
- c. ವಿಲ್ಡ್/ಬಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕೆ.ಎಂ.ಎ.


ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂಗಾಣ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ

Lat - 13.145939

Long - 76.010019

ಕಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯ (ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ
ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಹೊಲಬಗರೆ ಗ್ರಾಮದ 25KVA ಲೈವ್‌ಲೈನ್ ಗೆ

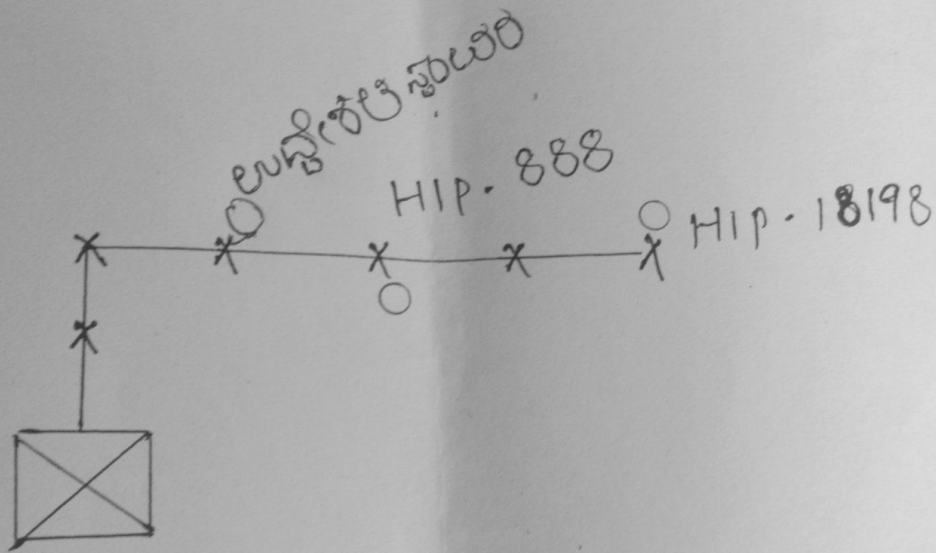

INDEX :-

	Existing 25KVA DTC
—	Existing 11KV line
X	Existing LT line
○	Existing Ip sch

APS TO DINO 7.5hp TP Set installation

ನಮ್ಮ ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) in future of Sri. Thota Shetty
 ಸಂಖ್ಯೆ 1451306230023 (135) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-114
 07/06/2023 ದಿನಾಂಕ 16/06/2023

ವಿವರ 7.5hp ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
 ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಸಿ. ಫೇಸ್ ಆಂಪ್
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 3X5.30
 ವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಲೋಡ್‌ನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
 ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ತರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

ಏರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹಣ
 ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ನಿಗಮದ ಪಾಲಿನ
 ಮೊಬಲಗು

ಮಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

- ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
- ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್
- ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್
- ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.

[] ಲೈನ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು
 [] ಫೋಲ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು
 [] 25KV ಲೈನ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು
 [] ಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈನ್‌ಲೈನ್‌ಗಳು
 [] DATE-43155

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ಒಳಗಡೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

30 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
 62mm ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ
 7.5hp ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್/3 ಫೇಸ್‌ನ
 7.5hp ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಕಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ (ಮೊಹರು)
 ಹಾಕಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ಸೀಲ್ಡ್ ಸಾಗನಾಶೆಲ್ಟಿ
 310 Saganashetty
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

- ಭದ್ರತಾ ಶೇಷಣಿ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
- ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೇಷಣಿ ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)
 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಒಟ್ಟು ರೂ. ದಿನಾಂಕ
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೇವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	ವಿಭಾಗ ಕ
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	ಮಂಡಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹ
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....	ಮತ್ತು ರೂ.....
ಮೊಬಲಗು ರೂ.....	(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಷ
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ಆಗುವುದು.	ಒಟ್ಟು ರೂ.....
	ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
	2. ಶೀ/ಶೀಮತಿ.....