



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN): U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,
2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೇಲೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: HC-138

ದಿನಾಂಕ : 04/07/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಬುಗರೆ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 04/07/2023

ಶ್ರೀ ರಾಯೇಗೌಡ ಬಿನ್/ಕೋ-ಆರ್ಟಿಕಲೇಟ್ ರವರ ಲೋನ್/ಗ್ರಾಂಟ್ ಸರ್ವೆ ನಂ. 20/4 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಲೋನ್/ಗ್ರಾಂಟ್ ಲೋನ್
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435114 - ಲೋನ್
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 60hp + 5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total- 65hp
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.


Lat - 13.117058
Long - 75.997231

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ವಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೇಲೂರು.

ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವು 100% ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

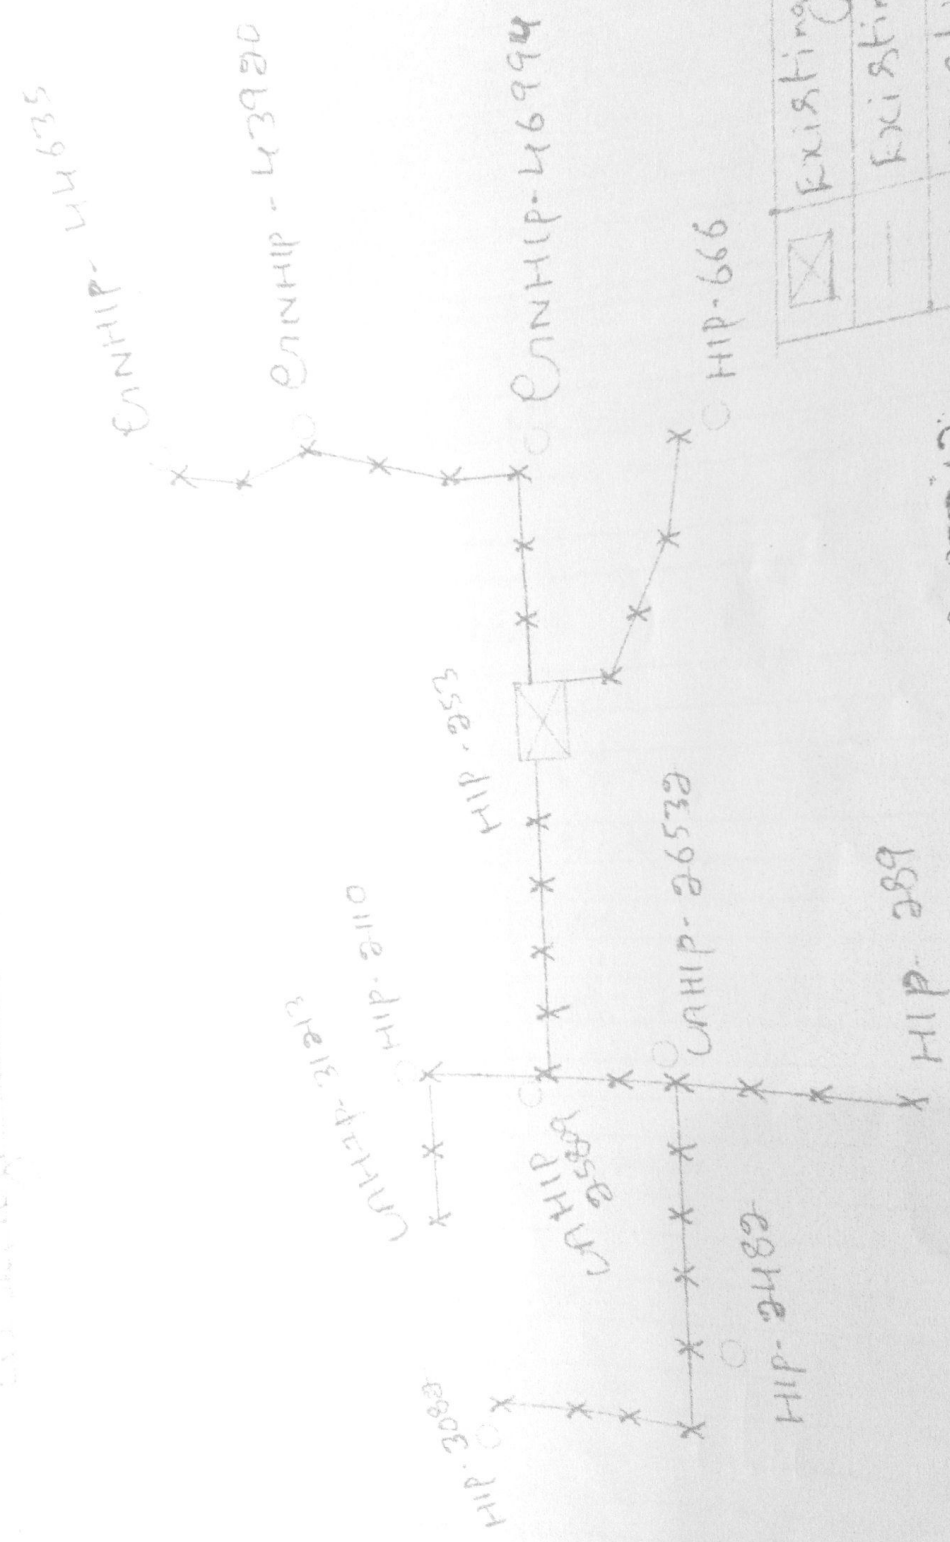

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ (2)
ಕೆ ಎಸ್, ಎಸ್ ಎಸ್
ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್

☒	Existing 100 KVA DTG
☐	Existing 11 KV Line
☒	Existing LT Line
☐	Existing TP Sub

APS to 5hp Tp set installation

ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1451 306 23 0063 C160
 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ: HC-138
 ದಿನಾಂಕ: 16/06/2023

ವಿವರ: 5hp ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ
 ದರ: ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು
 ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಮಾಪಕ ಸಿ. ಫೇಸ್: 3X5-20
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್: 3X5-20

ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್‌ನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್‌ಡಿಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ಇತರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರಣೆ ಕೊಡಿ)

ಇಲ್ಲ
 ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: Rs - 2000/-

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ	ಪರಾ
ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	[]
ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ	[]
ಓವರ್ ಹೆಡ್ 3/ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್	[]
ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ 3/ಸಿ ಫೇಸ್	[]
ರಸ್ತೆ/ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ.	[]

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ಉಳಿದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೆಡಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

30 ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 9mm ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ 5hp ಕೆಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು)
 6mm ಗಾತ್ರದ ಸಿಂಗಲ್ / 3

ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 Ramegowda s/o Marigowda
 at Madhaleyy Village
 in Hagarc Section (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

1. ಭದ್ರತಾ ಶೀವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಶೀವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ).....
 ಒಟ್ಟು ರೂ..... ದಿನಾಂಕ
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"
 ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ :
 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ
 ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
 (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರವಿನ್ಯಾ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ	ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ
1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ.....	1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.....
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....	ಮಂಡಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ರೂ.....
3. ಮೊದಲನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು.....	(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದು) ಒಟ್ಟು ರೂ.....
ಮೊಬಲಗು ರೂ.....	ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ಆಗುವುದು.	2. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ.....
	ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ.....