


உலகப்புகழ் பெற்ற 630 ம.ம. உலகப்புகழ் பெற்ற

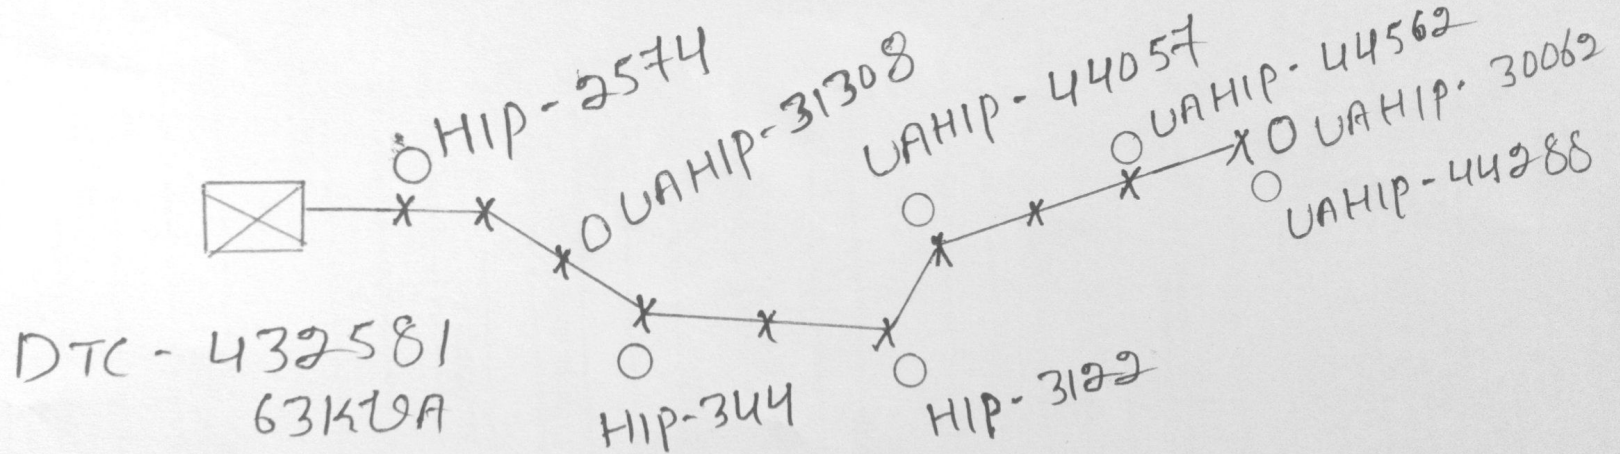

Check

INDEX :-

	Existing 63KV
—	Existing 11KV
X	Existing LT
O	Existing IP

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

U40109KA2004SGC035177

ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್

ರು - 570017

W.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸೆಸ್ಕೆ, ಬೇಲೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ:HC.....135

ದಿನಾಂಕ : 03/07/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು :.....ಬೆಂಗಳೂರು.....

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 03/07/2023

ಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 03/07/2023

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಸಂಗರಾಜ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ

ಶ್ರೀ ಬಿನ್/ಕೋಂ
 4712 ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ

ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp

2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು

3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ: 432581 - ಬದಲಾಯಿಸಿ

4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA

5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 40hp
New load 47.5hp

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್.:..... %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ :

c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕೆ.ಮೀ.

C. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕ.ಮಾ.
ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಗುವುದು

ଆଧିକାରୀ

