

ಜಾಲಮಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿರ್ಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರು

ಕೈತರ ವರದಿ

1451 3072 30037 (302) | 07/07/2023

ರೋಡ್ ಕಟ್ಟಡ, ಗ್ರಾಮ, ಲಿಂಗನೂರು (ಕೂ.)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪದ ದಿವಿಗಳಲ್ಲಿ)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT-22(ii) - 01ND

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01KW

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : 11ND-3

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟ್ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Share area and if any) : ಸುಳಿರಿ ರಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಂಶ

ಸ್ಥಳೀಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ನಿರ್ಮಿತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15X20
300 - sq ft

ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor Existing

Newly Constructed

Cellar: Sqmtr

Ground: Sqmtr

1st Floor: Sqmtr

2nd Floor: Sqmtr

3rd Floor: Sqmtr

4th Floor: Sqmtr

5th Floor: Sqmtr

6th Floor: Sqmtr

7th Floor: Sqmtr

8th Floor: Sqmtr

9th Floor: Sqmtr

10th Floor: Sqmtr

11th Floor: Sqmtr

12th Floor: Sqmtr

13th Floor: Sqmtr

14th Floor: Sqmtr

15th Floor: Sqmtr

16th Floor: Sqmtr

17th Floor: Sqmtr

18th Floor: Sqmtr

19th Floor: Sqmtr

20th Floor: Sqmtr

21st Floor: Sqmtr

22nd Floor: Sqmtr

23rd Floor: Sqmtr

24th Floor: Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು :

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ :

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಪರಾವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) :

ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ನ ಉಳಿತಾಯ

* Lay 'out' ಉಳಿತಾಯ ಉಳಿತಾಯ

* Transmission line ರನ್ ಮಾಡುವ

* Development charges ನ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

* ಗೃಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಂಟಿ ಉಳಿತಾಯ

ಆರೋಗ್ಯ

63KVA

A. T. C. Code :- (485#02)


DTLMS- 98514 - DTC- 435#05

Nagesh mill Te

INDEX:-

Existing 631KV N
TLC

Existing 11KV Line

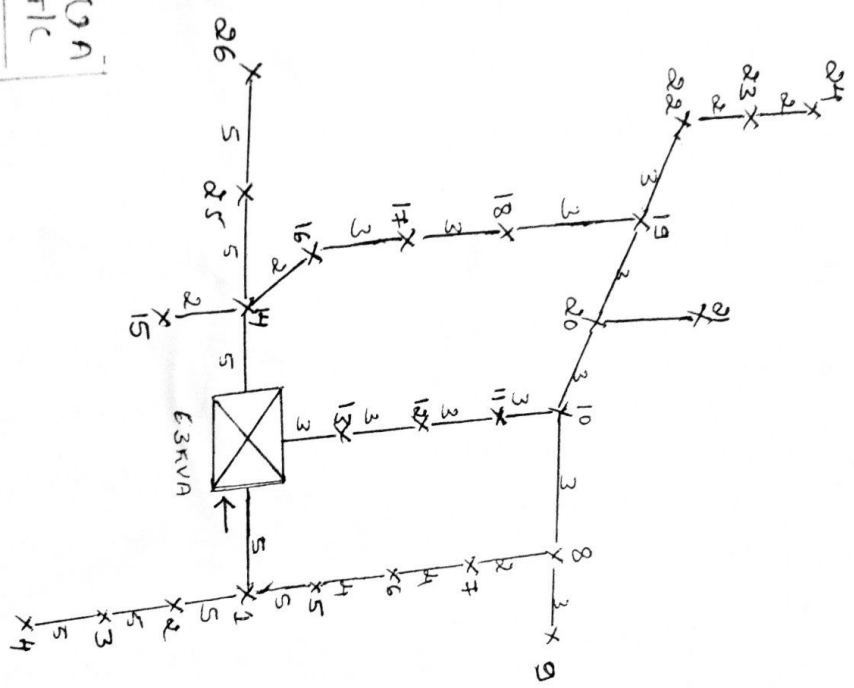

Chait

ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗ (2)
ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ
ಮಾಡಿದವರು

ApS...to.DINO...DIKHO...Domestic Lighting Installation in Telugu of
 ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)
 ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 145130723003 (302) ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ HC-168
 ಪ್ರಮಾಣ 07/07/2023 ದಿನಾಂಕ 26/07/2023

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ
 ಅರಸೀಕೆ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಿಭಾಗ
 Smt. Mamatha holo
 Ramesha Nayuduru
 ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ
 Angodhally

೧. ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
 ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್
 ೨. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪುಸ್ ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್ ಪುಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟಾಬೇಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ
 ೩. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ (ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)
 ೪. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು
 ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

DINO. Meter should be purchased by consumer

L/S-200/-

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
 ೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
 ಮಂಡೂರಾಗಿದ್ದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) +
 ಒಟ್ಟು ರೂ.
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
 ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಸಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

೫. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
 ೬. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ
 (ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 (ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ
 (ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 (ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 (ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
 ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಪರಾ
☐
☐
☐
☐
☐

Rps - 200/-
 ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪನಿ
 63KVA
 10hp
 + 20KVA
 01KVA
 01KVA

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಇರುವುದು/ಹೊಸದು
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಇವುಮೂಲಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 ೧. ಬಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
 ೨. ಬಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 ೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು
 ಮೊಬಲಗು ರೂ.
 ೪. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
 ಕರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ
 ತಾಳೆ ನೋಡಿದ

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ೧. ಅವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹೆಲಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.
 ೨. ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ನ ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ನ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)
 42mm

೧. ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹೆಲಿಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್ ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಖಾತಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ದೋಷಯುಕ್ತ ನಷ್ಟ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.
 ೨. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಲಗನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ