



ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

CIN: U40109KA2004SGC035177

ಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

ನೇ ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್

ಫೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್ಸಿ, ಬೇಲೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aechnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: HBK-194

ದಿನಾಂಕ : 13/09/2022

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು :

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 13/09/2022

H.M. Chanchi

ಶ್ರೀ ಬಿನ್/ಕೋಂ

Manjengowda

.....

ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
ವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 7.5hp

2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಹುಣ್ಣಿಬೀಡು - ಉ

3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435103 - ಹುಣ್ಣಿಬೀಡು

4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA

5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load - 15hp + p.u. - 7.5hp

Total - 22.5hp

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 7.5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು
ವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ


ಮ

Long - 75.984626°
Lat - 13.128805°

H.M. Chanchi

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ 114 250.ಎಂ.ವಿ. ಉದ್ದೇಶದ ನಕ್ಷೆ.

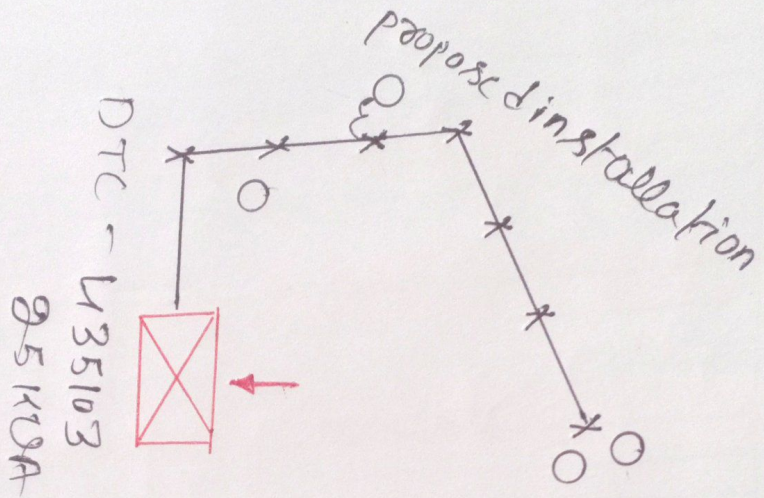

INDEX :-

☒	Existing 25 KVA DTC
☐	Existing 11 KV 9.0.0.