

Hagero Feeder - 4354

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

4ers

ಲಾಂಚ್
ಇಂಜಿನ್

LT3 (ii)

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

01/1/19

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

HL-47705
17/10/2022

ಅ) ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಆ) ಸಂಪರ್ಕ
ಇ) ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಲಾಂಚ್

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

100/1/19

ದೂರವಾಣಿ ಕಾಸಿಂಗ್

11/1/19/43318

ಪ್ರಾಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

OTL-435402

ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

LEL-5.30A

ಪೀವ್ ಮಾರ್ಗ

CC0692680

ಕೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಯು/ಎ

IR-00000

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟಾಚೌಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

HANJUNATHA ELECTRICALS

Archally - Hospet Road

BELOW TO Hassan Dist

Handwritten signature

ಇಲಾಖೆಯರು

OK

51m
AS
per
Specification
15m4

Sheekumar CM

ಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್‌ಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ
ಪಿಂಕ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

TAX INVOICE
(See Rule 46 of the Central Goods & Services Tax Rules, 2017)

Landis + Gyr
ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್ + ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
Branch Office Address

Landis +
Gyr

TIN :

Branch Office Address :
O/o Executive Engineer, O&M Division,
CESCO, HN Pura Road, Near KSRTC Bus stand,
HASSAN - 573201.

GSTIN : 29AAACV9922B1ZA

Description of Goods / Services	Quantity (Nos.)	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
HSN Code : 90283010 Single / Three Phase / LTCT Static Energy Meter Model : E150 / E250 / E650, 5-30 Amps / -/5 Amps Serial Nos. 110692680		568.11	568.11	14
CESCO DVN : <u> </u> W.O. No. <u>54-21228</u> Date <u>30/9/12</u> Total Invoice Value (In Words) : <u> </u>		CGST @ 9%		51.20
		SGST @ 9%		51.20
		GRAND TOTAL		670.51

E&OE

1st Copy Original : White
 2nd Copy Duplicate : Pink
 3rd Copy Triplicate : Yellow
 4th Copy Extra : Blue

For [Signature]

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಎಂ(ಎ):: ಸ.ಎಂ. (ತಾ) 727
25/9/22 ಉಪ ವಿಭಾಗ

(ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಕಳುಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ) ರವರ ಕಛೇರಿ

2A ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ದಿನಾಂಕ : 19.9.2022

ಶಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ.
10 ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಹಕ್ಕಿ & ಕುರಿ
ಹಕ್ಕಿ & ಕುರಿ

ಸ್ವರೇ,

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ

ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯ 14.9.22/18.9.22 1451309220007 (C479) ದಿನಾಂಕದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪತ್ರದ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ.....ಅ. ಶ.....ಕೆ.ವಾ.ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಂಜೂರಾತಿ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಒಂದು ಫೇಸ್, 230 ವೋಲ್ಟ್ : ಮೂರು ಫೇಸ್ 400 ವೋಲ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಕಾತಿಯ 17340 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನೀವುಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ಎ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎಲ್.ಟಿ ಕೆಪಾಸಿಟರನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

ನೀವುಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹದ ಮಿತಕ (ಲಿಮಿಟರ್) ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.

ನೀವುಅಂಪೇರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅರ್ತ್ ಲೀಕೇಜ್ ಸರ್ಕೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು

30ma (ಮಿಲಿ ಅಂಪಿಯರ್) ಸೋರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ)

ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಗಾತ್ರದ ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹಾಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶುಲ್ಕ : ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು

ಅ) ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ರೂ.....1660 /

ಆ) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.....150 /

ಇ) ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.....100 /

ಈ) ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈನ್ ಶುಲ್ಕ ರೂ.....

ಉ) ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ರೂ.....ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 10% ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಬಾಬು

ಪಾವತಿಸಿ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ನೀವು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಯಸಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ

ಎಂಗೆ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನೂ

ಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುಮತಿ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ನಿಯಮಾನುಸಾರ Meter Outlet ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಪಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು.

ನೀವು ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಪ್ಪಣೆ ಪತ್ರವನ್ನುರವರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಾಕಿರಬೇಕು)

ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗದ ಕೇಬಲ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದ ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ

ಪ್ರಶ್ನೆಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳೂ ಈ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದರೆ, ವಿದ್ಯುತ್

ಮಂಜೂರಾತಿಯು ತನ್ ತಾನೆ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್(ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮಹಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು
ಕಾರ್ಯ ಮಹಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು

ಮಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಗ್ರಾಂತ್ಯಾಜ್ಞ ವರದಿ

ಶಾಂತಲಿಂಗ ಸ/ಒ ಲುಗ್ಗು (ಗೌರಿ) ವಿವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
451309220007 (479) / 151091 2022 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ದಿನಾಂಕ
ಕುಗ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಲುಗ್ಗು (ಹೊ) ಲುಗ್ಗು (ಹೊ)

ವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ಮೃತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :

ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಲಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT3 ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 015W 800

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1.0

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HK-1

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall,

Sharing of Utility area and if any) :

.....

.....

.....

.....

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 10X30 Sqmtr.
300 - 50 feet
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sq
Ground :	Sqmtr	<u>10X30 -</u>Sq
1st Floor :	Sqmtr	Sq
2nd Floor :	Sqmtr	Sq
3rd Floor :	Sqmtr	Sq
4th Floor :	Sqmtr	Sq
5th Floor :	Sqmtr	Sq

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ
 ಪೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು : ಹಾಗೂ
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :


ಸ್ಥಳ : ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 02
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 40hp + 50 KVA
 17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

* ನೆಲದ ಮೇಲಿನ MS Building ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
 * Layout ಅರಣ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
 * Transmission line ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
 * Development charges ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
 * ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಾಹಕ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
HL-1 & HL-238 ಶಾಖಾ ಸಂಪರ್ಕಿತವಿದೆ.
 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯವಿದೆ

Nagare

100 KVA

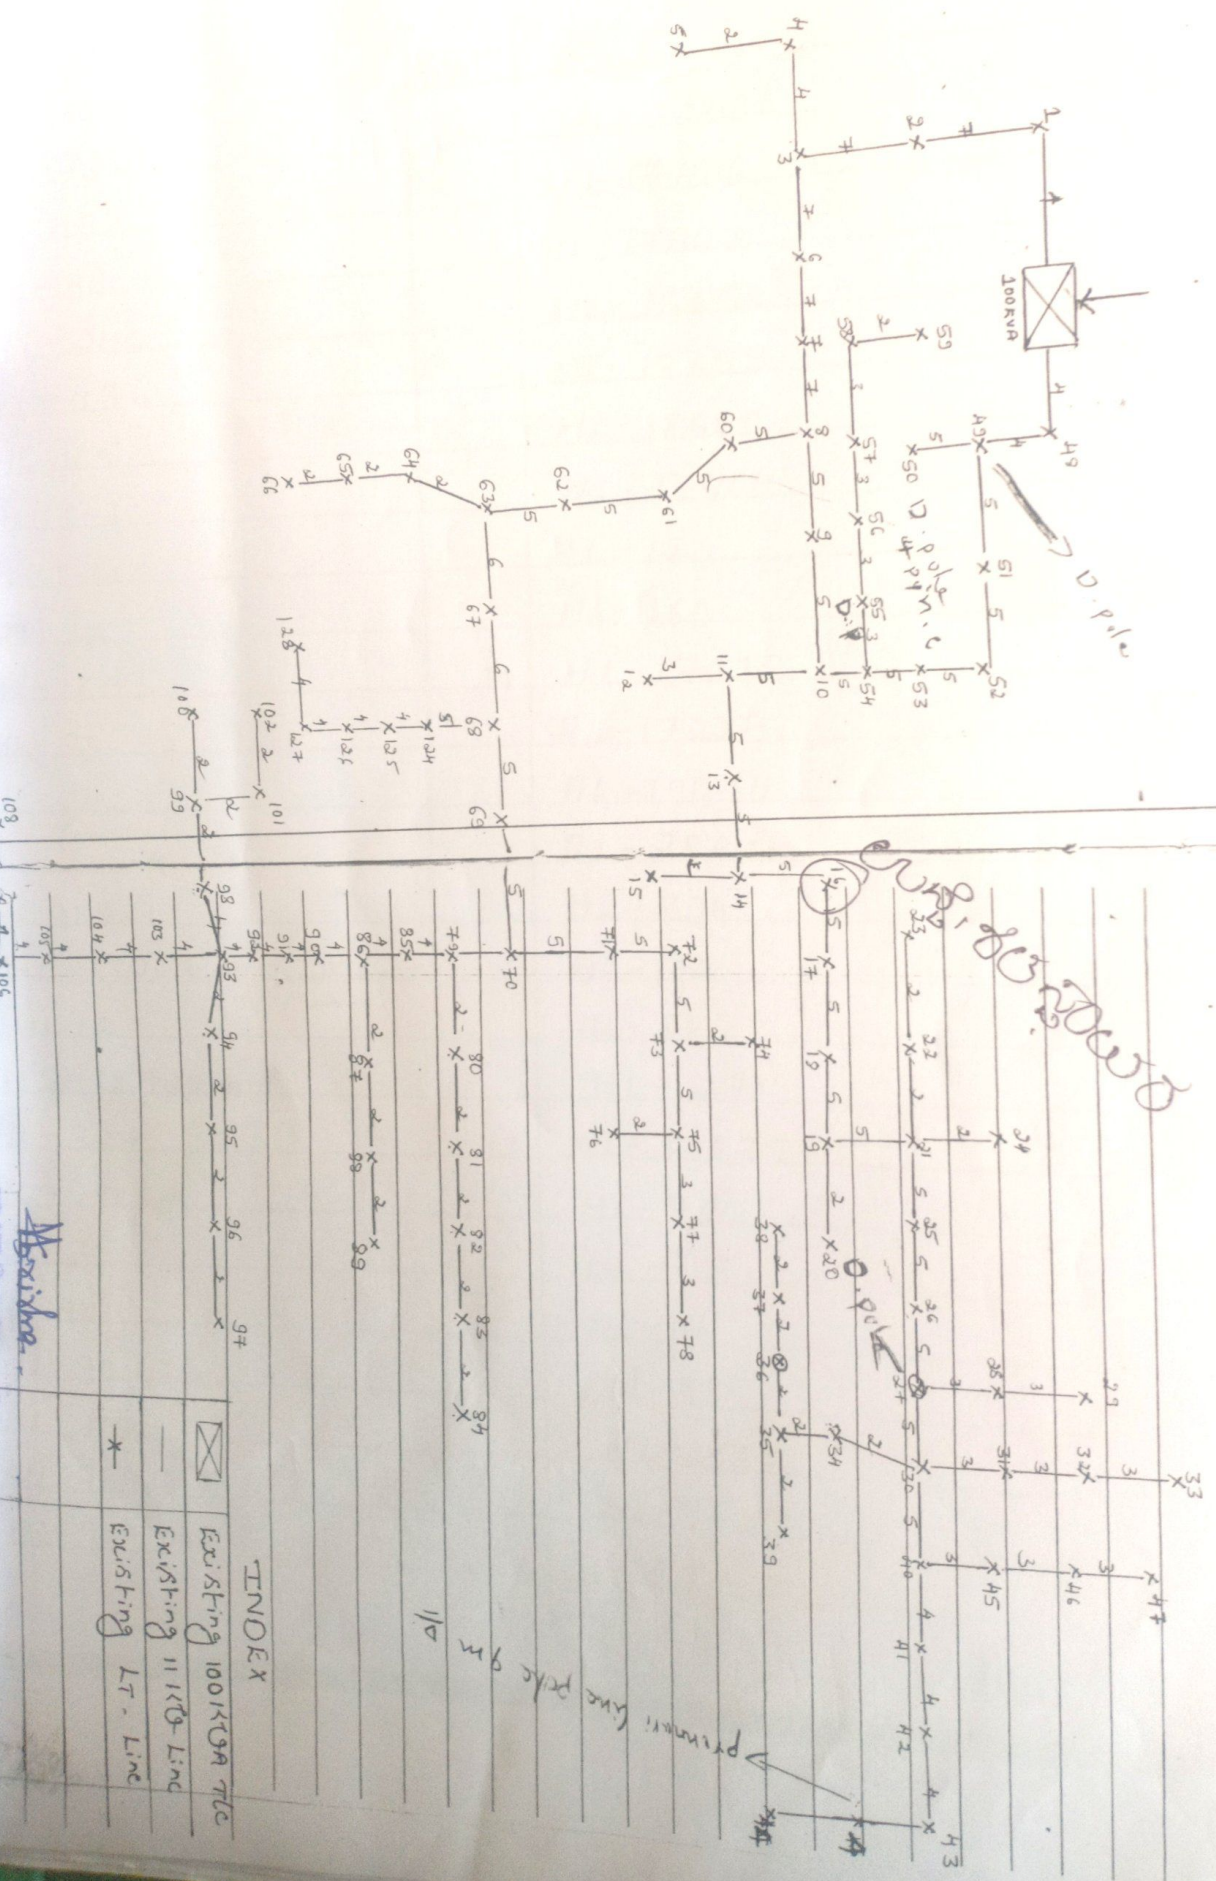

INDEX

	Existing 100 KVA T/C
—	Existing 11 KV Line
—	Existing LT Line

Primary Line Price 9m 110

Commercial

APS to OINO OIKH Domestic Lighting Installation

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ).....

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 1451309220007 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ..... H31K-198

ಪ್ರಮಾಣ..... C-479/1510912022 ದಿನಾಂಕ..... 16/09/2022

ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ..... 01KHL ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಫೇಸ್ 5-30 ಅಂಪ್ಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್

ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ದರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್
ಎಡ್ಜ್ ಕಟ್‌ಡೆಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
(ಗಿ.ಸಿಂ)

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಇಲ್ಲ
ಗಾಳದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಸಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750

3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ದರೂ ಇದ್ದರೆ

ನ ಪರಾ

ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಹೆಡ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಕೇಬಲ್ ಸಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ

ಸಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

01KHL ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ

ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್

ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮೂನೆ

ಶ್ರೀ Shiva Kumar S/o

Mullegowda

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 1451301018654 ದಿನಾಂಕ..... 29/9/2022

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 1451301018655 ದಿನಾಂಕ..... 29/9/2022

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... 2001 ದಿನಾಂಕ.....

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....