

NEW GOVERNMENT

63 KVA D.T.C. Code: (H38704)


DTG: H38704
DTMS-98516



Existing 63 KVA T/C

Existing 11 KV Line

Existing LT. Line

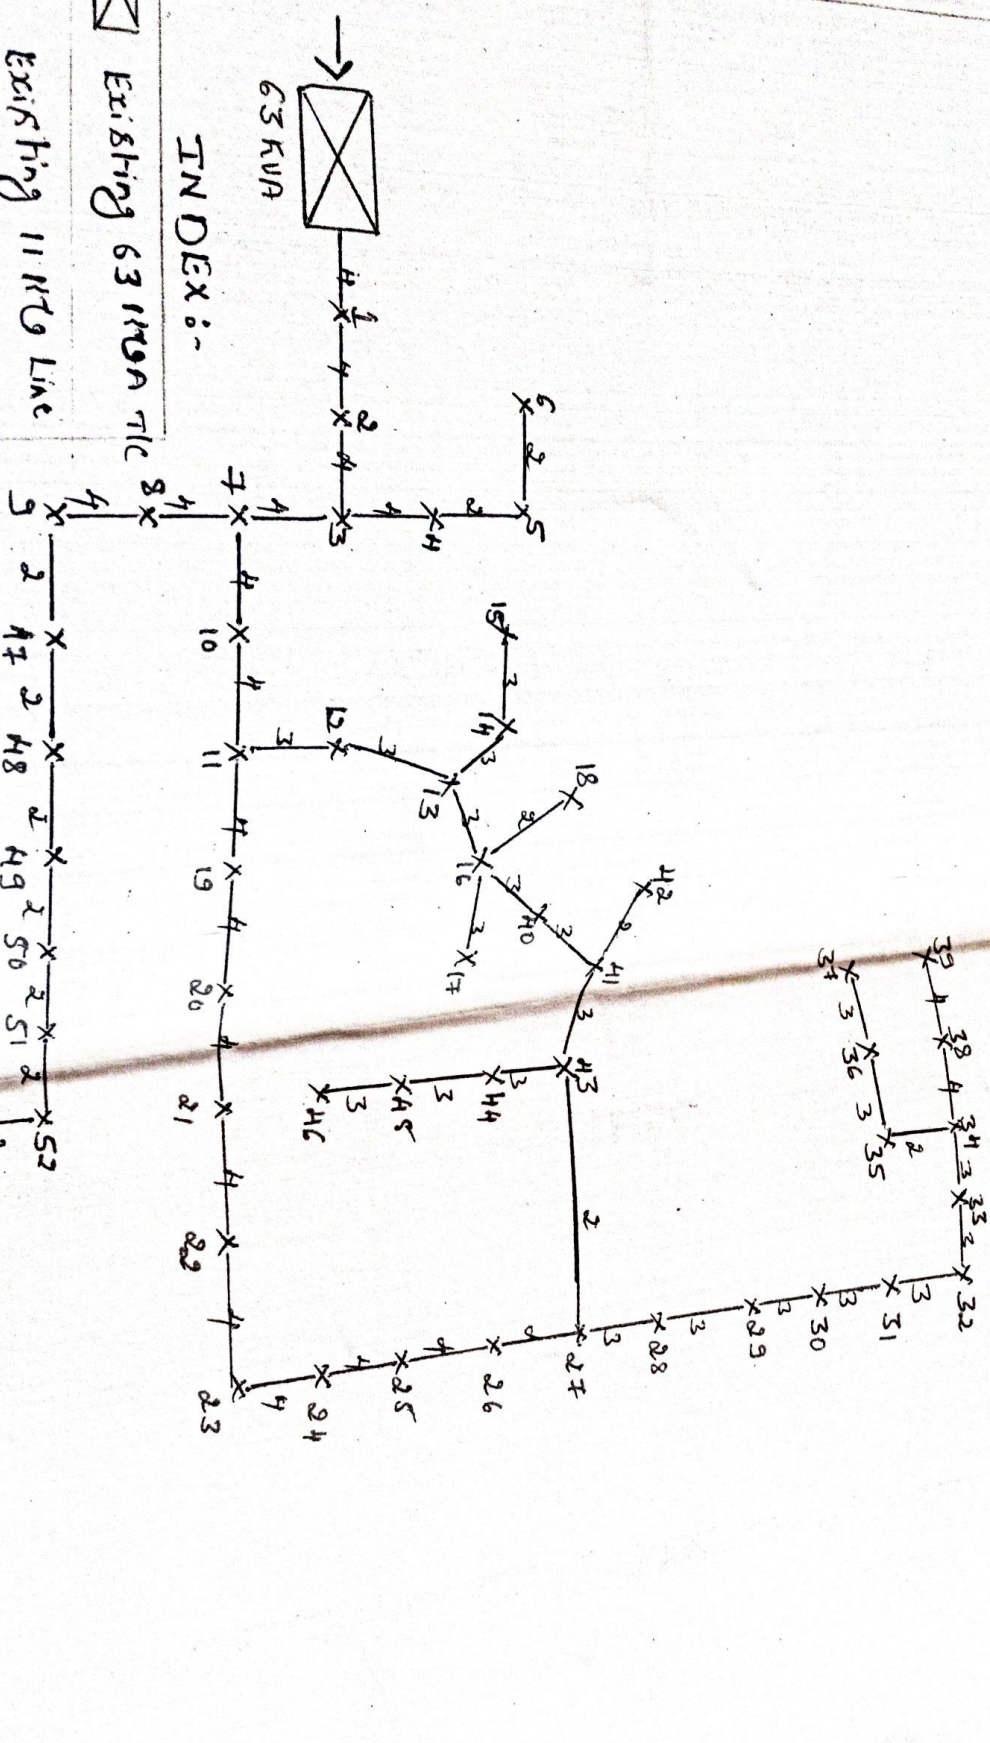

Jul

ಬಾಹ್ಯಾಂತರೀಕ್ಷಾ ವಿಧ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀಮತಿ
1451310230023 (ಬಿಲ್) 07/10/2023
ವಿಳಾಸ:
.....

- ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
- ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card
- ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)
 (a) (d)
 (b) (e)
 (c) (f)
- ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG (Cin) - 01ND
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01Kk
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 18
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) Review
- ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : 18
- ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತುಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ
- ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
- ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Util area and if any) : ಗೊಂದಲಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 20×30 Sqmtr.
600 - sq feet

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		Sqmtr
Ground:	$20 \times 30 = 600$	Sqmtr
1st Floor:		Sqmtr
2nd Floor:		Sqmtr
3rd Floor:		Sqmtr
4th Floor:		Sqmtr
5th Floor:		Sqmtr

~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~
~~.....~~

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗುಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :
15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MUSS ಭಂಡಾರ ಹೆಸರು :
ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
ಸ್ಥಳ : 80m3 ರಸ್ತೆ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 06
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 10hp +

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ MS Building ನ ಒಳಗಡೆ
- * Lay out ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ
- * Transmission Line ರೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ
- * Development Charges ನ ಒಳಗಡೆ
- * ಪರಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Long dis ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

...Domestic ...
 ...lighting ...
 ...1451310770032 ...
 ...01/10/2023 ...

01 No. Meter should be
 purchased by consumer

Rs - 200/-

10. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
 3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rs - 200/-

☐
☐
☐
☐
☐

...63 KVA
 ...10hp + 20KVA
 ...01 KVA
 ...20 KVA

...35706
 ...ANGEL-12

...

...at Angad...