


ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 19422/- ರೂ, ಗಳಾಗಿದ್ದು. ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮಣಿ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ
01ನಂ. (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2(a) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 25ಕೆವಿ DTC CODE-431D28
ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದಿಂದ 40ಮೀ ಅಂತರದವರೆಗೆ 1ಫೇಸ್ 3ವೈರ್
ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, 01ನಂ. 8ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್)
LT2(a) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿ
ಪರಿವರ್ತಕವು 20ಕಿ.ವ್ಯಾ. ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01ಕಿ.ವ್ಯಾ
ಭಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ
ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅತಿ
ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ
ಜಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)
ಈ ವಸ್ತು ವಾ ಸಾ
ಇವು ಸಹಿ ಸಾ

ಬಲೇನಹಳ್ಳಿ 25 KVA [Beside School]
 DTLS 431 D28

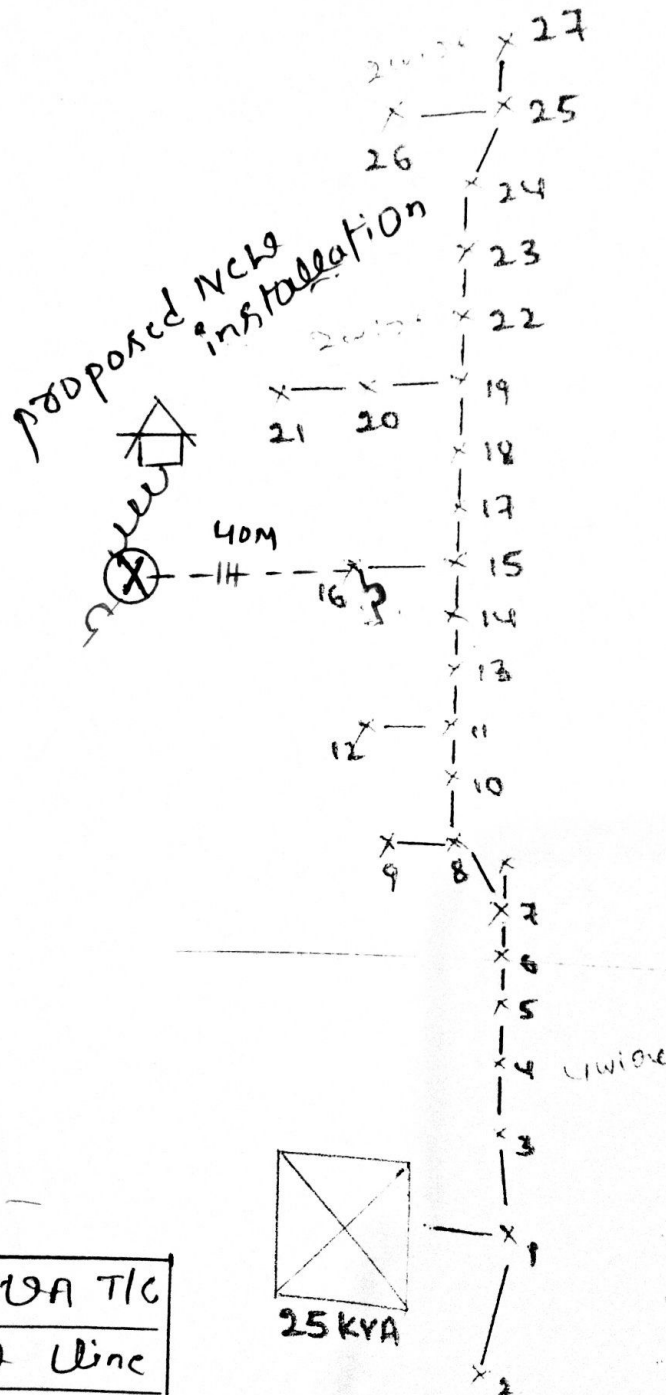

INDEX :-

Existing 25 KVA TL
Existing 11 KV line
Existing LT line
proposed LT line
proposed ear set
proposed new instal

[Signature]
 [Illegible text]

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ / ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 1310230089 (692) ದಿನಾಂಕ 21/10/2023
 ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ / ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
 ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)
 (a)
 (b)
 (c)
 (d)
 (e)
 (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42 mm
 5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 2 a(i) - 01 NO
 6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01 KW
 7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1
 8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) BLH-68
 ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ
 9. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

10. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
 ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility
 and if any):
 ಖಾಸಗಿ / ಸಾರ್ವಜನಿಕ / ಇತರೆ / ಇತರೆ
 4

ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 17x21 Sqmtr.
ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 357- sq feet

Newly Construted

Existing
Floor
Cellor : 17x21 - 357 Sqmtr
Ground : Sqmtr
1st Floor : Sqmtr
2nd Floor : Sqmtr
3rd Floor : Sqmtr
4th Floor : Sqmtr
5th Floor : Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 17x21 Sqmtr
15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 K.V. M.S. Building - 20
ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಹೆಸರು :
ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 43

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :
16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
ಸ್ಥಳ : ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 2
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 20

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಸಾರಣ M.S. Building ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
- * Lay out ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
- * Transmission line ಕಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
- * Development charges ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
- * ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಸಾರಣ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
- * ಶುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಸಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ long dist. ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಿಸಿದ
.....
.....