

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ B.O. S/O ರಂಗ. ಶಂಕರ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451311 220006 - L-660-01N0 411121 8/11/2022
1451311 220007 - L-660-02N0 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ ಬಗಲೆ ಗ್ರಾಮ ಬೊಂದಿಬಳ್ಳಿ (ಹೊ) ರೇವೇನೂ (ಆ)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2 ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :

ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಜಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)	(d)
(b)	(e)
(c)	(f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4^{2mm}

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT2 - 01N0 LT3 - 02N0

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 03KL9

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No) HL-322, HL-34076

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

0. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ 1st Floor & 2nd Floor ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

1. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

2. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall,

Sharing of Utility area and if any) : ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ

HL-34076 ಸ್ಥಾವರವಾಗಿದೆ

35x18 - 630

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 35x18 - 630 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 35x18 - 630
= 1890 sq ft

Floor	Existing	Newly Construted
-------	----------	------------------

Cellor :	Sqmtr	
----------	------------	-------

Ground :	Sqmtr	35x18 - 630
----------	------------	-------------

1st Floor :	Sqmtr	35x18 - 630
-------------	------------	-------------

2nd Floor :	Sqmtr	35x18 - 630
-------------	------------	-------------

3rd Floor :	Sqmtr	
-------------	------------	-------

4th Floor :	Sqmtr	
-------------	------------	-------

5th Floor :	Sqmtr	
-------------	------------	-------

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS HODR

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : HODR ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 02


ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 40hp + 20K

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any

- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ MS Building & Underground
- * half cut structure Underground
- * Transmission Line & other structure
- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.



ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.



ಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ 100 ಕೆ.ವಿ.ವಿ. ಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು

76

PAGE NO
DATE
EXP NO.

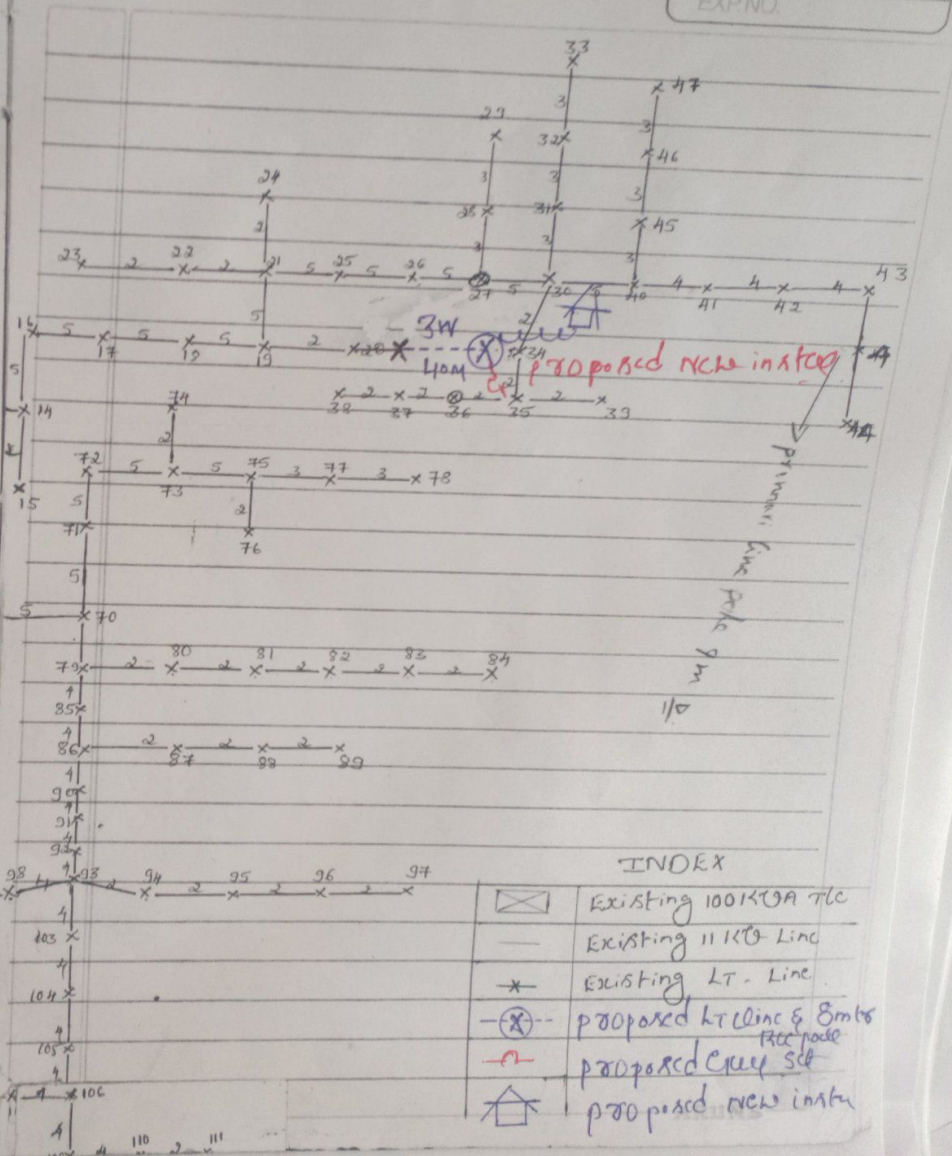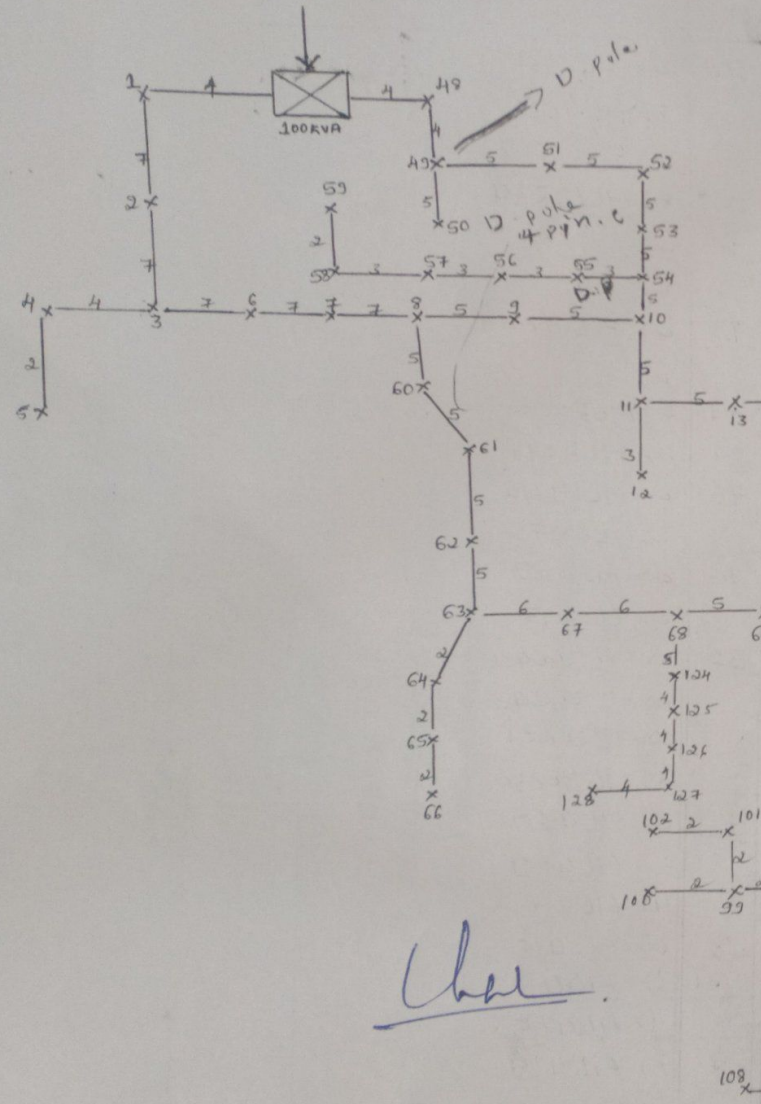

INDEX	
	Existing 100kVA T/C
	Existing 11 KV Line
	Existing LT. Line
	proposed LT line & 8mtr pole
	proposed cross
	proposed new instn

Chau

Page 100kVA :- TOWN - 435409