



ಮಲ್ಲಿಕಾಬನ ಪುರ ಎನ್.ಜಿ.ಎಸ್ 25 KV

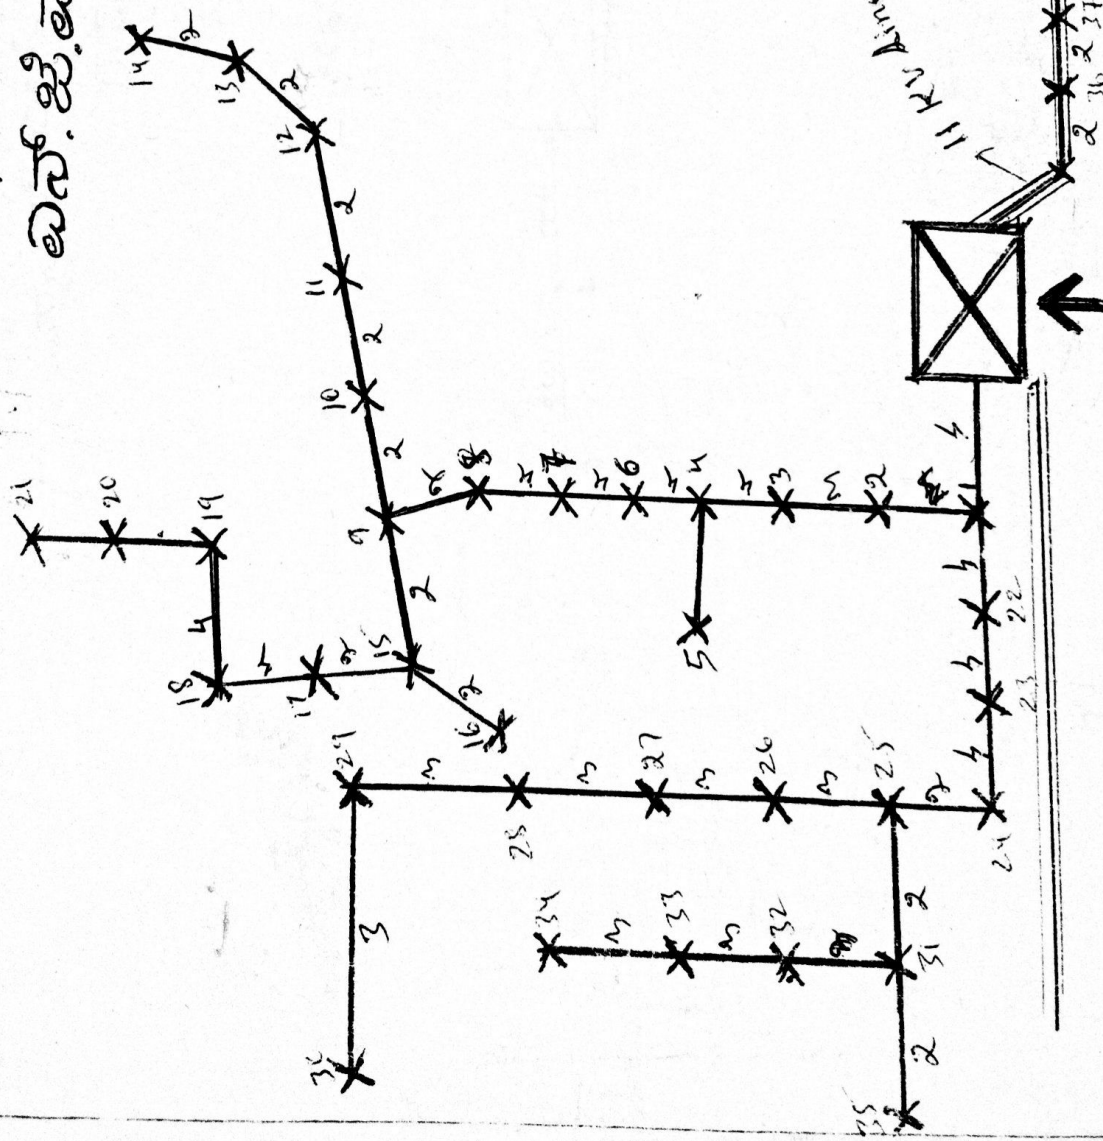

ಶಾಂತಿನಗರ (2)
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

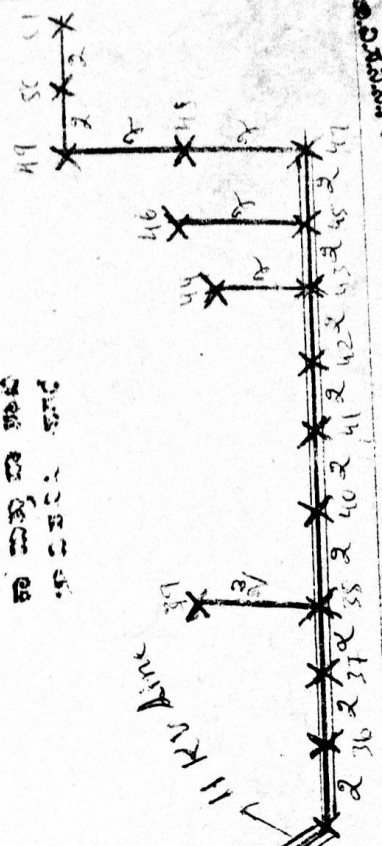

ಶಾಂತಿನಗರ (2)
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಹಾಗೂ ಅನುಪಮಿಧಾ, ಹಾಸನ.

ಬಿರುದೇ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಂ ಗೊರೇ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಪೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1451311 220109 L. 324/ 29111 2022 ವ್ಯಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ದೇಶದಿಂದ
 28111 2022 ಯು.ಎಸ್.ಎ.ನಿಂದ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಯಿಂದ (ಆರ್.ಆರ್.)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ಪತ್ರಿಕೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card
3. ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)
- (a) ~~.....~~ (d) ~~.....~~
- (b) ~~.....~~ (e) ~~.....~~
- (c) ~~.....~~ (f) ~~.....~~
4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಫೈಬರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm
5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 90 (ii) - 01N 0
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KL2
7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10
8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) MLK - 18958
9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು
10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೋ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) :

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 17×40 Sqmtr.
680 - sq feet
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor :		Sqmtr
Ground :		Sqmtr
1st Floor :		Sqmtr
2nd Floor :		Sqmtr
3rd Floor :		Sqmtr
4th Floor :		Sqmtr
5th Floor :		Sqmtr

Newly Construted

17×40 - 680	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr

- ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.
15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಬುಗರೆ ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಕೊನುರೆ ನ.
- ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4356

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಮುಲ್ಲೇಶ್ವರನಗರ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 19

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 15 KVA + 01 KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಸುನಿರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ MS Building ಗೆ ಒಡ್ಡುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

* Layout ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಒಡ್ಡುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

* Transmission line ರಸ್ತೆಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ

* Development charges ಗೆ ಒಡ್ಡುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

* ಸುನಿರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗ್ರಾಂಟಿವಿ ಒಡ್ಡುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (ಎ)

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರಣ ನಿಗಮ (ನಿಯಮಿತ)

ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ)

451311220109 - L-724

ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ

HC-15 in favour of Smt. Vidya W/O Sur...

ದಿನಾಂಕ

06/01/2022

ವಿವರ 01KW ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ದರ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು

ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ ಸರಕು ಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ದಿನಾಂಕ

01NO. meter should be purchased by consumer

LIS- 200/-

ರೂ. 400/-

ರೂ. 750/-

Rpt - 200/-

ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ[ಅ]

ಒಟ್ಟು ರೂ.

ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ

ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 - ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಐಸಿ - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು [ತಾಂತ್ರಿಕ]

ದಿನಾಂಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ


ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್

ಲೋ ಸಿ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್

ತಾರಿ ರಸ್ತೆ / ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ



ಪರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ
ಗ್ರಾಂಪು 25 ರಿ.ಬಿ.ಬಿ.
ಮುಂಬಲೇಬಲ್ಲ 15KW
ಮುಂಬಲೇಬಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ 01KW
ಮುಂಬಲೇಬಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ 01KW

DTC- 435619
MLK-18958

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಇರುವುದು / ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ / ಸಿಂ

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ

ವೆಚ್ಚ ರೂ.

ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ

ರವಿಸ್ತೂ ಕಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ

ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಸಿಂ.ಫೇಸ್ / 3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭಾಗತಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. 2mm ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿದ್ಯುತ್‌ನ್ನು