

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ଶ୍ରୀ ପରଦି

1. ಉದ್ದೇಶಗೊಂಡ 510 ಉದ್ದೇಶಗೊಂಡ
 1451311220125 ದಿನಾಂಕ 1309/12022, L-739/02/2/2022
 ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸೋದರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಎದ್ದುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ದೇಶಗೊಂಡ (ಇವರಿಗೆ)

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾ ನ್ಯಾಡಿಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಅವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)

(d)

(b)

(e) 

(c)

(f) _____

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTga (ii) = 01NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01/11/20

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH)..... 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HTL-13

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಮುಗಿಸಿದೆ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ 1 ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿ

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wa

Sharing of Utility area and if any) :

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30x40 Sqmtr.
1200 sq ft

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Existing

Floor :	Sqmtr
Ground :	Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr

Newly Construted

30x40 - 1200	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr
	Sqmtr

15. ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/11 KVA MUSS ಭೂಗರ್ಭೀಯ
ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : ಪೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು : ಅಂತಸ್ತುಗಳ
ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಪೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4359

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
ಸ್ಥಳ : ಹಾಲೇಬೀಡು ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 37
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಬೋಡ್) : 15 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)


* ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
* Lay out ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
* Transmission line ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
* Development charges ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
* ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ/ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶಾಂತಿಪುರ (ಎ)

ಪ್ರಾಚಾರ್ ಎನ್.ಜಿ.ಎಲ್.

25 KVA 435937

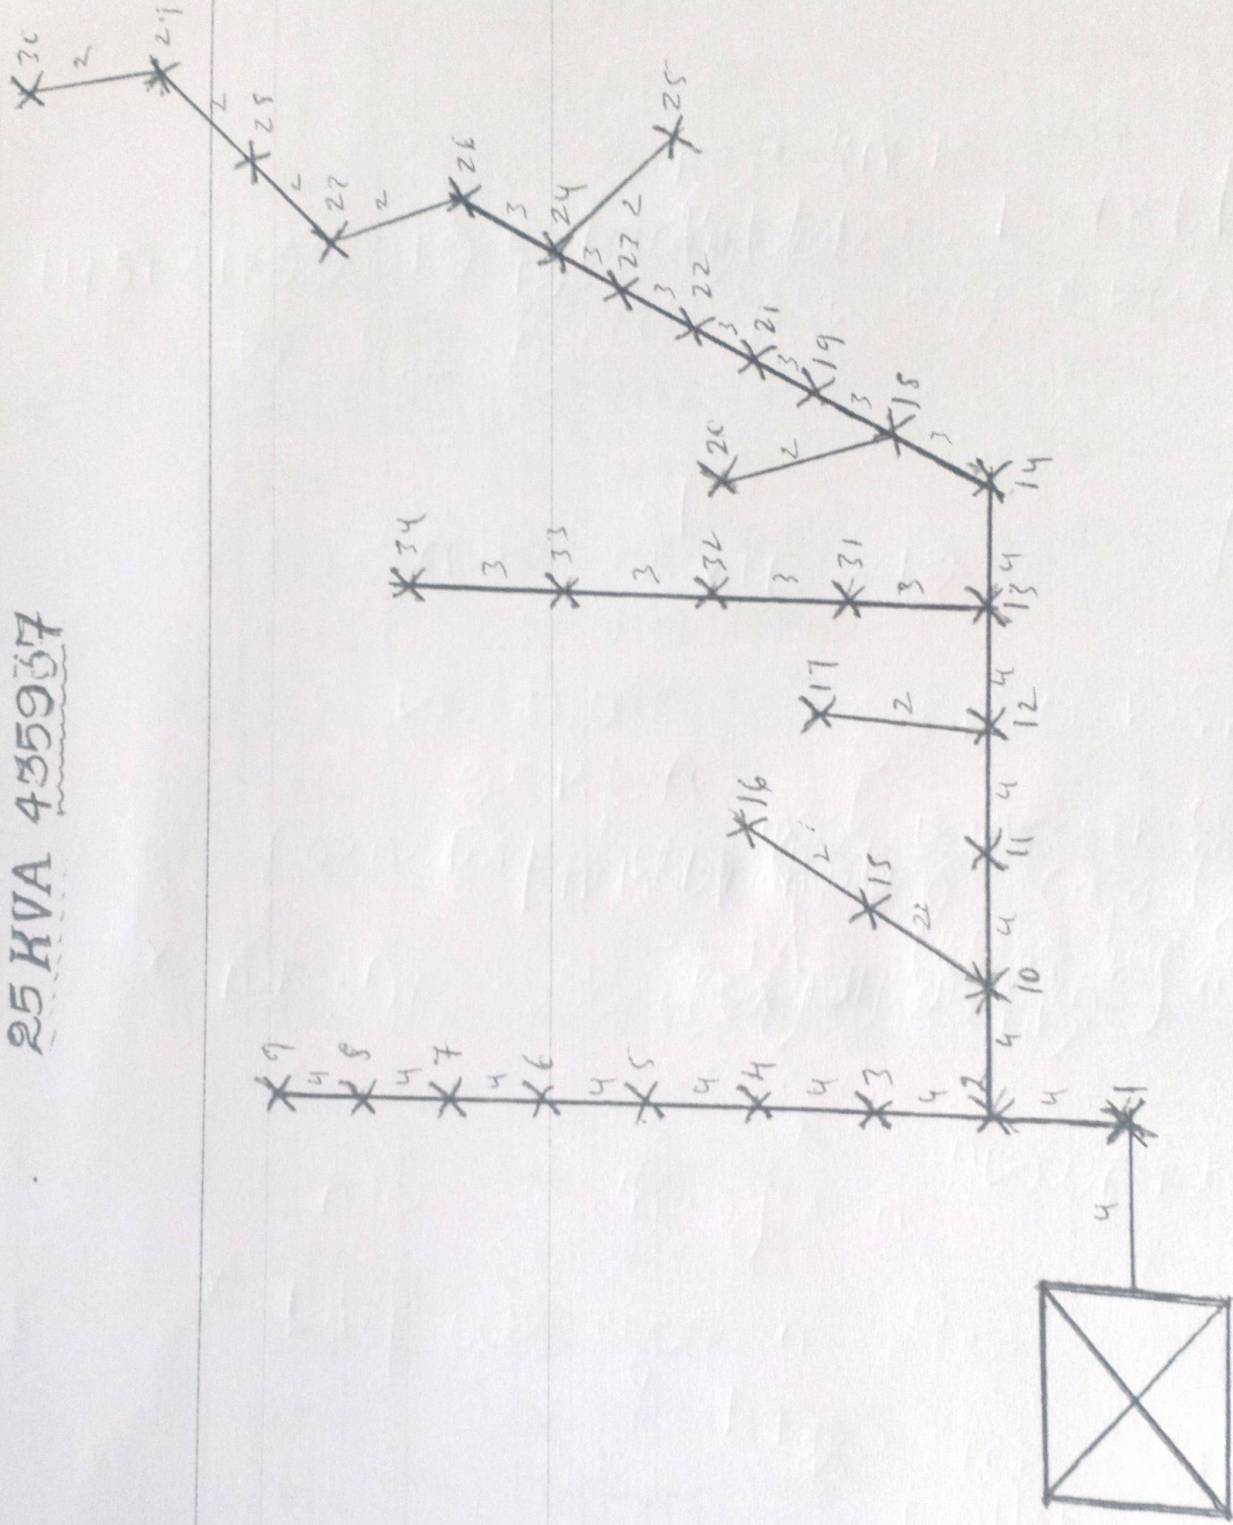

ಪ್ರಾಚಾರ್ ಎನ್.ಜಿ.ಎಲ್.

ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಸ್.