


ಇದರಲ್ಲಿ SLD ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

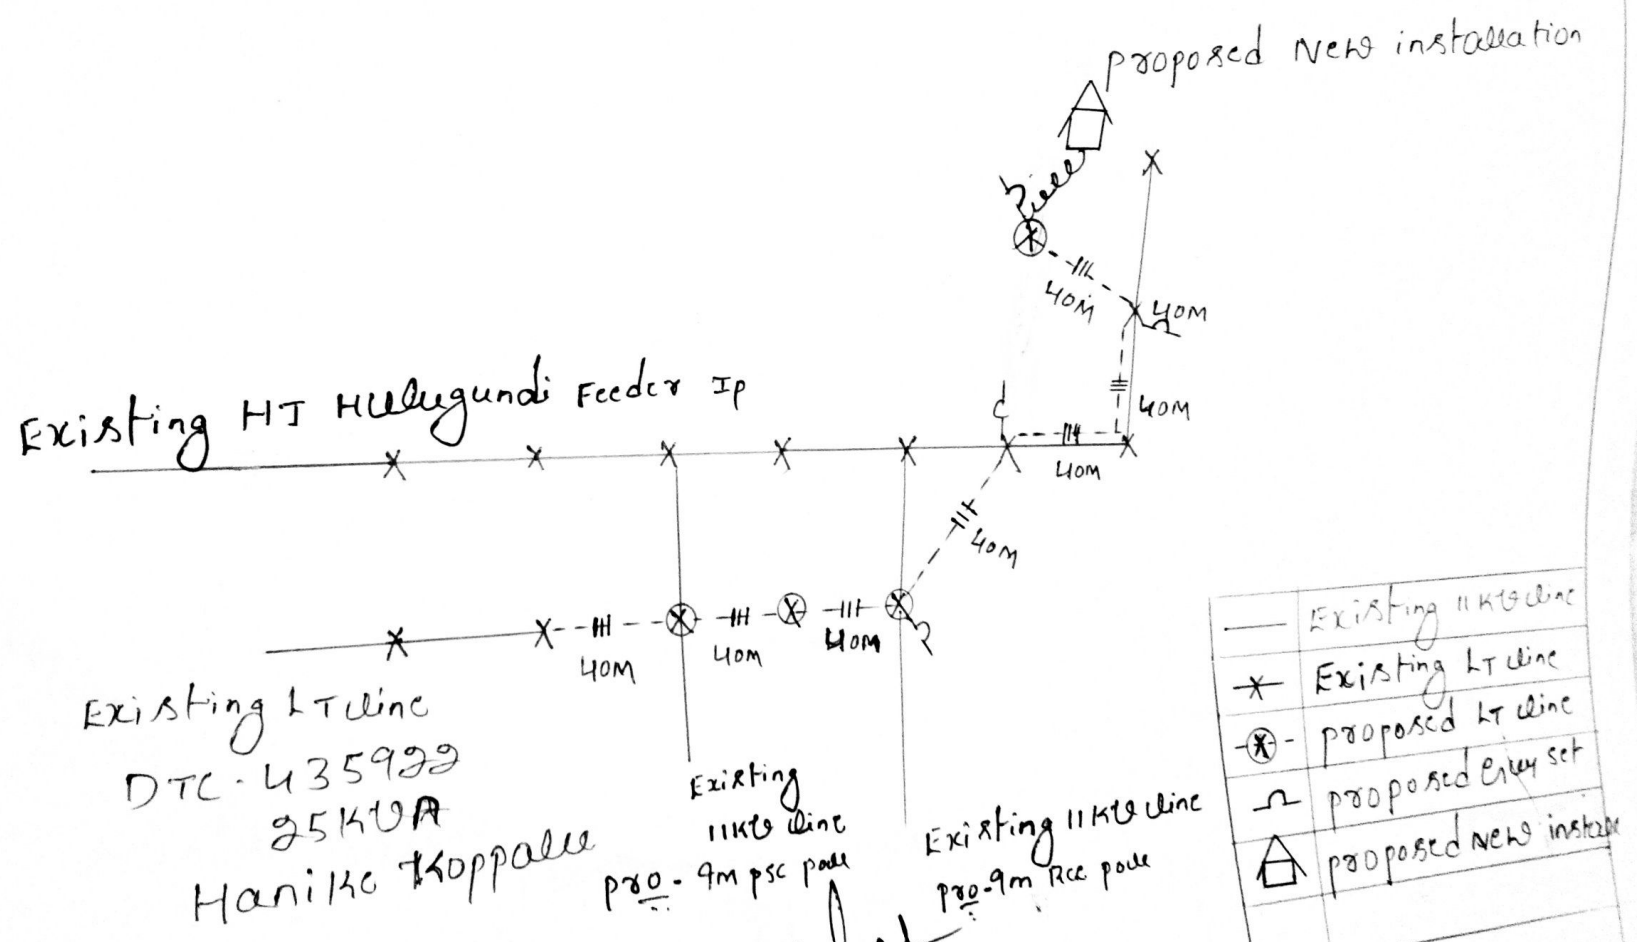

—	Existing 11KV line
—X—	Existing LT line
—X—	proposed LT line
—X—	proposed entry set
—X—	proposed new installation

Handwritten signature and text at the bottom of the page.

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಿದ್ರುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ರೂ. 510

1451311230057 (785) / 2014/2015

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸೋದರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಎಳಾಸ:

T. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹುಲೋಗಿ, 9901, ಲುಂಡಿಹಳ್ಳಿ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) (d)
- (b) (e)
- (c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTGACII - 01NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 011549

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HNK1-100

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ TSE Floor

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : 10

ಹದಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility and if any):

ನೀವರಿ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಶವು
ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ

ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30x40 - 1200 Sqft
 30x40 - 1200 Sqft
 2400 - 50 Sqft
 Newly Constructed

Floor	Existing	Sqmt	Sqmt
Cellar:			
Ground:			
1st Floor:			
2nd Floor:			
3rd Floor:			
4th Floor:			
5th Floor:			

- ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/11 KUMBUSS HANI ಚ.ಮೀ.
 15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4359
 ಗರಿಷ್ಠ ಛಾರ : 22
 16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
 ಸ್ಥಳ : 25KVA ಸಂವರ್ತಕ ಛಾರ (ಲೋಡ್): 5hp + 20KW
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂವರ್ತಕ ಛಾರ (ಲೋಡ್): 5hp + 20KW
 17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :
 18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

X ಸಿಸ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ MS Building & Engineering
 X Lay out ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ
 X Transmission line ರೇಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ
 X Development charges ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

The
 10/10/2020