

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 151311230070 / 27/11/2023
ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಲುಖೀಚಳ್ಳು (ಕುರು)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಲಾಹಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) _____ (d) _____
- (b) _____ (e) _____
- (c) _____ (f) _____

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTGALD - 01ND 09KLV

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾಚು) : 10

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : HNDL- 50

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : 10

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ _____ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ _____ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ : _____

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any): ಸಿವಿಲ್ ರಿಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ

ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 40 X 50 Sqmtr.
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 2000 - 50 feet

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellar:	Sqmtr	<u>40 X 50 - 2000</u> Sqmtr
Ground:	Sqmtr	Sqmtr
1st Floor:	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor:	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor:	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor:	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor:	Sqmtr	Sqmtr

- ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/11147 MUSS ಚ.ಮೀ.
15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಕರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11147 MUSS ಚ.ಮೀ.
ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 4356 ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8000 NTX


16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
ಸ್ಥಳ : ಕುಂದಗಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 06
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 6.3117A ಸಂವರ್ತಕ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 10hp + 20KW
17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತ MS Building ರ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ.
- * Layout ಅರಣ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ.
- * Transmission line ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ.
- * Development charges ರ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ.
- * ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತ HTPS-201 TPS ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತ ರೇಗುಲೇಷನ್‌ನಡಿ.


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Existing LT line	proposed LT line	proposed energy set	proposed new instal
K	⊗	C	A

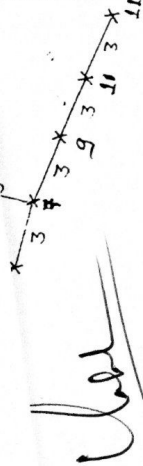

ನಿರ್ದೇಶನ :- 63 KVA D.T.C CODE - 435606

proposed new installation

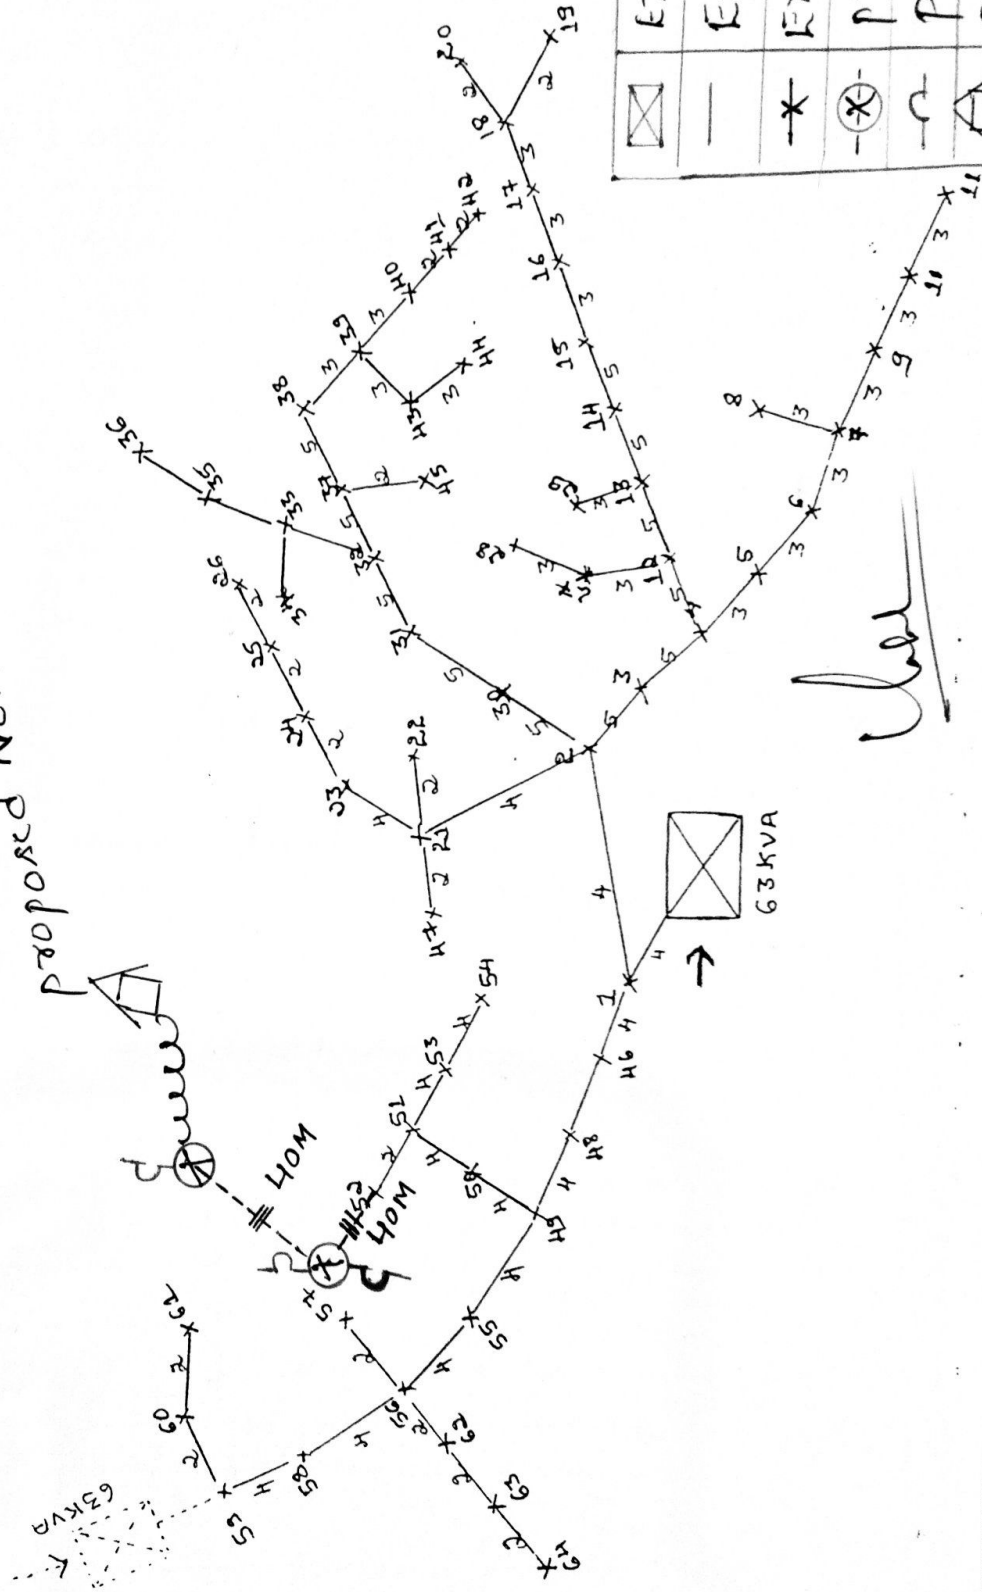

INDEX :-

Existing 63 KVA T.D.	
Existing 11KV line	
Existing LT line	
proposed LT line	
proposed energy se	
proposed new inst	

Val