

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ಬಿ. ಬಿ. ಗಂಗಯ್ಯ ೨೨/೧೦ ರೀಣಯ್ಯ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
L- ೨೨೮ ದಿನಾಂಕ ೦೬/೦೭/೨೦೨೨ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ: ಕುಂದ್ ಗ್ರಾಮ, ಬೊಂದಿಬಳ್ಳಿ (ಮು.)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಶಾಖಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)

(d)

(b)

(e)

(c)

(f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ / ಒವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (a.c.) - 01K10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01K10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : HL- 255


ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

0. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕು


1. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : ೧೨

2. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common V

Sharing of Utility area and if any) :

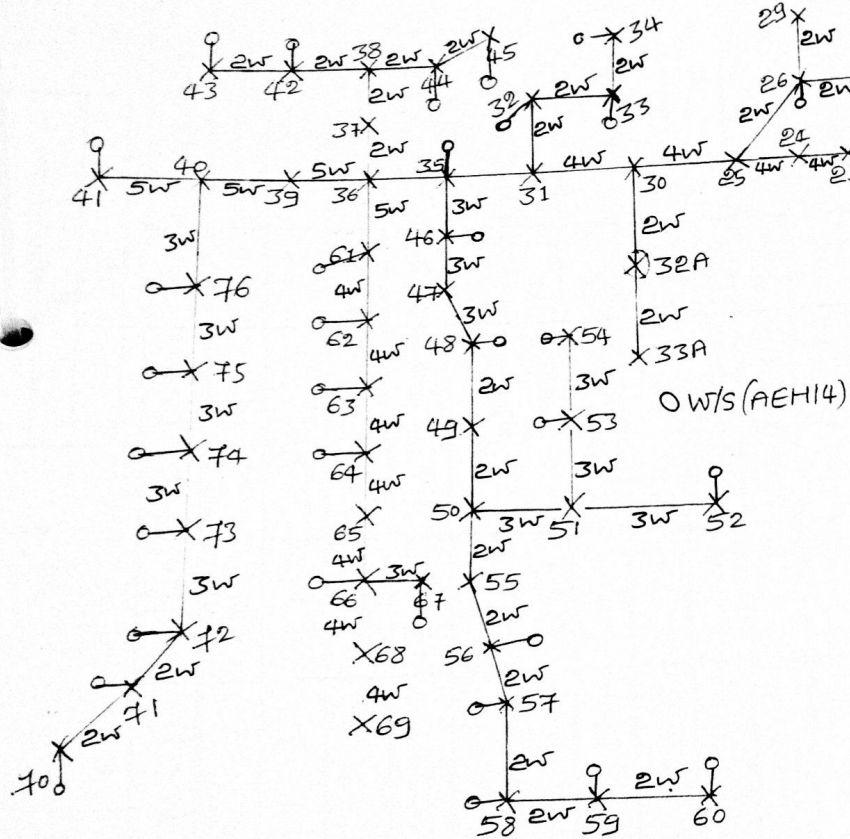

100 KVA HAGARE YAGACHI
 QUATRESS T.C. Sketch
 D.T.C. Code; - 432546
 L35L12

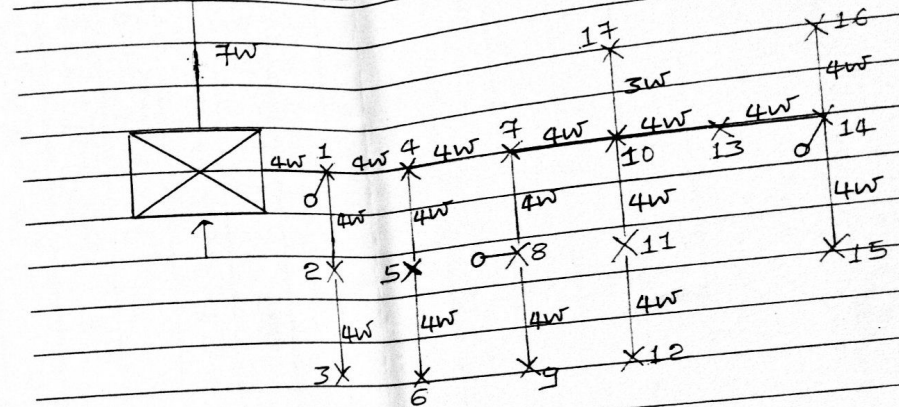

INDEX

	EXISTING 100KVA T/C
—	EXISTING 11KV Line
X	EXISTING LT Line

DATE: 01/01/2012

BY: [Signature]

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 40×30 Sqmtr.
14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1200 sq feet

Newly Constructed

Existing

Floor	Sqmtr
Cellor :	Sqmtr
Ground :	Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr

$40 \times 30 = 1200$ Sqmtr

Sqmtr

Sqmtr

Sqmtr

Sqmtr

Sqmtr

Sqmtr

Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/11 KV MUSS ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ
15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : ಫೀಡರ್ ನ ಹೆಸರು

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :
ಸ್ಥಳ : ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 12

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 40hp + 20KVA

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶ
- * ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸೇರಿದೆ
- * Layout ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶ
- * Development Charges ಗೆ ಸೇರಿದೆ
- * ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಉದ್ಯಾನ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

(Signature)
ಶಾಂತಿನಿಗೃಹ (ಎ)