


A sketch of 63 kVA transformer of Hagari town. R.T.C :- +35'405

d.T.V.R

$$\begin{aligned}
 d.T.V.R &\rightarrow 10 \times 0.05 + 80 \times 0.05 \\
 &+ 85 \times 0.15 \\
 &= 0.5 + 8 + 8.75 \\
 &= 9.85 \times 0.6 \\
 &= 5.5\%
 \end{aligned}$$

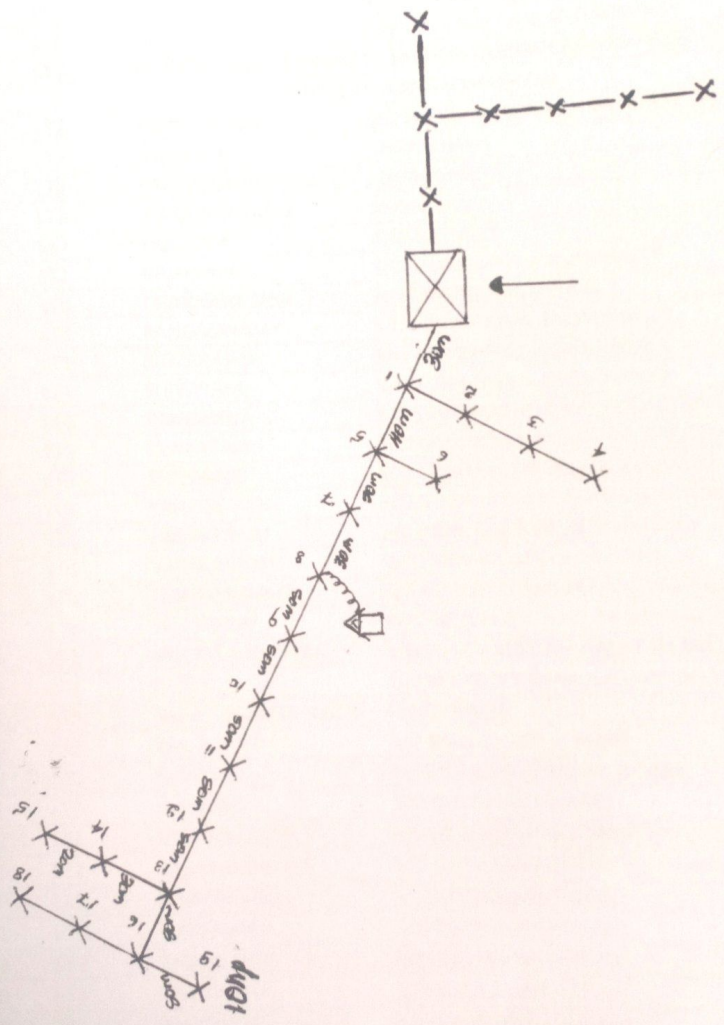

INDEX :-

	Existing 63kVA Transformer
	Existing LT line
	Proposed installation

[Handwritten signature and stamp]

ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall,

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30x40 Sqmtr.
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1200 sq feet

FloorExistingNewly Construted

Cellor :

.....Sqmtr

Ground :

.....Sqmtr

1st Floor :

.....Sqmtr

2nd Floor :

.....Sqmtr

3rd Floor :

.....Sqmtr

4th Floor :

.....Sqmtr

5th Floor :

.....Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ಹಗರೆ
 ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಹಗರೆಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63KVA ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 05

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 20kva

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

- * ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ MS Building & Layout
- * Layout ಅನುಮತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
- * Transmission line ರೇಸ್ ಮಾಡುವ
- * Development chargesನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

4. ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ ರೂ