


ಉತ್ತರಾಂಗ ವಿಂ 63 ಪ್ರೀ. ಕೊರ್ಪೋರೇಷನ್ ನ್ಯಾ.

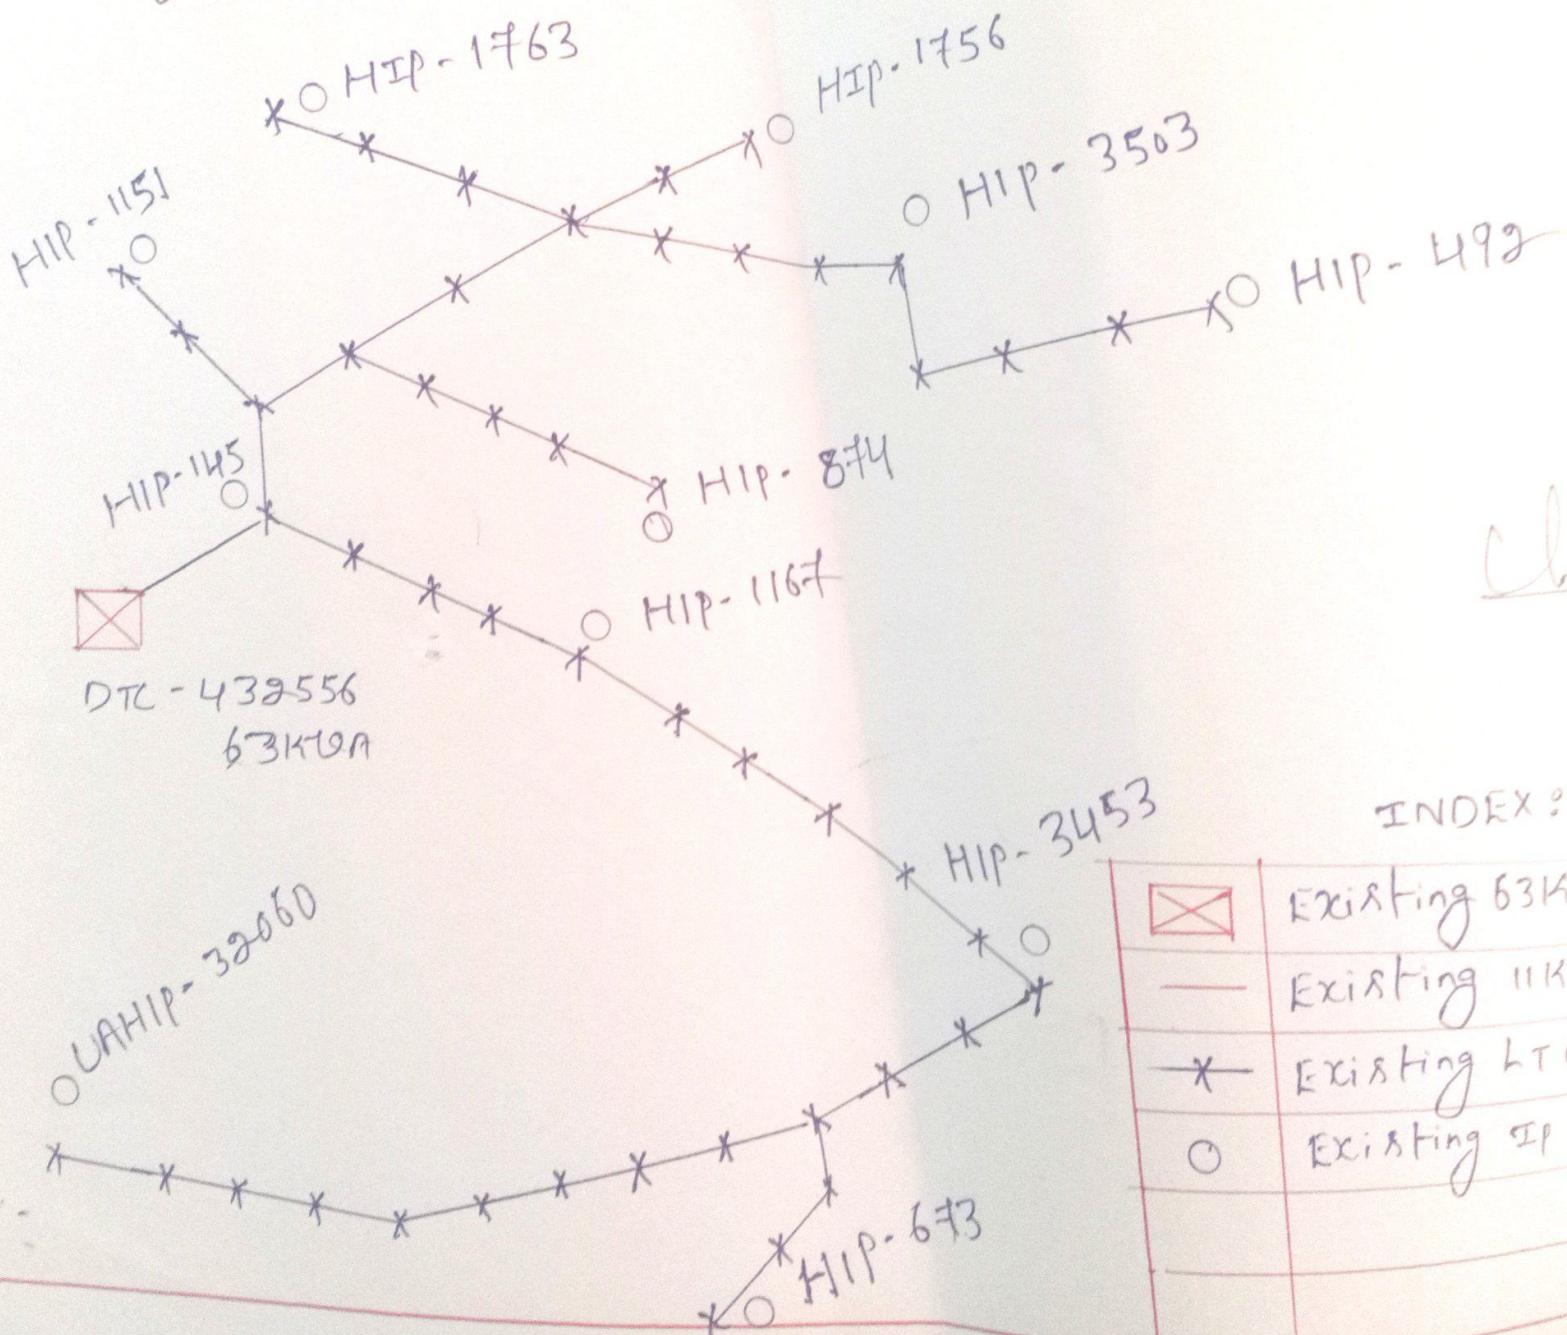

INDEX :-

	Existing 63KVA DTG
	Existing 11KV Line
	Existing LT Line
	Existing IP Set

ದಿನಾಂಕ : 08/02/2023

HC-87

ಉದ್ದೇಶ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವರದಿ;

ಕಾರ್ಯ ತಿಥಿ : 10/02/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ದಿನಾಂಕ : 08/02/2023

ನಂ 3116 ಎನ್ನು ಬನ್ನ/ಕೋಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತ  
 ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆಯಾಗಿ

1. ಅಧಕ್ಷರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp

2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಬೆಂಗಳೂರು IP

3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 4353 BY

4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸೂಮಳ್ಳು : 63KVA

5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಭರ್ತ ಭಾರ : Existing load 50hp + p80 - 5hp

6. ಉದ್ದೇಶ ಕೊಳ್ಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

Total - 55hp

7. ಜಕ್ಕದ ಅರ್.ಅರ್. ಸಂಖ್ಯೆ :

8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಚಾಂಚ್ಲ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ..... 5 ..... ಹೆಚ್.ಎ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಭರ್ತ ಕಲ್ಪಿಸಲು  
 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದ್ದಾಗಿ.

9. ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : — ಕ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : — ಕ.ವ.ಎ \* 01 ಸಂಖ್ಯೆ

c. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : — ಕ.ಮೀ.

Longitude - 13.156361

Latitude - 76.025872

ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡಲ್ಲ.

ಸ್ಥಳಾಗುವುದು

ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥಿ  
 Chal

API S...to...01NO 5hp. Tlp. Set installation

ಅಂದಾಜನ್ಯ ಉಗಳಿಂದ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ೧೯ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಕ) in favour of  
ಅರ್ಚ ಸಂಖ್ಯೆ 1451312220028 ಅಂದಾಜೆ ಸಂಖ್ಯೆ 22 HC - 87  
ವರ್ಮಾ... 7/12/2022 13/12/2022 08/02/2023

ವರ  
ನಾಮ  
ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ  
ಕ. ೫. ಹೇಸ್ 3X 5-30A  
ಕ 3 ಹೇಸ್ 3X 5-30A  
“ಕ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ  
ದೀನದರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್ಲ<sup>a</sup>  
ರ್ ನೀರು ಕಟ್ಟಬೇಟ್ ಒಂಟ್‌ರೆಯಾಗಿ  
ನ್ನೇಸಾದರೂ ಇದ್ದರೆ  
ರ ಉದಿಸಿ)  
ಉಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ  
್ ಮಾರ್ಗದ ಮಂದಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಿಲಿಗು  
ನ್ನೇಸಾದರೂ ಇದ್ದರೆ  
ನ್ನು ಮೊತ್ತ  
ರ ದಿಘಾನ

ದರ  
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ  
5hp ಪರಿಮಾಣ  
01NO - 1200/-

ಸಿರಿಕ್ಕಿಸಿದೆ  
ಮೊಬಿಲಿಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಿಸುವ್ಯಾ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

Tlp Box - 330/-

45 - 470/-

೪೭  
೫. ಹೇಸ್ ರೂ. 400/750  
೩ ಹೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rps - 2000/-

ಪ್ರಸ್ತುತಿಗ್ರಹಣಿ  
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ೫.೮ TLP  
೬.೩ ಕ್ರೆಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗ್ರಹಣಿ  
ಪ್ರಸ್ತುತಿಗ್ರಹಣಿಗೆ ಸುಲಭ ಸುಖಪೂರ್ವಿಕೆಯಿಂದ  
DTC - 4353By

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೋಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಖಾತೆ : (ಅಂದಾಜನ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)  
ಖಾತೆಯನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಕ ಲಳಗೆಯ ಸಾಫ್ತ್ವರನ್ಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ಯ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ/ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೩೮. ೫.೦. ಹೇಸ್/೩ ಹೇಸ್ ಗಾತದ ಒವರ್ ಫ್ರೆಂಚ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದಾರಿ ಕಾರ್ಪೆಕಾರಿದೆ. ಹಾಲ್ ಇರುವ ...೪೫. ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಪಡಿಸಿಯೇ ೫.೦. ಹೇಸ್/೩ ಹೇಸ್/೩ ಹೇಸ್/೩ ಗಾತದ ಒವರ್ ಫ್ರೆಂಚ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪೆಚ್ಚಬರಿ 5hp ಕೆಡಬ್ಲೂ ಇದ್ದುತ್ತಿಸ್ತೂ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕೆಂಪು ಮೊಹರ್)

೬೨೩೩ ಗಾತದ ಒವರ್ ಫ್ರೆಂಚ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಾರಿ ಸ್ಥಾಪನ್ಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿಬಳ್ಳ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗ್ರಹಣಿ ಹಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಇದ್ದುತ್ತಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದಾದ ದೋಷಾಯ್ದು. ಈ ಕಟ್ಟಪಡಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಮರುಪಾಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊಬಿಲಿಗ್ನು ಈ ಸಾಫ್ತ್ವರಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಇಸಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಇದುತ್ತು ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ  
Sri. Rudresh S/O Alpanna Shetty at Shilapura Kalyanpur ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಭಾಗ  
ಅವರ ಒವರ್ ಫ್ರೆಂಚ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಂದು  
ರತ್ನದಿ ಸಂಖ್ಯೆ...  
ರತ್ನದಿ ಸಂಖ್ಯೆ...  
ರತ್ನದಿ ಸಂಖ್ಯೆ...  
(ವಿತರಕ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (೧  
ಒಟ್ಟು ರೂ. ...  
ದಿನಾಂಕ ...  
ಬಡ್ಡೆ “14,400-ಖಿಡಬ್ಲೂ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು”

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ ...

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಫೇಟ್ ಕ

ಸಹಾಯಕ ದಿನಾಂಕ ...

ಇರುವುದು/ಹೊಸದೆ

ಸಹಾಯಕ ವಿಧಾನ : ಒವರ್ ಫ್ರೆಂಚ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಹೇಸ್/೩ ಹೇಸ್

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದು

ರೂ. ... (ಾ)  
ಅನುಮಾದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧. ಖಾತೆ ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಅರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ...

೨. ಖಾತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಳಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ...

೩. ಮೊದಲನೆ ಬಿಳಿನ್ನು ಕಚುಹಿಸಿದ್ದು

ಮೊಬಿಲಿಗು ರೂ. ...

೪. ಮಾರ್ಗ ಕೆನಿಷ್ಟೆ ತುಲ್ಯ ರೂ.

ಕೆರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ

ದಿನಾಂಕ

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಭಾಗ ಕೆಂಪೆರಿಯ

೫. ಆಶ್ರಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. ...

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖಚು ಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ರೂ. ...  
(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖಚು ಹಾ

ಒಟ್ಟು ರೂ. ...

೬. ೩೧/೦೧೨೦೨೨

ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ರೂ. ...

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ವಿಭಾಗಿಯ