

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶೀಟಿನಂ. ಸುಲಲಿಟ್ ೪೨೦ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನಂ. ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451312220106 (ದಿನಾಂಕ: 29.12.2022) ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಿಳಾಸ: ಕುಗ್ಗೇ ಗ್ರಾಮ, ಲುಂಬಿನಿ (ಕೆ.ಆರ್.ನಂ. 1451312220106)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಕ್ಷಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4^{2mm}

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 9 (ii) - 02NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01NO - 1KVA + 01NO - 2KVA = 3KVA

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1Ø

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : 14L-19025

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall, Sharing of Utility area and if any) :

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30 x 45 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 1350 - 50 Jul

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	<u>30 x 45 - 1350</u> Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/111KV MUSS - ಬಗಲಿ ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಬಗಲಿ TOLN

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬಗಲಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 05

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 6315VA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 10hp + 201kW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

8. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೀಕ್ಷಣಾ ಬೋರ್ಡ್
Development charges ಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
Transmission line ರೇಸ್ ಲೈನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
Layout ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

A sketch of 63 kVA Transformer of Hagaru town. DTC :- 435405

L.T.V.R


$$L.T.V.R \rightarrow 10 \times 0.05 \times 100 \times 0.25$$

$$+ 85 \times 0.15$$

$$= 0.5 + 8 + 3.75$$

$$= 9.25 \times 0.6$$

$$= 5.5\%$$

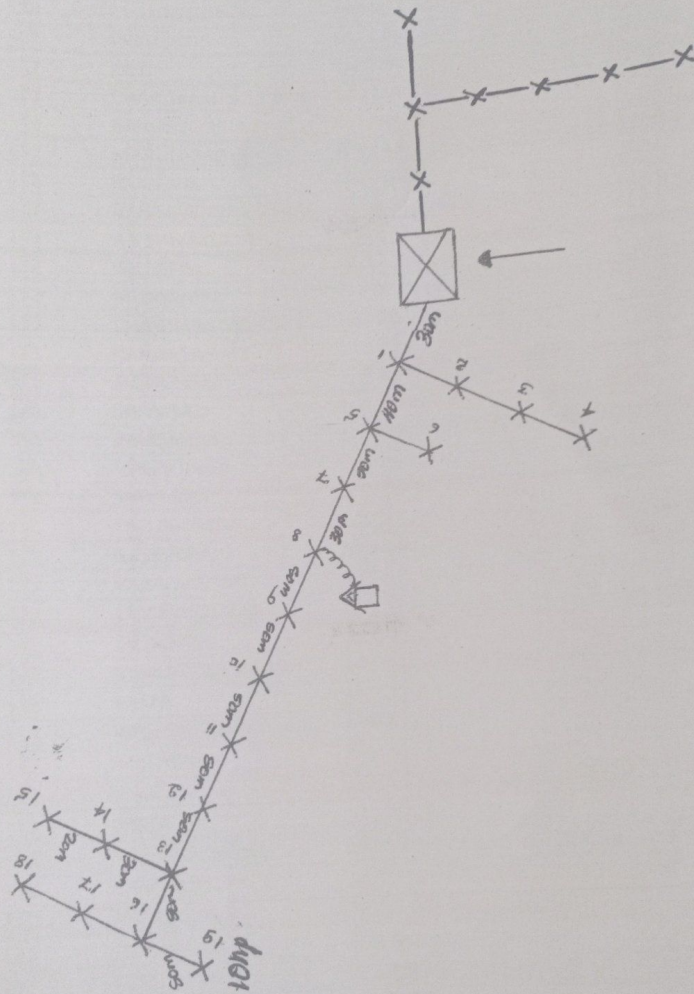

INDEX :-

☒	Existing 63kVA Tc
☒	Existing LT Li
☒	Proposed insta

[Signature]
 Date: 12/12/2023
 Time: 10:30 AM
 Page: 1 of 1