

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಜಿ. ಪಡೆದ

1451312230011 (1225) 061121023
 ಸಂಖ್ಯೆ: 1451312230011 (1225) 061121023
 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhayan Card
- ವರದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) (d)
- (b) (e)
- (c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTG (ii) - 01ND

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01KW

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) AN 124-124

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

if any): ಗಿರಿಧರಿ ರೆಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ

ಗಿರಿಧರಿ ರೆಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ

ಗಿರಿಧರಿ ರೆಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ

ಗಿರಿಧರಿ ರೆಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ

ಗಿರಿಧರಿ ರೆಡ್ಡುಕೆರೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 20 X 15
300 - sq feet

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		
Ground:	20 X 15 - 300	300
1st Floor:		
2nd Floor:		
3rd Floor:		
4th Floor:		
5th Floor:		


Newly Construted

ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 66/11115 MS ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಸರು : ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿ
ಮೃತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11115 MS ಬ್ಲಾಕ್ ಹೆಸರು : ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಟಿ
ಸ್ವ ಭಾರ : 4357
ಮೃತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು : 06
ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 06
ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 10hp + 2
ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :
ದ ಸಂಖ್ಯೆ :

(Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ನಿರ್ಮಾಣ
ಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಬಾಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ
Transmission line ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ
Development charges ನಿರ್ಮಾಣ
ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳೀಯ Long dis ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ

63 KVA D.T. 4. 1000
DTMS-98516

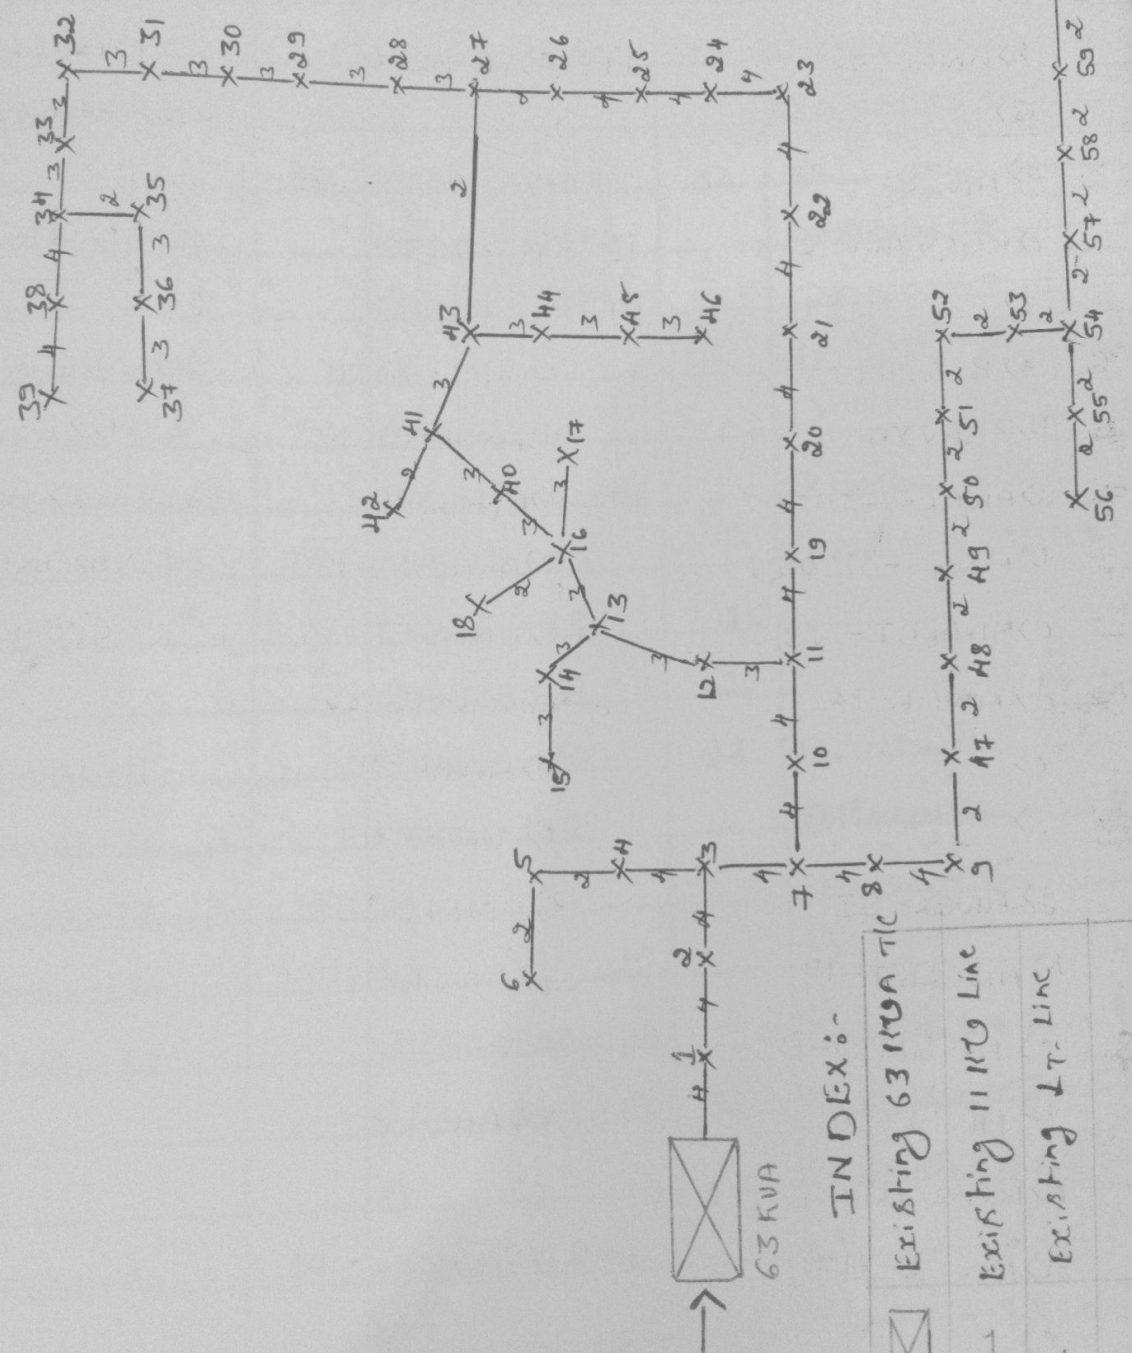

INDEX:-

	Existing 63 KVA T/C
	Existing 11 KV Line
	Existing LT-Line

Ch
DTMS-98516
63 KVA D.T. 4. 1000
DTMS-98516

D.O.m.e.s.t.i.c

Lighting Inst
6282

2. OH 2022

2112453

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

50

but

~~10-1-10~~

20

15 = 200 (✓)

2001

aps: 2001

2030.9000

2000

113 60 83 110

4-19A EVOLU

$20 + 20 \text{ kWh}$

27.20 A22. 

1919

1127 2000

Good

ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು

1514

ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರು

ಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾಗ

11

584

12.5

ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲ (ಕ್ರಿಸ್ತಂ



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]