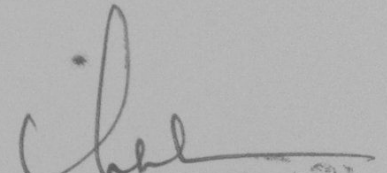


ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 19948/- ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು. ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ 01ನಂ.
(01ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2(a) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.


ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಂಕೇತನಹಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮದ 25ಕೆವಿಎ DTC CODE-431D36
ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದಿಂದ 40ಮೀ ಅಂತರದವರೆಗೆ 1ಫೇಸ್ 3ವೈರ್
ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ (01ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2(a) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿಎ ಪರಿವರ್ತಕವು 10 ಕಿ.ವ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರವನ್ನು
ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01ಕಿ.ವ್ಯಾ ಭಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ
ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅತಿ
ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ
ಜಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.


ಶಾ.ಪ್ರ.ನಿ.ಕಾರಿಗಾರ (ವಿ)

ಈ ವಸ್ತುವು ಶಾ.ಪ್ರ.ನಿ.ಕಾರಿಗಾರ
ದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸಂಕೇತಾಂಕ 25 KVA [Koli form]
DTLMS-4311236
CESC-098697

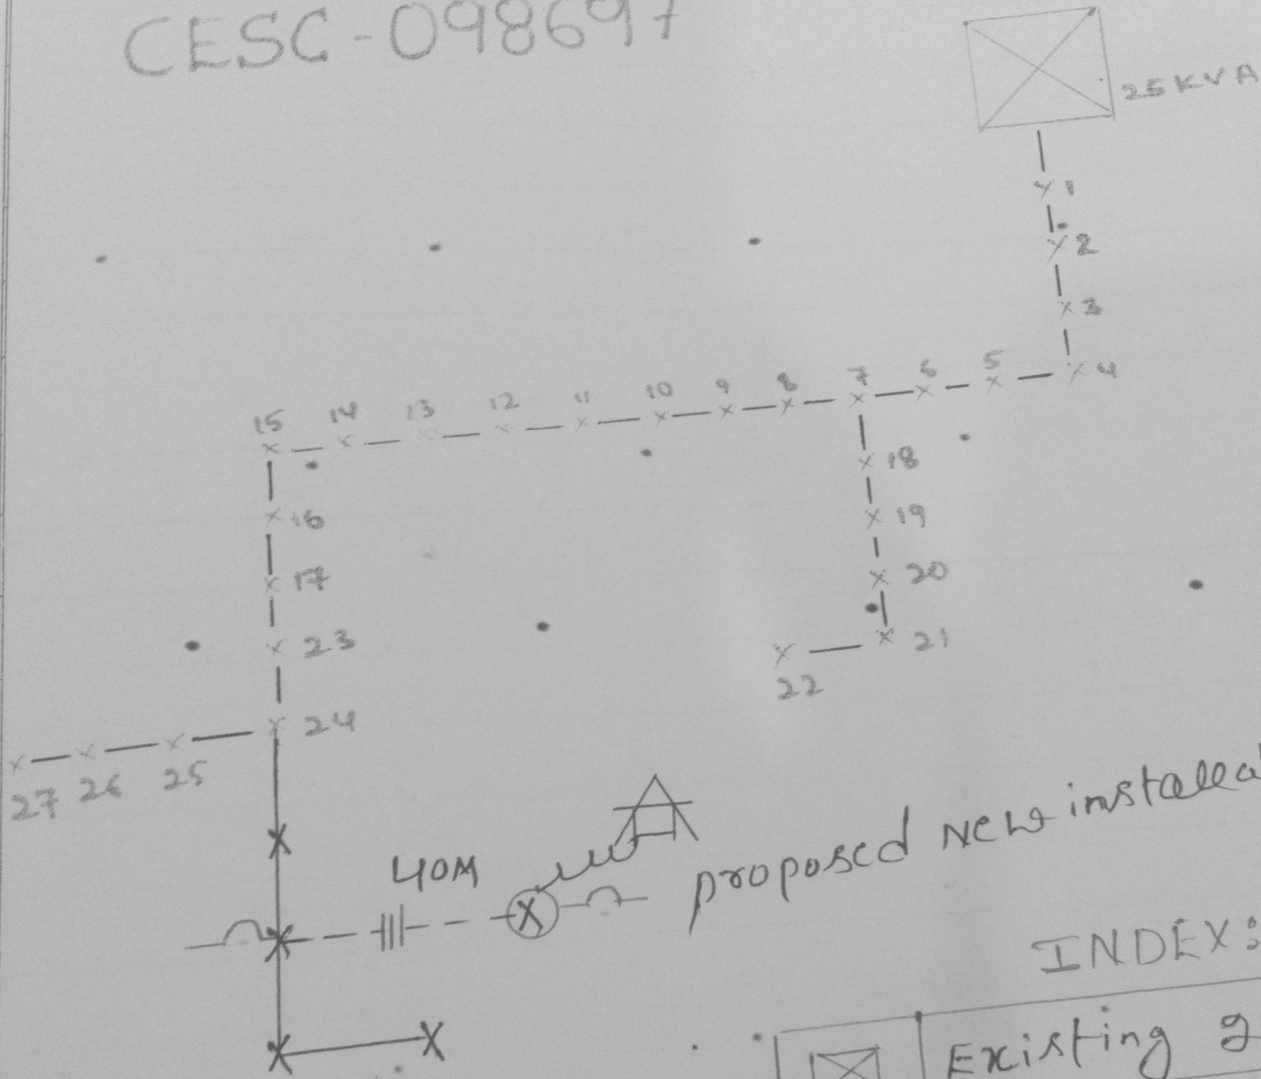

proposed new installation

INDEX:-

	Existing 25KVA TL
	Existing 11KV line
	Existing LT line
	proposed LT line
	proposed empty set
	proposed new inst

ಶಾಂತಿ ಸಹಾಯಕಿ
ಶಾಂತಿ ಸಹಾಯಕಿ