ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಗೌಡ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..1451312237006(900)..... ದಿನಾಂಕ ..29/12/2022.. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿಳಾಸ: ..ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ಬೆಳಗಿಬಿಡು (ಹೋ)..

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) ..... (d) .....

(b) ..... (e) .....

(c) ..... (f) .....

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್/ ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LTSa(ii) - 04 NO

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 5.4kW

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1Ø

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HL-17457

ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು :ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ..ನೆಲ.....ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ..I St & II nd ..ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : .....

ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any): ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಧೀನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

Page No.-

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 30X40 - 1200 - Sq.ft
30X40 - 1200 Sqmtr. - Sq.ft
30X20 - 400 - Sq.ft

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : Total - 2800-Sq.ft

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	.....Sqmtr	.....Sqmtr
Ground :	.....Sqmtr	30X40 - 1200 .....Sqmtr
1st Floor :	.....Sqmtr	30X40 - 1200 .....Sqmtr
2nd Floor :	.....Sqmtr	20X20 - 400 .....Sqmtr
3rd Floor :	.....Sqmtr	.....Sqmtr
4th Floor :	.....Sqmtr	.....Sqmtr
5th Floor :	.....Sqmtr	.....Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : .....ಚ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV MUSS ಕುಗರಿ ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಕುಗರಿ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ..... ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 435

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಕುಕ್ಕೆಕುಗರಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 01

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 5hp+20K

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ..... ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID_ಸಂಖ್ಯೆ : .....

18. ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಸೂಚಿ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ MS Building ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ
* Lay out ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ
* Transmission line ಕೆಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
* Development Charges ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ
* ಸೂಚಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ TPS Service ಬೇಕಾಗಿದೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

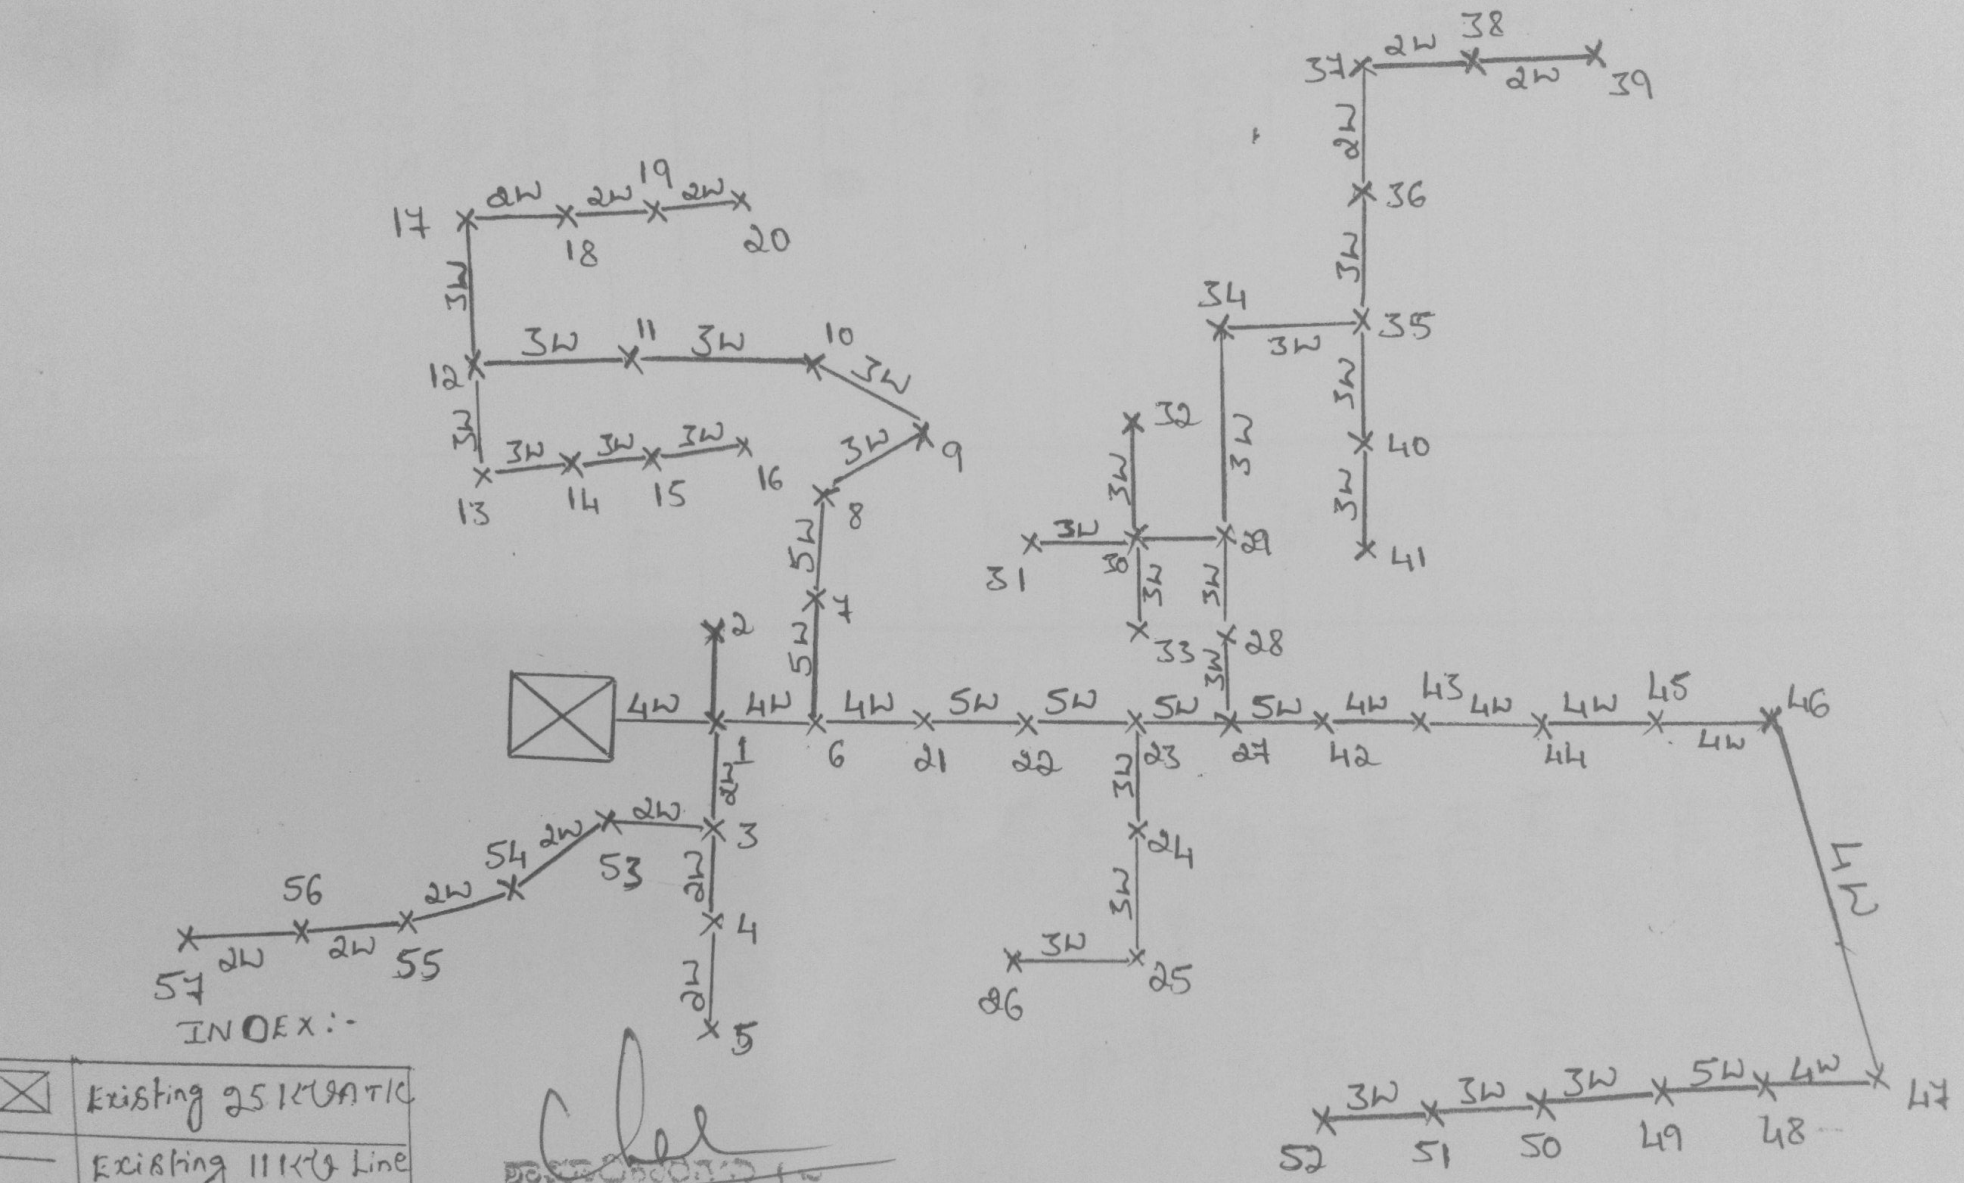
INDEX:-
Existing 25 KVA T/C
Existing 11 KV Line
Existing LT. Line

Ap.S to 04 NO, 05 KW Domestic ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) Lighting installation in ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 14513122300776 (400) ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-385 Smt. Manjula W/O Chandregowda at Hagare ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರಮಾಣ 29/12/2023 ದಿನಾಂಕ 29/12/2023 (ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
		05 KW	

ಸ್ ..5-30.. ಆಂಪ್ಸ್

..... ಆಂಪ್ಸ್ 04 NO - Meter Should be purchased by Consumer

ರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

ರೂ ಇದ್ದರೆ

LIS - 04 X 200 - 800/-

ದಬೇಕಾದ

ಇಲ್ಲ

ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750

3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

ಇದ್ದರೆ

Rpo. 800/-

ಪರಾ

ವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ ☐ ಲೈಗ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಕಾಮಗಾರಿ

ಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ☐ ಗಾಳಿಬೆಳಕು 2 KW

ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 5hp + 20 KW

ಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ☐ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು

ರಿ ರಸ್ತೆ ಆಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ ☐ ಇ ಮೀಟರ್ 05 KW

ಫೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ

ನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು) DTC - 43590

ಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಇಲ್ಲ

ಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ 4 ಎಂಎಂ. ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

5 KW ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಪ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ .....

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ .....

ಪೆಚ್ಚ ರೂ. .....

ಅನುಮೋದಿಸ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. (ಅ)

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ .....

ಕಂದಾಯ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ..... ೧. ಆಸ್ತಿ

೨.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ..... (ಕಂ

೩.ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ..... ಮತ್ತ

(ಬ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ