

ಬಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಸೇರಿಸಿ A.B. 510 ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳನಾಡು ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451312230079 (914) 31.12.2022 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವರ, ಉದಾಹರಣೆ (ಹೋಸು)

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) _____ (d) _____
- (b) _____ (e) _____
- (c) _____ (f) _____

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm
1.7m - 0.1m

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 01K19

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 10

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) AT-35

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) 10

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : 10

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ _____ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ _____ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : _____

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Util

area and if any): ಗೋರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು

ಗೋರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 20x30 Sqmtr.
600 - sq ft

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Sqmtr
Cellor:		
Ground:		
1st Floor:		
2nd Floor:		
3rd Floor:		
4th Floor:		
5th Floor:		

20x30 - 600

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 ರೇ. ಮುಸ್ಸಿ ಬೇಲೂರು ಮೇಲೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4310

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :


ಸ್ಥಳ : ರೆಬ್ಬೆ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ) ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 23
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 631kva ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 10hp + 2

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :


18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
- * Lay out ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯ
- * Transmission line ರೇನಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
- * Development Charges ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ
- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಬ್ಬೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀ ರಸ್ತೆ T.P.S
- * Section ರೇನಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

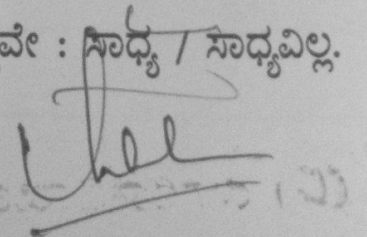

63KVA power
DTC CODE - 431023 - 098799

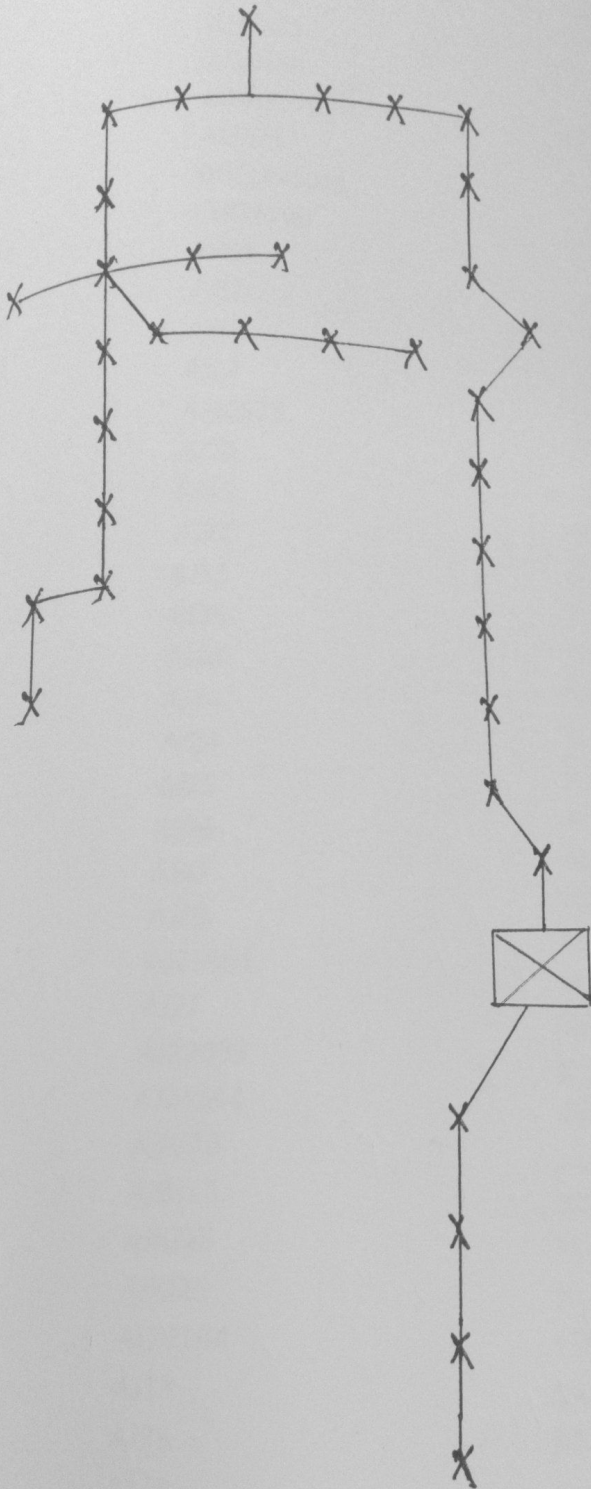

Chae

ಇಂ. ಇದೆ ಒಬ್ಬತನು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ.....