PROPOSED 25 KVA GK IP TC H.P. Jagadisha

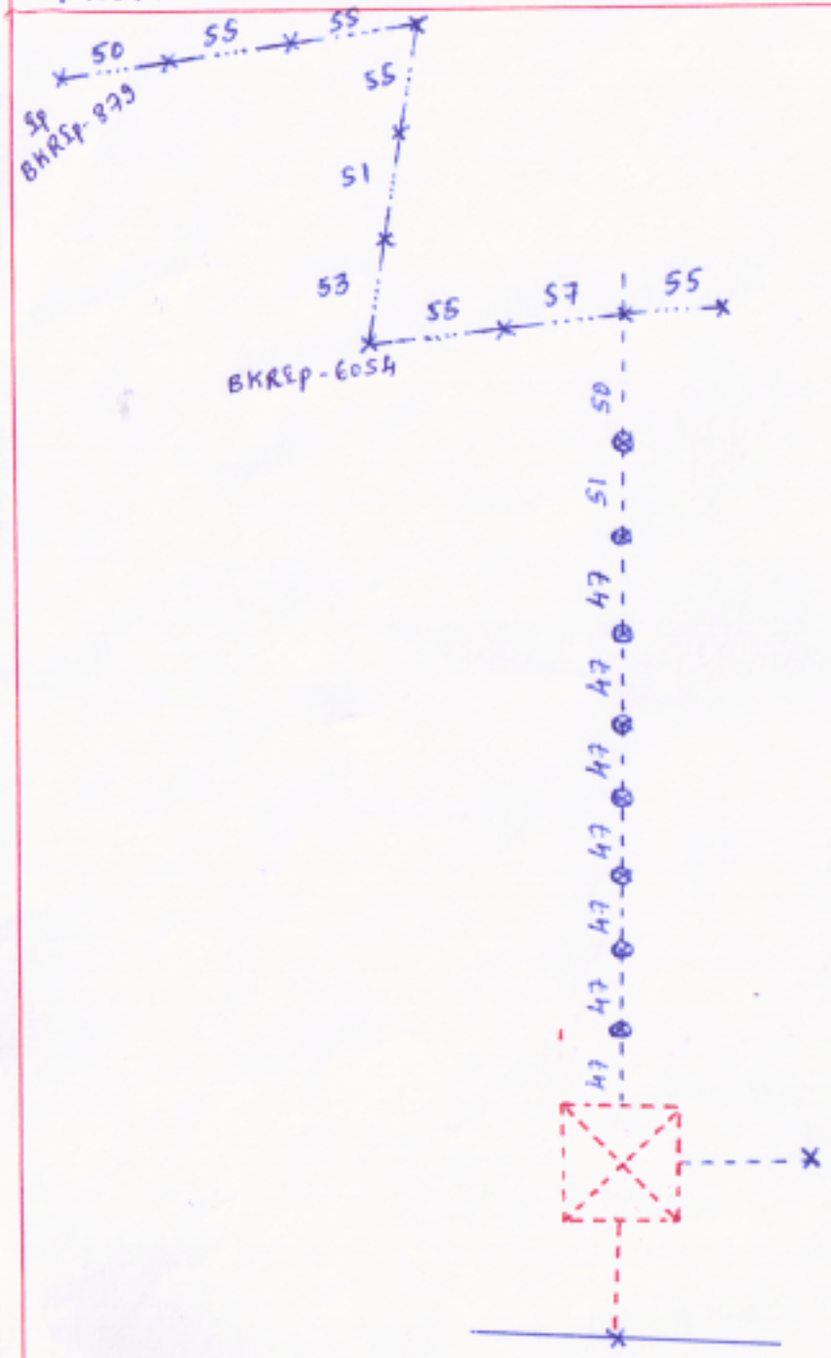

	INDEX
—x—	Existing 11 K.V line.
----	proposed 11 K.V. Line
	proposed 25 KVA TC
⊗	proposed PSC/RCC pole.
x	Existing LT line.
....	Existing 4 ACSR conductor.

ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸಿ.ಎಲ್. ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ
ಕೆಳದಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಹೆ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ